



Installation Betrieb Wartung



RTWF

**Wassergekühlte Wasserkühlmaschinen
mit Schraubenverdichtern**

***RTWF SE / HE / HSE : 334 - 1811 kW (R134a / R513A /
R1234ze)***



RLC-SVX025B-DE

Inhalt

Einführung	4
Beschreibung der Maschinen-Modellnummer	6
Allgemeine Daten	8
Tabelle 1 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE, Standard Efficiency) - R134a/R513A	8
Tabelle 2 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) - R134a/R513A.....	10
Tabelle 3 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE, High Efficiency) - R134a/R513A	12
Tabelle 4 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE) - R134a/R513A	13
Tabelle 5 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) - R134a/R513A.....	14
Tabelle 6 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) - R134a/R513A.....	16
Tabelle 7 - Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE, High Seasonal Efficiency) - R134a/R513A	17
Tabelle 8 - Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE, High Seasonal Efficiency) - R134a/R513A	20
Tabelle 9 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) - R1234ze	21
Tabelle 10 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) - R1234ze	22
Tabelle 11 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE) - R1234ze	23
Tabelle 12 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE) - R1234ze	24
Tabelle 13 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) - R1234ze	25
Tabelle 14 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) - R1234ze	26
Tabelle 15 - Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) - R1234ze.....	27
Tabelle 16 - Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) - R1234ze.....	28
Gerätebeschreibung	29
Mechanische Installation	31
Elektroinstallation	43
Mechanische Betriebsgrundlagen	49
Normaler Betriebsbereich	55
Regel- und Steuermodule/Tracer-TD7-Bedienschnittstelle	56
Überprüfung vor der Inbetriebnahme	57
Inbetriebnahme des Geräts	59
Regelmäßige Wartung	60
Wartungsverfahren	63
Empfohlene Serviceintervalle	68
Zusätzliche Services	69

Einführung

Vorwort

Diese Anleitung dient als Leitfaden für die ordnungsgemäße Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung von Wasserkühlmaschinen der Modellreihe Trane XStream RTWF, die in Frankreich hergestellt werden. Für die Steuereinheit Tracer[™] UC800 ist eine separate Bedienungs- und Wartungsanleitung verfügbar. Sie enthält nicht alle Wartungsarbeiten, die für einen dauerhaft problemlosen Betrieb dieser Geräte erforderlich sind. Hierfür sollte vielmehr ein Wartungsvertrag mit einem Fachbetrieb für Kälte- und Klimatechnik geschlossen werden, damit diese Arbeiten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden können. Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die Geräte werden vor dem Versand in Übereinstimmung mit dem Werksstandard montiert, druckgeprüft, getrocknet, befüllt und getestet.

Warn- und Sicherheitshinweise

Warn- und Sicherheitshinweise sind an den entsprechenden Stellen in diese Anleitung eingefügt. Diese sind zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Maschinenfunktion genau zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Montage- oder Wartungsarbeiten, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt wurden.

WARNUNG: Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die unbedingt zu vermeiden ist. Andernfalls können schwere Verletzungen bis hin zum Tod die Folge sein.

ACHTUNG/VORSICHT: Hinweis auf eine potenziell gefährliche Situation, die unbedingt zu vermeiden ist. Andernfalls können leichte bis mittelschwere Verletzungen die Folge sein. Wird auch verwendet, um auf unsichere Verfahrensweisen oder auf Unfallgefahren hinzuweisen, die lediglich zu Schäden an Geräten oder zu anderen Sachschäden führen können.

Sicherheitshinweise

Um Unfälle mit Todesfolge, Verletzungsgefahr, Schäden an Geräten oder andere Sachschäden zu vermeiden, sind bei Wartungs- und Servicearbeiten folgende Anweisungen zu beachten:

1. Die maximal zulässigen Testdrücke für die Überprüfung von Undichtigkeiten auf der Hochdruckseite und der Niederdruckseite sind im Kapitel „Installation“ angegeben. Sorgen Sie durch den Einsatz eines geeigneten Geräts dafür, dass der Testdruck nicht überschritten wird.
2. Vor Wartungsarbeiten an der Maschine von allen Stromquellen trennen.
3. Die Servicearbeiten am Kältekreislauf und an den elektrischen Komponenten sind nur durch erfahrene und qualifizierte Servicetechniker durchzuführen.
4. Zur Risikovermeidung wird die Aufstellung des Geräts in einem begrenzt zugänglichen Bereich empfohlen.

Anlieferung/Annahme

Das Gerät ist bei der Lieferung noch vor dem Unterzeichnen des Lieferscheins zu überprüfen. Etwaige sichtbare Schäden sind auf dem Lieferschein zu vermerken und dem zuletzt zuständigen Transportunternehmen innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung per Einschreiben mitzuteilen. anliefernden Gleichzeitig ist das zuständige Trane-Verkaufsbüro zu benachrichtigen. Der Lieferschein muss korrekt unterzeichnet und vom Fahrer gegengezeichnet sein.

Werden versteckte Schäden festgestellt, ist dem anliefernden Spediteur innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung eine Reklamation per Einschreiben zuzuschicken. Gleichzeitig ist das zuständige Trane-Verkaufsbüro zu benachrichtigen.

Wichtiger Hinweis: Bei Nichtbefolgung der obigen Anweisungen werden Transportschadensmeldungen von Trane nicht akzeptiert.

Weitere Informationen finden Sie in den allgemeinen Verkaufsbedingungen Ihres zuständigen Trane-Verkaufsbüros.

Hinweis: Gerätekontrolle in Frankreich. Die Frist zum Abschicken eines Einschreibens im Fall eines sichtbaren und verdeckten Schadens beträgt nur 72 Stunden.

Bestandsliste der losen Teile

Überprüfen Sie anhand des Lieferscheins das gesamte mitgelieferte Zubehör und alle losen Teile. Hierzu zählen Ablassschrauben für Wasserbehälter, Strömungswächter (optional), Schaltpläne, ein Schaubild zur Montage der Maschine und die Maschinendokumentation. Dieses Material befindet sich im E-Schaltschrank und/oder im Starter-Schaltkasten.

Wenn optionale Elastomerisolatoren mit der Maschine bestellt wurden, sind diese beim Transport auf seitlichen Stützen der Maschine montiert. Das Diagramm zur Position der Isolatoren und der Gewichtsverteilung befindet sich zusammen mit der Maschinendokumentation im E-Schaltschrank.

Garantie

Grundlage der Gewährleistung sind die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers. Der Anspruch auf Gewährleistung erlischt, wenn die Maschine ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers modifiziert oder repariert wird, wenn die Betriebsbedingungen nicht eingehalten werden oder wenn die Steuerung oder die elektrische Verdrahtung verändert wird. Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung, nicht durchgeführte Wartungsarbeiten oder durch Nichteinhaltung der Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers entstanden sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Missachtung der Anweisungen dieses Handbuchs kann zu einem Gewährleistungs- und Haftungsausschluss durch den Hersteller führen.

Gerätebeschreibung

Die Wasserkühlmaschinen des Typs RTWF verfügen über Schraubenverdichter und wassergekühlte Verflüssiger. Sie sind für die Innenaufstellung konzipiert. Die Maschinen verfügen über 2 voneinander unabhängige Kältemittelkreise, von denen jeder mit einem oder zwei Verdichtern bestückt ist. Zu den RTWF-Maschinen gehören ein Verdampfer und ein Verflüssiger.

Hinweis: Jede RTWF-Maschine ist eine komplett zusammengebaute, hermetische Einheit, die vor dem Versand werkseitig verrohrt, verdrahtet, auf Dichtheit geprüft, entfeuchtet, mit Öl befüllt und auf ordnungsgemäße Funktion getestet wurde. Die Kaltwasseranschlüsse wurden vor dem Versand verschlossen.

Die RTWF-Maschinen sind mit der Trane-eigenen Regellogik „Adaptive Control“ und dem Regelsystem UC800 ausgerüstet. Damit werden die Steuervariablen überwacht, die den Betrieb der Kühlmaschine regeln. Die Regellogik Adaptive Control kann diese Variablen bei Bedarf korrigieren und den Wirkungsgrad optimieren, ein Abschalten der Kühlmaschine vermeiden und die Produktion von Kaltwasser aufrechterhalten.

Verdichter-Belastung/-Entlastung durch:

- Aktivierung des Schiebermagnetventils oder Koordinierung des AFD (Adaptive Frequency Drive) mit Betrieb des Schieberventils.

Jeder Kältekreis einer RTWF-Maschine ist mit einem Filter, einem Schauglas, einem elektronischen Expansionsventil und Füllventilen bestückt.

Die Verdampfer und Verflüssiger werden in Übereinstimmung mit den Standards der Druckgeräte-Richtlinie hergestellt. Die Isolierung des Verdampfers richtet sich nach der bestellten Ausführung. Verdampfer und Verflüssiger verfügen über Entwässerungs- und Entlüftungsanschlüsse.

Kältemittel

Ziehen Sie die Ergänzung für Handbücher von mit Kältemittel befüllten Geräten gemäß Druckgeräte-Richtlinie (DGR) 97/23/EG und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu Rate und lassen Sie für das Gerät mit R1234ze besondere Vorsicht walten.

Wartungsvertrag

Es wird dringend empfohlen, einen Wartungsvertrag mit einer Trane-Servicestelle in Ihrer Nähe abzuschließen. Dieser Vertrag gewährleistet die regelmäßige Wartung des Systems durch Fachpersonal, das auf unseren Geräten geschult ist. Durch regelmäßige Wartung kann jede Störung rechtzeitig erkannt und behoben werden und die Möglichkeit, dass schwerwiegende Schäden auftreten, auf ein Minimum begrenzt werden. Abschließend sei bemerkt, dass eine regelmäßige Wartung die größtmögliche Lebensdauer des Gerätes sicherstellt. Nicht durchgeführte Wartungsarbeiten und/oder fehlerhafte Installationen können zum sofortigen Verlust der Gewährleistung führen.

Schulungen

Um Ihnen dabei zu helfen, das Gerät bestmöglich zu nutzen und über lange Zeit voll betriebsfähig zu erhalten, bietet Ihnen der Hersteller die Möglichkeit für eine Klimatechnik- und Kältemittel-Serviceschulung. Der Hauptzweck liegt darin, Benutzern und Servicetechnikern ein besseres Verständnis für die Geräte zu vermitteln, die von ihnen genutzt oder gewartet werden. Dabei wird besonders auf die periodischen Prüfungen der Betriebsparameter und die vorbeugende Wartung Wert gelegt. Dies trägt zur Vermeidung von erheblichen Schäden und kostspieligen Maschinenausfällen bei und reduziert so die Gesamtbetriebskosten.

Beschreibung der Maschinen-Modellnummer

Stelle 1, 2, 3, 4 – Maschinenmodell RTWF

Stelle 5, 6, 7 - Maschinengröße

095 = 095 Nominaltonnen
 100 = 100 Nominaltonnen
 105 = 105 Nominaltonnen
 120 = 120 Nominaltonnen
 125 = 125 Nominaltonnen
 135 = 135 Nominaltonnen
 140 = 140 Nominaltonnen
 150 = 150 Nominaltonnen
 155 = 155 Nominaltonnen
 165 = 165 Nominaltonnen
 170 = 170 Nominaltonnen
 180 = 180 Nominaltonnen
 185 = 185 Nominaltonnen
 190 = 190 Nominaltonnen
 205 = 205 Nominaltonnen
 210 = 210 Nominaltonnen
 220 = 220 Nominaltonnen
 230 = 230 Nominaltonnen
 240 = 240 Nominaltonnen
 250 = 250 Nominaltonnen
 275 = 275 Nominaltonnen
 280 = 280 Nominaltonnen
 290 = 290 Nominaltonnen
 300 = 300 Nominaltonnen
 310 = 310 Nominaltonnen
 320 = 320 Nominaltonnen
 330 = 330 Nominaltonnen
 360 = 360 Nominaltonnen
 370 = 370 Nominaltonnen
 380 = 380 Nominaltonnen
 410 = 410 Nominaltonnen
 420 = 420 Nominaltonnen
 450 = 450 Nominaltonnen
 490 = 490 Nominaltonnen
 515 = 515 Nominaltonnen

Stelle 8 – Stromversorgung des Geräts D = 400 V – 50 Hz – 3 Ph

Stelle 9 – Werk E = Europa

Stelle 10 und 11 – Ausführungsreihenfolge AA = *** AB = ***

Stelle 12 – Wirkungsgrad N = Standardausführung (SE) H = Hochleistungsausführung (HE)

Stelle 13 – Startertyp Y = Unterbrechungsloser Stern-Dreieck-Starter B = AFD

Stelle 14 – Zertifikate C = CE-Zertifizierung

Stelle 15 – Druckbehältercode 2 = PED (Druckgeräterichtlinie, DRGL)

Stelle 16 – Anlagenanwendung X = Normale Verflüssigertemperatur H = Hochtemperaturverflüssiger (über 50 °C) L = Wasser/Wasser-Wärmepumpe Niedrigtemp. M = Wasser/Wasser-Wärmepumpe Mittlere/Hohe Temp. (über 50 °C)

Stelle 17 – Kältemittel 1 = R134a-Maschine mit werkseitig Befüllung (mit Öl) 0 = R134a mit Vorbefüllung (mit Öl) N = R134a-Maschine mit Stickstoff (ohne Öl) Z = R1234ze-Maschine mit werkseitig Befüllung (mit Öl) Y = R1234ze mit Vorbefüllung (mit Öl) L = R1234ze-Maschine mit Stickstoff (ohne Öl) 3 = R513A-Maschine mit werkseitig Befüllung (mit Öl) 2 = R513A mit Vorbefüllung (mit Öl) M = R513A-Maschine mit Stickstoff (ohne Öl)

Stelle 18 – Schalldämpferpaket X = Ohne L = Mit

Stelle 19 – Überdruckventil-Option L = Einzelnes Überdruckventil am Verflüssiger 2 = Einzelnes Überdruckventil am Verflüssiger und Verdampfer D = Doppeltes Überdruckventil mit 3-Wege-Ventil am Verflüssiger 4 = Doppeltes Überdruckventil mit 3-Wege-Ventil am Verflüssiger und Verdampfer

Stelle 20 – Verdichtertyp L = Low VI H = High VI K = Hi GP 2,5

Stelle 21 und 22 – Verdampfergröße

1A = Verdampfer E370A
 1B = Verdampfer E370B
 1C = Verdampfer E370C
 1D = Verdampfer E370D
 1G = Verdampfer E370E
 1E = Verdampfer E371B
 1F = Verdampfer E371D
 2A = Verdampfer E515A
 2B = Verdampfer E515B
 2C = Verdampfer E515C
 2D = Verdampfer E515D
 2E = Verdampfer E515E
 5B = Verdampfer E115BS
 5A = Verdampfer E115AS
 6D = Verdampfer E165DS
 6C = Verdampfer E165CS
 6B = Verdampfer E165BS
 6A = Verdampfer E165AS
 7D = Verdampfer E200DS
 7C = Verdampfer E200CS
 7B = Verdampfer E200BS
 7A = Verdampfer E200AS
 8D = Verdampfer E250DS
 8C = Verdampfer E250CS
 8B = Verdampfer E250BS
 8A = Verdampfer E250AS

Stelle 23 - Verdampfer-Konfiguration

Gerätebaugröße	Beschreibung
095, 100, 105, 120, 125, 135, 140, 150, 155, 165, 170, 180, 185, 190, 205, 210, 230, 250	X = Standard mit 2 Durchgängen 3 = 3-Durchgänge-Verdampfer T = mit Turbulatoren
220, 240, 275, 280, 295, 300, 310, 320, 330, 360, 370, 380, 410, 420, 450, 490, 515	X = Standard mit 1 Durchgang T = Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren

Stelle 24 – Wasseranschluss Verdampfer X = Standard-Rillenrohranschluss L = Linker Rillenrohranschluss des Verdampfers R = Rechter Rillenrohranschluss des Verdampfers G = Linker Verdampfer D = Rechter Verdampfer

Stelle 25 – Wasserseitiger Druck des Verdampfers X = 10 bar Verdampferwasserdruck

Stelle 26 – Verdampferanwendung

Gerätebaugröße	Beschreibung
095, 100, 105, 120, 125, 135, 140, 150, 155, 165, 170, 180, 185, 190, 205, 210, 230, 250	N = Komfortkühlung (über 4,4 °C) L = Prozesskühlung (unter 4,4 °C) C = Eisherstellung (-7 °C bis 20 °C)
220, 240, 275, 280, 295, 300, 310, 320, 330, 360, 370, 380, 410, 420, 450, 490, 515	N = Komfortkühlung (über 4,4 °C) P = Prozesskühlung (zwischen 0 und 4,4 °C) L = Prozesskühlung (unter 0 °C) C = Eisherstellung (-7 °C bis 20 °C)

Stelle 27 – Wärmeisolierung von kalten Bauteilen N = Standard X = Keine

Beschreibung der Maschinen-Modellnummer

Stelle 28 und 29 – Verflüssigergröße

1A = Verflüssiger C340A
 1B = Verflüssiger C340B
 1C = Verflüssiger C340C
 1D = Verflüssiger C340D
 2A = Verflüssiger C360A
 2B = Verflüssiger C360B
 2C = Verflüssiger C360C
 2D = Verflüssiger C360D
 3A = Verflüssiger C480A
 3B = Verflüssiger C480B
 3C = Verflüssiger C480C
 4A = Verflüssiger C500A
 4B = Verflüssiger C500B
 4C = Verflüssiger C500C
 4D = Verflüssiger C500D
 4E = Verflüssiger C500E
 22 = Verflüssiger C2AS2
 23 = Verflüssiger C2AS3
 2J = Verflüssiger C2ASJ
 32 = Verflüssiger C3AS2
 33 = Verflüssiger C3AS3
 34 = Verflüssiger C3AS4
 3J = Verflüssiger C3ASJ
 51 = Verflüssiger C5AS1
 52 = Verflüssiger C5AS2
 53 = Verflüssiger C5AS3
 54 = Verflüssiger C5AS4
 5J = Verflüssiger C5ASJ

Stelle 30 – Konfiguration des Verflüssigers

Gerätebaugröße	Beschreibung
095, 100, 105, 120, 125, 135, 140, 150, 155, 165, 170, 180, 185, 190, 205, 210, 230, 250	X = Standard mit 2 Durchgängen 3 = 3 Durchgänge
220, 240, 275, 280, 295, 300, 310, 320, 330, 360, 370, 380, 410, 420, 450, 490, 515	X = Standard mit 1 Durchgang 2 = 2 Durchgänge

Stelle 31 – Wasseranschluss Verflüssiger

X = Standard-Rillenrohranschluss
 L = Rillenrohr des linken Verflüssigers
 R = Rillenrohr des rechten Verflüssigers
 G = Linker Verflüssiger
 D = Rechter Verflüssiger

Stelle 32 – Verflüssigerrohre

B = Optimiertes Register – Kupfer-Nickel (90-10)
 N = Optimiertes Register – Kupfer

Stelle 33 – Wasserseitiger Druck des Verflüssigers

X = 10 bar Verflüssigerwasserdruck

Stelle 34 – Verflüssiger-Wärmedämmung

X = Keine
 H = Mit Verflüssiger-Wärmedämmung

Stelle 35 – Ölkühler

X = Ohne
 C = Mit

Stelle 36 – Verdampferwasserpumpe Smart Flow-Steuerung

X = Keine
 E = VPF Konstanter Delta T Verdampfer

Stelle 37 – Stromschutz

F = Schalter über Sicherungen trennen
 B = Schalter über Lasttrennschalter trennen

Stelle 38 – Unter-/Überspannungsschutz

X = Keine
 1 = Enthalten
 2 = Enthalten mit Massefehler-Schutz

Stelle 39 – Sprache der Benutzeroberfläche

E = Englisch

Stelle 40 – Smart Com-Protokoll

X = Keine
 B = BACnet MSTP-Schnittstelle
 C = BACnet IP-Schnittstelle
 M = Modbus RTU-Schnittstelle
 L = LonTalk- Schnittstelle

Stelle 41 – Kommunikation: Kundeneingabe/-ausgabe

X = Keine
 A = Externe Sollwerte und Leistungsausgänge – Spannungssignal
 B = Externe Sollwerte und Leistungsausgänge – Stromsignal

Stelle 42 – Außentemperatursensor

0 = Kein Außentemperatursensor
 A = Außentemperatursensor – CWR/Niedrige Umgebungstemp.

Stelle 43 – Elektrischer IP-Schutz

X = Gehäuse mit Dead Front-Schutz
 1 = Gehäuse mit internem IP20-Schutz

Stelle 44 – Master/Slave

X = Keine
 M = Mit Master/Slave-Steuerung

Stelle 45 – Energiemessgerät

X = Keine
 M = Enthalten

Stelle 46 – Verflüssigerwasserpumpe Smart Flow-Steuerung/andere Ausgänge zur Verflüssiger-Drucksteuerung

X = Keine
 1 = Verflüssigerdruck in % Hochdruckabschaltung
 2 = Differenzdruck
 3 = Verflüssiger-Hochdruck Strömungswächter
 4 = VPF Konstanter Delta T Verflüssiger Strömungswächter

Stelle 47 – Steckdose

X = Keine
 P = Enthalten (230 V-100W)

Stelle 48 – Werkstest

X = Keine
 B = Sichtprüfung mit Kundenbesuch
 E = 1 Punkttest mit Bericht

Stelle 49 – Installationszubehör

X = Keine
 1 = Neopren-Isolatoren
 4 = Neopren-Polster

Stelle 50 – Anschlusszubehör

X = Rillenrohranschluss
 W = Rillenrohr mit Kupplung und Rohrstützen

Stelle 51 – Strömungswächter

X = Keine
 A = Verdampfer oder Verflüssiger
 B = Verdampfer und Verflüssiger

Stelle 52 – Sprache der Dokumentation

C = Spanisch
 D = Deutsch
 E = Englisch
 F = Französisch
 H = Niederländisch
 I = Italienisch
 M = Schwedisch
 P = Polnisch
 R = Russisch
 T = Tschechisch
 V = Portugiesisch
 6 = Ungarisch
 8 = Türkisch

Stelle 53 – Versandverpackung

X = Standardschutz
 A = Containerverpackung
 B = Gabelstapler

Stelle 54 – Expansionsventil (EXV)-Auswahl

L = Standard-EXV
 U = Kleines EXV

Stelle 55 – Offen für zukünftige Verwendung

X = Offen für zukünftige Verwendung

Stelle 56 – Sonderausführung

X = Keine
 S = Sonderausführung

Allgemeine Daten

Tabelle 1 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) - R134a/R513A

		RTWF 100 SE	RTWF 120 SE	RTWF 140 SE	RTWF 150 SE	RTWF 170 SE	RTWF 180 SE	RTWF 190 SE	RTWF 210 SE	RTWF 230 SE
Indikative Leistungen (1)										
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	368,0	417,0	487,0	544,0	591,0	646,0	702,0	777,0	845,0
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	71,0	81,6	97,0	105,6	113,7	125,7	141,0	154,5	168,7
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)										
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	102	115	135	148	161	178	196	215	234
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	162	190	223	243	263	290	318	348	378
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	226	276	330	350	392	419	451	481	544
Verschiebungsleistungsfaktor	#	0,91	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm ²)	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	121	142	168	183	199	221	244	267	289
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	197	235	285	310	335	370	405	444	483
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	244	299	361	386	428	463	495	534	597
Verschiebungsleistungsfaktor	#	0,89	0,88	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Verdichter										
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Verdichter 1A										
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N1	N1	N2	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	57	67	80	80	97	97	116	116
Max. Stromstärke	(A)	80	94	110	130	130	158	158	188	188
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B										
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N1	N1	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	57	67	67	80	80	97	97	116
Max. Stromstärke	(A)	80	94	110	110	130	130	158	158	188
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Verdichter 1A										
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N1	N1	N2	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	60	71	83	99	99	121	121	144	144
Max. Stromstärke	(A)	97	116	141	166	166	201	201	240	240
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B										
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N1	N1	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	60	71	83	83	99	99	121	121	144
Max. Stromstärke	(A)	97	116	141	141	166	166	201	201	240
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		115BS	115BS	115AS	165CS	165BS	165BS	200CS	200AS	250CS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	54	54	62	70	76	76	82	98	104
Verdampfer mit zwei Durchgängen										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	8,1	8,1	9,5	10,8	11,8	11,8	12,8	15,5	16,5
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	35,4	35,4	41,5	47,1	51,5	51,5	55,9	67,7	72,0
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	4	4	4	5	5	5	5	5	6
Verdampfer mit zwei Durchgängen mit Turbulatoren										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	6,5	6,5	7,6	8,6	9,4	9,4	10,2	12,4	13,2
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	29,5	29,5	34,6	39,3	42,9	42,9	46,6	56,4	60,0
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	4	4	4	5	5	5	5	5	6
Verflüssiger										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		Mantel-Rohrbündelwärmetauscher								
Verflüssigermodell		C2AS_m3	C2AS_m2	C2AS_MJ	C3AS_m3	C3AS_m2	C3AS_MJ	C5AS_m3	C5AS_m2	C5AS_m1
Verflüssiger-Wassermenge		82	90	100	109	118	140	140	165	192
Verflüssiger mit zwei Durchgängen										
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	8,5	9,4	10,5	11,6	12,6	15,0	15,0	17,8	20,8
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	31,1	34,4	38,4	42,4	46,1	54,9	54,9	65,1	76,1
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Abmessungen										
Länge der Maschine	(mm)	3080	3080	3080	3080	3080	3160	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1190	1190	1190	1190	1190	1225	1250	1250	1250
Höhe der Maschine	(mm)	1900	1900	1900	1935	1935	1935	2035	2035	2080

Allgemeine Daten

Tabelle 1 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) - R134a/R513A (Fortsetzung)

		RTWF 100 SE	RTWF 120 SE	RTWF 140 SE	RTWF 150 SE	RTWF 170 SE	RTWF 180 SE	RTWF 190 SE	RTWF 210 SE	RTWF 230 SE
Gewichte										
Transportgewicht	(kg)	2490	2500	2890	3020	3020	3240	3560	3620	3690
Betriebsgewicht	(kg)	2620	2640	3050	3190	3220	3460	3790	3740	3880
Systemdaten (5)										
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Standardausführung										
Kältemittelkreislauf	(kg)	82	78	91	113	84	109	139	122	120
Ölfüllmenge	(l)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	16,0	16,0	16,0	16,0
POE-Öltyp										
Feste Drehzahl	#					OIL0020E oder OIL0021E				
Variable Drehzahl	#					OIL00315 oder OIL00317				

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
- (2) Bei 400 V/3/50 Hz.
- (3) Option Sicherung + Trennschalter.
- (4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
- (5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 2 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) - R134a/R513A

		RTWF 275 SE	RTWF 290 SE	RTWF 310 SE	RTWF 330 SE	RTWF 370 SE	RTWF 410 SE	RTWF 450 SE	RTWF 490 SE
Indikative Leistungen (1)									
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	939	983	1043	1112	1250	1397	1537	1676
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	144	151	160	170	194	213	236	256
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)									
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	240	251	265	284	322	353	391	429
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	402	418	442	472	532	588	648	708
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	547	563	587	650	710	733	826	886
Verschiebungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	327	343	365	388	434	487	532	578
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	546	571	606	645	723	807	885	963
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	636	664	696	759	837	897	999	1077
Verschiebungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	800	800	1250	1250	1250
Verdichter									
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2	2	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N1/N1/M1	N1/N1/M2	N1/N1/N1	N1/N2/N1	N2/N2/N2	N1/N1/N1/ N1	N1/N2/N1/ N2	N2/N2/N2/ N2
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L									
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	88-88/63	88-88/74	88-88/88	88-107/88	107-107/ 107	88-88/ 88-88	88-107/ 88-107	107-107/ 107-107
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	146-146/ 106	146-146/ 123	146-146/ 146	146-176/ 146	176-176/ 176	146-146/ 146-146	146-176/ 146-176	176-176/ 176-176
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	291-291/ 217	291-291/ 259	291-291/ 291	291-354/ 291	354-354/ 354	291-291/ 291-291	291-354/ 291-354	354-354/ 354-354
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H									
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	121-121/ 83	121-121/ 99	121-121/ 121	121-144/ 121	144-144/ 144	121-121/ 121-121	121-144/ 121-144	144-144/ 144-144
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	201-201/ 141	201-201/ 166	201-201/ 201	201-240/ 201	240-240/ 240	201-201/ 201-201	201-240/ 201-240	240-240/ 240-240
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	291-291/ 217	291-291/ 259	291-291/ 291	291-354/ 291	354-354/ 354	291-291/ 291-291	291-354/ 291-354	354-354/ 354-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung Kreis 1/Kreis 2	(kW)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85
Verdampfer									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher							
Verdampfermodell		370D	370D	370C	371B	370A	515D	515C	515B
Verdampfer-Wassermenge	(l)	99	99	104	109	121	148	160	172
Verdampfer mit 1 Durchgang									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	18	18	19,1	20,4	23,5	25,2	28	31
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	67,5	67,5	72	76,8	87,4	95,3	105,6	115,8
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	15	15	15,9	17	19,4	21	23,3	25,8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	60	60	65,4	69,8	79,4	86,6	95,9	105,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8
Verflüssiger									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		Mantel-Rohrbündelwärmetauscher							
Verflüssigermodell		340D	340D	340C	340B	340A	480C	480B	480A
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	126	126	133	140	147	176	187	202
Verflüssiger mit 1 Durchgang									
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	17,8	17,8		20,8	22,2	24,8	27,1	30,2
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	66,9	66,9	72,5	78,3	83,5	93,4	102,1	113,6
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8
Abmessungen									
Länge der Maschine	(mm)	4754	4754	4784	4784	4784	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1727	1727	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2032	2032	2135	2135	2135
Gewichte									
Transportgewicht	(kg)	5051	5048	5219	5262	5306	6621	6678	6735
Betriebsgewicht	(kg)	5276	5273	5456	5511	5574	6945	7025	7109

Allgemeine Daten

Tabelle 2 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) - R134a/R513A (Fortsetzung)

		RTWF 275 SE	RTWF 290 SE	RTWF 310 SE	RTWF 330 SE	RTWF 370 SE	RTWF 410 SE	RTWF 450 SE	RTWF 490 SE
Systemdaten (5)									
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15	15	15
Standardausführung									
Kältemittelfüllmenge Kreis 1/Kreis 2 (5)	(kg)	161/75	161/72	155/69	163/76	163/72	145/144	150/148	155/152
Ölfüllmenge, Kreis 1/Kreis 2 (5)	(l)	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	20/20	20/20	20/20
POE-Öltyp		OIL0023E/48E							

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerlufttemperatur 35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
- (2) Bei 400 V/3/50 Hz.
- (3) Option Sicherung + Trennschalter.
- (4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
- (5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 3 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE) - R134a/R513A

		RTWF 100 HE	RTWF 120 HE	RTWF 140 HE	RTWF 150 HE	RTWF 170 HE	RTWF 180 HE	RTWF 190 HE	RTWF 210 HE	RTWF 230 HE
Indikative Leistungen (1)										
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	371,0	429,0	499,0	552,0	600,0	658,0	716,0	787,0	854,0
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	69,6	80,2	95,8	103,0	110,5	123,7	138,2	151,1	166,8
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)										
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	102	115	135	148	161	178	196	215	234
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	162	190	223	243	263	290	318	348	378
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	226	276	330	350	392	419	451	481	544
Verschiebungsleistungsfaktor	#	0,91	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm ²)	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	121	142	168	183	199	221	244	267	289
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	197	235	285	310	335	370	405	444	483
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	244	299	361	386	428	463	495	534	597
Verschiebungsleistungsfaktor	#	0,89	0,88	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Verdichter										
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Verdichter 1A										
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N1	N1	N2	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	57	67	80	80	97	97	116	116
Max. Stromstärke	(A)	80	94	110	130	130	158	158	188	188
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B										
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N1	N1	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	57	67	67	80	80	97	97	116
Max. Stromstärke	(A)	80	94	110	110	130	130	158	158	188
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Verdichter 1A										
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N5	N5	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	60	71	83	99	99	121	121	144	144
Max. Stromstärke	(A)	97	116	141	166	166	201	201	240	240
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B										
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N5	N5	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	60	71	83	83	99	99	121	121	144
Max. Stromstärke	(A)	97	116	141	141	166	166	201	201	240
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		115AS	165CS	165CS	200BS	200AS	250CS	250BS	250AS	250AS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	62,0	70,0	70,0	90,0	98,0	104,0	114,0	125,0	125,0
Verdampfer mit zwei Durchgängen										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	9,5	10,8	10,8	14,4	15,5	16,5	18,2	20,0	20,0
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	41,5	47,1	47,1	62,9	67,7	72,0	79,4	87,3	87,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	4	5	5	5	5	6	6	6	6
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	7,6	8,6	8,6	11,5	12,4	13,2	14,6	16,0	16,0
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	34,6	39,3	39,3	52,4	56,4	60,0	66,2	72,7	72,7
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	4	5	5	5	5	6	6	6	6
Verflüssiger										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		Mantel-Rohrbündelwärmetauscher								
Verflüssigermodell		C2AS_m3	C2AS_m2	C2AS_MJ	C3AS_m3	C3AS_m2	C3AS_MJ	C5AS_m3	C5AS_m2	C5AS_m1
Verflüssiger-Wassermenge		100	109	118	140	165	165	165	218	218
Verflüssiger mit zwei Durchgängen										
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	10,5	11,6	12,6	15,0	17,8	17,8	17,8	23,6	23,6
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	38,4	42,4	46,1	54,9	65,1	65,1	65,1	86,7	86,7
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Abmessungen										
Länge der Maschine	(mm)	3080	3080	3080	3160	3160	3160	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1190	1190	1190	1215	1215	1250	1250	1250	1250
Höhe der Maschine	(mm)	1900	1935	1935	2055	2055	2080	2080	2080	2080
Gewichte										
Transportgewicht	(kg)	2530	2640	3010	3260	3310	3520	3690	3800	3800
Betriebsgewicht	(kg)	2700	2820	3200	3490	3570	3790	3970	4140	4140
Systemdaten (5)										
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Standardausführung										
Kältemittelkreislauf	(kg)	81	84	93	129	113	148	148	135	135
Ölfüllmenge	(l)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	16,0	16,0	16,0	16,0
POE-Öltyp										
Feste Drehzahl	#	OIL0020E oder OIL0021E								
Variable Drehzahl	#	OIL00315 oder OIL00317								

Tabelle 4 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE) - R134a/R513A

		RTWF 275 HE	RTWF 290 HE	RTWF 310 HE	RTWF 330 HE	RTWF 370 HE	RTWF 410 HE	RTWF 450 HE	RTWF 490 HE
Indikative Leistungen (1)									
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	957	1003	1066	1134	1267	1423	1563	1706
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	182	191	203	216	243	269	299	326
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)									
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	240	251	265	284	322	353	391	429
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	402	418	442	472	532	588	648	708
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	547	563	587	650	710	733	826	886
Verschiebungsleistungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	327	343	365	388	434	487	532	578
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	546	571	606	645	723	807	885	963
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	636	664	696	759	837	897	999	1077
Verschiebungsleistungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	800	800	1250	1250	1250
Verdichter									
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2	2	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N1/N1/M1	N1/N1/M2	N1/N1/N1	N1/N2/N1	N2/N2/N2	N1/N1/N1/ N1	N1/N2/N1/ N2	N2/N2/N2/ N2
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L									
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	88-88/63	88-88/74	88-88/88	88-107/88	107-107/ 107	88-88/ 88-88	88-107/ 88-107	107-107/ 107-107
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	146-146/ 106	146-146/ 123	146-146/ 146	146-176/ 146	176-176/ 176	146-146/ 146-146	146-176/ 146-176	176-176/ 176-176
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	291-291/ 217	291-291/ 259	291-291/ 291	291-354/ 291	354-354/ 354	291-291/ 291-291	291-354/ 291-354	354-354/ 354-354
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H									
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	121-121/83	121-121/99	121-121/ 121	121-144/ 121	144-144/ 144	121-121/ 121-121	121-144/ 121-144	144-144/ 144-144
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	201-201/ 141	201-201/ 166	201-201/ 201	201-240/ 201	240-240/ 240	201-201/ 201-201	201-240/ 201-240	240-240/ 240-240
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	291-291/ 217	291-291/ 259	291-291/ 291	291-354/ 291	354-354/ 354	291-291/ 291-291	291-354/ 291-354	354-354/ 354-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung Kreis 1/Kreis 2	(kW)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85
Verdampfer									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ				Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher					
Verdampfermodell		370B	370B	370A	370A	370A	515C	515B	515A
Verdampfer-Wassermenge	(l)	109	109	121	121	121	160	172	189
Verdampfer mit 1 Durchgang									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	20,4	20,4	23,3	23,3	23,3	28	31	34,6
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	76,8	76,8	87,4	87,4	87,4	105,6	115,8	130,1
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	17	17	19,4	19,4	19,4	23,3	25,8	28,8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	69,8	69,8	79,4	79,4	79,4	95,9	115,8	118,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8
Verflüssiger									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ				Mantel-Rohrbündelwärmetauscher					
Verflüssigermodell		360C	360C	360C	360B	360A	500D	500C	500A
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	186	186	186	208	265	259	273	304
Verflüssiger mit 1 Durchgang									
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	29,9	29,9	29,9	34,2	45,4	41,4	44	50,1
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	113,9	113,9	113,9	128,5	171,9	155,7	165,6	189,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8
Abmessungen									
Länge der Maschine	(mm)	4754	4754	4784	4784	4784	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1727	1727	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2032	2032	2135	2135	2135
Gewichte									
Transportgewicht	(kg)	5392	5388	5579	5621	5737	7027	7126	7201
Betriebsgewicht	(kg)	5687	5683	5886	5950	6123	7446	7571	7694
Systemdaten (5)									
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15	15	15
Standardausführung									
Kältemittelfüllmenge Kreis 1/Kreis 2 (5)	(kg)	190/90	190/86	193/90	191/84	185/81	176/175	183/181	183/180
Ölfüllmenge, Kreis 1/Kreis 2 (5)	(l)	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	20/20	20/20	20/20
POE-Öltyp		OIL0023E/48E							

(1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerlufttemperatur 35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.

(2) Bei 400 V/3/50 Hz.

(3) Option Sicherung + Trennschalter.

(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge mit Glykol zu Rate.

(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 5 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) - R134a/R513A

		RTHF 100 SE + AFD	RTHF 120 SE + AFD	RTHF 140 SE + AFD	RTHF 150 SE + AFD	RTHF 170 SE + AFD	RTHF 180 SE + AFD	RTHF 190 SE + AFD	RTHF 210 SE + AFD	RTHF 230 SE + AFD	RTHF 250 SE + AFD
Indikative Leistungen (1)											
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	371	420	489	546	594	646	702	772	841	919
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	72,7	83,2	98	106,6	114,9	128,4	143,6	156,6	170,9	193,9
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)											
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L											
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	102	115	135	146	159	179	196	212	231	259
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	160	184	214	232	251	281	309	334	363	406
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	224	270	321	338	380	410	442	467	530	572
Verschiebungsfaktor	#	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm²)	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H											
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	122	144	169	185	201	224	246	269	292	322
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	193	228	273	297	322	357	392	427	466	510
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	240	292	349	373	415	450	482	517	580	624
Verschiebungsfaktor	#	0,92	0,91	0,9	0,9	0,9	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm²)	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	2x 300	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	400	400	400	500	500	630	630
Verdichter											
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L											
Verdichter 1A											
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N1	N1	N2	N2	N2-60
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	58	67	78	78	98	98	114	114	142
Max. Stromstärke	(A)	77	87	101	119	119	149	149	173	173	215
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B											
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N1	N1	N2	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	57	67	67	80	80	97	97	116	116
Max. Stromstärke	(A)	80	94	110	110	130	130	158	158	188	188
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H											
Verdichter 1A											
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N1	N1	N2	N2	N2-60
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	61	72	85	101	101	124	124	147	147	176
Max. Stromstärke	(A)	93	110	129	153	153	188	188	224	224	268
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B											
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N1	N1	N2	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	60	71	83	83	99	99	121	121	144	144
Max. Stromstärke	(A)	97	116	141	141	166	166	201	201	240	240
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwanneheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer											
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ	#	115BS	115BS	115AS	165CS	165BS	165BS	200CS	200AS	250CS	250CS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	54	54	62	70	76	76	82	98	104	
Verdampfer mit zwei Durchgängen											
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	8,10	8,10	9,5	10,8	11,8	11,8	12,8	15,5	16,5	16,5
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	35,4	35,4	41,5	47,1	51,5	51,5	55,9	67,7	72	72
Nenngröße des Wasseranschlusses (gerillte Seite)		4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren											
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	6,5	6,5	7,6	8,6	9,4	9,4	10,2	12,4	13,2	13,2
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	29,5	29,5	34,6	39,3	42,9	42,9	46,6	56,4	60	60
Nenngröße des Wasseranschlusses (gerillte Seite)	(l/s)	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6
Verflüssiger											
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		Mantel-Rohrbündelwärmetauscher									
Verflüssigermodell		C2AS_m3	C2AS_m2	C2AS_MJ	C3AS_m3	C3AS_m2	C3AS_MJ	C5AS_m3	C5AS_m2	C5AS_m1	C5AS_m1
Verflüssiger-Wassermenge		82	90	100	109	118	140	140	165	192	
Verflüssiger mit zwei Durchgängen											
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	8,5	9,4	10,5	11,6	12,6	15	15	17,8	20,8	20,8
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	31,5	34,4	38,4	42,4	46,1	54,9	54,9	65,1	76,1	76,1
Nenngröße des Wasseranschlusses (gerillte Seite)	(in)	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Abmessungen											
Länge der Maschine	(mm)	3080	3080	3080	3080	3080	3160	3160	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1260	1260	1260	1260	1260	1350	1380	1380	1380	1380
Höhe der Maschine	(mm)	1900	1900	1900	1935	1935	1935	2035	2035	2080	2080
Gewicht											
Transportgewicht	(kg)	2722	2740	3108	3359	3407	3340	3661	3734	3807	3807
Betriebsgewicht	(kg)	2796	2919	3296	3590	3670	3556	3883	3997	4103	4103
Systemdaten (5)											
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Allgemeine Daten

		RTHF 100	RTHF 120	RTHF 140	RTHF 150	RTHF 170	RTHF 180	RTHF 190	RTHF 210	RTHF 230	RTHF 250
		SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD
Standardausführung											
Kältemittelkreislauf	(kg)	90	87	100	123	94	120	150	131	131	131
Ölfüllmenge	(l)	10	10	10	10	10	16	16	16	16	16
POE-Öltyp											
Variable Drehzahl	#	OIL00315 oder OIL00317									

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
- (2) Bei 400 V/3/50 Hz.
- (3) Option Sicherung + Trennschalter.
- (4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
- (5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 6 - Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) - R134a/R513A

		RTWF 275	RTWF 290	RTWF 310	RTWF 330	RTWF 370	RTWF 410	RTWF 450	RTWF 490	RTWF 515
		SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD
Indikative Leistungen (1)										
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	941	985	1042	1112	1240	1397	1536	1666	1822
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	196	206	219	234	263	291	321	348	397
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)										
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	240	251	265	284	322	353	391	429	473
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	402	418	442	472	532	588	648	708	747
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	547	563	587	650	710	733	826	886	925
Verschiebungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	327	343	365	388	434	487	532	578	604
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	546	571	606	645	723	807	885	963	960
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	636	664	696	759	837	897	999	1077	1074
Verschiebungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	800	800	1250	1250	1250	1250
Verdichter										
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2	2	2	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N1/N1/M1	N1/N1/M2	N1/N1/N1	N1/N2/N1	N2/N2/N2	N1/N1/N1/ N1	N1/N2/N1/ N2	N2/N2/N2/ N2	N2/N2/N2/ N2
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	90-88/65	90-88/76	90-88/90	90-107/ 90	110-107/ 110	90-88/ 90-88	122-145/ 122-145	110-107/ 110-107	129-107/ 129-107
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	137-147/ 98	137-147/ 115	137-147/ 137	137-147/ 137	166-177/ 166	137-147/ 166	201-240/ 201-240	166-177/ 166-177	196-176/ 196-176
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	137-291/ 98	137-291/ 115	137-291/ 137	137-354/ 137	166-354/ 166	137-291/ 137-291	291-354/ 291-354	166-354/ 166-354	196-354/ 196-354
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	124-122/ 85	124-122/ 101	124-122/ 124	124-145/ 124	148-145/ 148	124-122/ 124-122	90-107/ 90-107	148-145/ 148-145	157-144/ 157-144
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	189-291/ 130	189-291/ 154	189-201/ 189	189-240/ 189	224-240/ 224	189-201/ 189-201	137-177/ 137-177	224-240/ 224-240	238-240/ 238-240
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	189-291/ 130	189-291/ 154	189-291/ 189	189-354/ 189	224-354/ 224	189-291/ 189-291	137-354/ 137-354	224-354/ 224-354	238-354/ 238-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3600
Ölwannenheizung Kreis 1/Kreis 2	(kW)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85	0,85
Verdampfer										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ							Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher			
Verdampfermodell		370D	370D	370C	371B	370A	515D	515C	515B	515B
Verdampfer-Wassermenge	(l)	99	99	104	109	121	148	160	172	172
Verdampfer mit 1 Durchgang										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	18	18	19,1	20,4	23,5	25,2	28	31	31
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	67,5	67,5	72	76,8	87,4	95,3	105,6	115,8	115,8
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	15	15	15,9	17	19,4	21	23,3	25,8	25,8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	60	60	65,4	69,8	79,4	86,6	95,9	105,3	105,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Verflüssiger										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ							Mantel-Rohrbündelwärmetauscher			
Verflüssigermodell		340D	340D	340C	340B	340A	480C	480B	480A	480A
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	126	126	133	140	147	176	187	202	202
Verflüssiger mit 1 Durchgang										
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	17,8	17,8	19,3	20,8	22,2	24,8	27,1	30,2	30,2
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	66,9	66,9	72,5	78,3	83,5	93,4	102,1	113,6	113,6
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Abmessungen										
Länge der Maschine	(mm)	4754	4754	4784	4784	4784	4774	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1727	1727	1823	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2032	2032	2135	2135	2135	2135
Gewichte										
Transportgewicht	(kg)	5226	5223	5433	5476	5520	6835	6892	6949	6949
Betriebsgewicht	(kg)	5451	5448	5670	5725	5788	7159	7239	7323	7323
Systemdaten (5)										
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Systemdaten (5)										
Kältemittelfüllmenge Kreis 1/Kreis 2 (5) POE-Öltyp	(kg)	161/75	161/72	155/69	163/76	163/72	145/144	150/148	155/152	155/152
						OIL00315/317				

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerlufttemperatur 35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
- (2) Bei 400 V/3/50 Hz.
- (3) Option Sicherung + Trennschalter.
- (4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
- (5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 7 – Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) – R134a/R513A

		RTWF 100 HSE	RTWF 120 HSE	RTWF 140 HSE	RTWF 150 HSE	RTWF 170 HSE	RTWF 180 HSE	RTWF 190 HSE
Indikative Leistungen (1)								
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	371,0	429,0	499,0	552,0	600,0	658,0	716,0
Brutto-Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	69,6	80,2	95,8	103,0	110,5	123,7	138,2
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)								
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L								
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	102	115	135	148	161	178	196
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	162	190	223	243	263	290	318
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	226	276	330	350	392	419	451
Verschiebungsfaktor	#	0,91	0,87	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm ²)	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H								
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	121	142	168	183	199	221	244
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	197	235	285	310	335	370	405
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	244	299	361	386	428	463	495
Verschiebungsfaktor	#	0,89	0,88	0,85	0,85	0,86	0,86	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	400	400	400	400
Verdichter								
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	1	1	1	1	1	1	1
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L								
Verdichter 1A								
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N1	N1
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	57	67	80	80	97	97
Max. Stromstärke	(A)	80	94	110	130	130	158	158
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B								
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N1
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	51	57	67	67	80	80	97
Max. Stromstärke	(A)	80	94	110	110	130	130	158
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H								
Verdichter 1A								
Modell	#	L1	L2	M1	M2	M2	N1	N1
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	60	71	83	99	99	121	121
Max. Stromstärke	(A)	97	116	141	166	166	201	201
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B								
Modell	#	L1	L2	M1	M1	M2	M2	N5
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	60	71	83	83	99	99	121
Max. Stromstärke	(A)	97	116	141	141	166	166	201
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer								
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1
Typ		115AS	165CS	165CS	200BS	200AS	250CS	250BS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	62,0	70,0	70,0	90,0	98,0	104,0	114,0
Verdampfer mit zwei Durchgängen								
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	9,5	10,8	10,8	14,4	15,5	16,5	18,2
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	41,5	47,1	47,1	62,9	67,7	72,0	79,4
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	4	5	5	5	5	6	6
Verdampfer mit zwei Durchgängen mit Turbulatoren								
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	7,6	8,6	8,6	11,5	12,4	13,2	14,6
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	34,6	39,3	39,3	52,4	56,4	60,0	66,2
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	4	5	5	5	5	6	6
Verflüssiger								
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1
Typ								
Verflüssigermodell		C2AS_m3	C2AS_m2	C2AS_MJ	C3AS_m3	C3AS_m2	C3AS_MJ	C5AS_m3
Verflüssiger-Wassermenge		100	109	118	140	165	165	165
Verflüssiger mit zwei Durchgängen								
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	10,5	11,6	12,6	15,0	17,8	17,8	17,8
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	38,4	42,4	46,1	54,9	65,1	65,1	65,1
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	5	6	6	6	6	6	6
Abmessungen								
Länge der Maschine	(mm)	3080	3080	3080	3160	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1190	1190	1190	1215	1215	1250	1250
Höhe der Maschine	(mm)	1900	1935	1935	2055	2055	2080	2080
Gewichte								
Transportgewicht	(kg)	2530	2640	3010	3260	3310	3520	3690
Betriebsgewicht	(kg)	2700	2820	3200	3490	3570	3790	3970
Systemdaten (5)								
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30	30
Standardausführung								
Kältemittelkreislauf	(kg)	81	84	93	129	113	148	148
Öfüllmenge	(l)	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	16,0	16,0
POE-Öltyp								
Variable Drehzahl	#							OIL00315 oder OIL00317

Allgemeine Daten

Tabelle 7 – Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) – R134a/R513A (Fortsetzung)

		RTWF 210 HSE	RTWF 230 HSE	RTWF 250 HSE
Indikative Leistungen (1)				
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	787,0	854,0	930,0
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	151,1	166,8	191,8
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)				
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L				
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	215	234	259
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	348	378	406
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	481	544	572
Verschiebungsfaktor	#	0,89	0,89	0,92
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm ²)	1x 240	1x 240	1x 240
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H				
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	267	289	322
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	444	483	510
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	534	597	624
Verschiebungsfaktor	#	0,87	0,87	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	1x 240	2x 300	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400
Verdichter				
Typ		Schraube	Schraube	Schraube
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	1	1	1
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L				
Verdichter 1A				
Modell	#	N2	N2	N2 - 60
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	116	116	142
Max. Stromstärke	(A)	188	188	215
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3600
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B				
Modell	#	N1	N2	N2
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	97	116	116
Max. Stromstärke	(A)	158	188	118
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H				
Verdichter 1A				
Modell	#	N6	N6	N6E2 - 60
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	144	144	176
Max. Stromstärke	(A)	240	240	268
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3600
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B				
Modell	#	N5	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	121	144	144
Max. Stromstärke	(A)	201	240	240
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425
Verdampfer				
Anzahl	#	1	1	1
Typ		250AS	250AS	250AS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	125,0	125,0	125
Verdampfer mit zwei Durchgängen				
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	20,0	20,0	20,0
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	87,3	87,3	87,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	6	6	6
Verdampfer mit zwei Durchgängen mit Turbulatoren				
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	16,0	16,0	16,0
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	72,7	72,7	72,7
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	6	6	6
Verflüssiger				
Anzahl	#	1	1	1
Typ				
Verflüssigermodell		C5AS_m2	C5AS_m1	C5AS_MJ
Verflüssiger-Wassermenge		218	218	218
Verflüssiger mit zwei Durchgängen				
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	23,6	23,6	23,6
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	86,7	86,7	86,7
Nenngröße des Wasseranschlusses (Gerillte Seite)	(in)	6	6	6
Abmessungen				
Länge der Maschine	(mm)	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1250	1250	1380
Höhe der Maschine	(mm)	2080	2080	2080

Allgemeine Daten

Tabelle 7 – Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) – R134a/R513A (Fortsetzung)

		RTWF 210 HSE	RTWF 230 HSE	RTWF 250 HSE
Gewichte				
Transportgewicht	(kg)	3800	3800	3900
Betriebsgewicht	(kg)	4140	4140	4240
Systemdaten (5)				
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	20
Standardausführung				
Kältemittelkreislauf	(kg)	135	135	135
Öfüllmenge	(l)	16,0	16,0	16,0
POE-Öltyp				
Variable Drehzahl	#	OIL00315 oder OIL00317E		

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
- (2) Bei 400 V/3/50 Hz
- (3) Option Sicherung + Trennschalter.
- (4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
- (5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 8 – Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) – R134a/R513A

		RTWF 275 HSE	RTWF 290 HSE	RTWF 310 HSE	RTWF 330 HSE	RTWF 370 HSE	RTWF 410 HSE	RTWF 450 HSE	RTWF 490 HSE	RTWF 515 HSE
Indikative Leistungen (1)										
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	959	1005	1066	1134	1258	1423	1563	1697	1859
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	185	194	208	221	247	274	303	330	376
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)										
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	240	251	265	284	322	353	391	429	473
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	402	418	442	472	532	588	648	708	747
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	547	563	587	650	710	733	826	886	925
Verschiebungsleistungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	327	343	365	388	434	487	532	578	604
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	546	571	606	645	723	807	885	963	960
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	636	664	696	759	837	897	999	1077	1074
Verschiebungsleistungsfaktor		0,86	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	800	800	1250	1250	1250	1250
Verdichter										
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2	2	2	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N1/N1/M1	N1/N1/M2	N1/N1/N1	N1/N2/N1	N2/N2/N2	N1/N1/N1/ N1	N1/N2/N1/ N2	N2/N2/N2/ N2	N2/N2/N2/ N2
Low-VI-Verdichter – Stelle 20 = L										
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	90-88/65	90-88/76	90-88/90	90-107/90	110-107/110	90-88/90-88	122-145/122-145	110-107/110-107	129-107/129-107
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	137-147/98	137-147/115	137-147/137	137-147/137	166-177/166	137-147/137-147	201-240/201-240	166-177/166-177	196-176/196-176
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	137-291/98	137-291/115	137-291/137	137-354/137	166-354/166	137-291/137-291	291-354/291-354	166-354/166-354	196-354/196-354
High-VI-Verdichter – Stelle 20 = H										
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	124-122/85	124-122/101	124-122/124	124-145/124	148-145/148	124-122/124-122	90-107/90-107	148-145/148-145	157-144/157-144
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	189-291/130	189-291/154	189-201/189	189-240/189	224-240/224	189-201/189-201	137-177/137-177	224-240/224-240	238-240/238-240
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	189-291/130	189-291/154	189-291/189	189-354/189	224-354/224	189-291/189-291	137-354/137-354	224-354/224-354	238-354/238-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3600
Ölwanneheizung Kreis 1/Kreis 2	(kW)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85	0,85
Verdampfer										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ							Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher			
Verdampfermodell		370B	370B	370A	370A	370A	515C	515B	515A	515A
Verdampfer-Wassermenge	(l)	109	109	121	121	121	160	172	189	189
Verdampfer mit 1 Durchgang										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	20,4	20,4	23,3	23,3	23,3	28	31	34,6	34,6
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	76,8	76,8	87,4	87,4	87,4	105,6	115,8	130,1	130,1
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren										
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	17	17	19,4	19,4	19,4	23,3	25,8	28,8	28,8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	69,8	69,8	79,4	79,4	79,4	95,9	115,8	118,3	118,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Verflüssiger										
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ							Mantel-Rohrbündelwärmetauscher			
Verflüssigermodell		360C	360C	360C	360B	360A	500D	500C	500 A	500 A
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	186	186	186	208	265	259	273	304	304
Verflüssiger mit 1 Durchgang										
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	29,9	29,9	29,9	34,2	45,4	41,4	44	50,1	50,1
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	113,9	113,9	113,9	128,5	171,9	155,7	165,6	189,3	189,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	6	6	8	8	8	8
Abmessungen										
Länge der Maschine	(mm)	4754	4754	4784	4784	4784	4774	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1727	1727	1823	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2032	2032	2135	2135	2135	2135
Gewichte										
Transportgewicht	(kg)	5567	5563	5793	5835	5951	7241	7340	7415	7414
Betriebsgewicht	(kg)	5862	5858	6100	6164	6337	7660	7785	7908	7907
Systemdaten (5)										
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Systemdaten (5)										
Kältemittelfüllmenge Kreis 1/Kreis 2 (5)	(kg)	193/90	190/86	193/90	191/84	185/81	176/175	183/181	183/180	183/179
Öfüllmenge, Kreis 1/Kreis 2 (5)	(l)	20/8	20/8	20/8	20/8	20/8	20/20	20/20	20/20	20/20
POE-Öltyp							OIL00315/317			

(1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerlufttemperatur 35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.

(2) Bei 400 V/3/50 Hz.

(3) Option Sicherung + Trennschalter.

(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge mit Glykol zu Rate.

(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 9 – Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) – R1234ze

		RTWF 95 SE	RTWF 105 SE	RTWF 125 SE	RTWF 135 SE	RTWF 155 SE	RTWF 165 SE
Indikative Leistungen (1)							
Netto-Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	343	374	449	480	524	582
Netto-Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	79,0	86,6	99,8	106,0	115,4	124,6
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)							
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	168	183	221	244	267	289
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	285	310	370	405	444	483
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	361	386	463	495	534	597
Verschiebungsleistungsfaktor		0,85	0,85	0,86	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	500	500	630
Verdichter 1A							
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M2	N5	N5	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	83	99	121	121	144	144
Max. Stromstärke	(A)	141	166	201	201	240	240
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B							
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M1	M2	N5	N5	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	83	83	99	121	121	144
Max. Stromstärke	(A)						
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ	#	115BS	115BS	165DS	165DS	200DS	250DS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	47	47	58	58	59	79
Verdampfer mit zwei Durchgängen							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	8,5	18,0	18,0	21,5	21,5	25,5
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	35,4	35,4	38,4	38,4	38,4	53,7
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	6	6	6	6	6	6
Verdampfer mit zwei Durchgängen mit Turbulatoren							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	6,5	6,5	7,0	7,0	7,0	9,8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	29,5	29,5	32,0	32,0	32,0	44,7
Verflüssiger							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ		Mantel-Rohrbündelwärmetauscher					
Verflüssigermodell	#	C2AS_MJ	C2AS_m3	C3AS_m4	C3AS_m4	C5AS_m4	C5AS_m5
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	82	82	98	98	118	118
Verflüssiger mit zwei Durchgängen							
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	17,8	17,8	19,5	24,8	24,8	27,1
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	65,2	65,2	71,5	91,0	91,0	99,5
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	6	6	6	6	6	6
Abmessungen							
Länge der Maschine	(mm)	4784	4784	4784	4784	4784	4784
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2135	2135	2135
Gewichte							
Transportgewicht	(kg)	2820	2820	2970	3010	3280	3380
Betriebsgewicht	(kg)	2960	2960	3130	3160	3450	3580
Systemdaten (5)							
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30
Standardausführung							
Kältemittelkreislauf	(kg)	78	78	70	70	109	104
Ölfüllmenge	(l)	9,1	9,1	14,0	14,0	14,0	14,0
POE-Öltyp	#	OIL00315 oder OIL00317					

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
(2) Bei 400 V/3/50 Hz.
(3) Option Sicherung + Trennschalter.
(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 10 – Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE) – R1234ze

		RTWF 220 SE	RTWF 240 SE	RTWF 280 SE	RTWF 300 SE	RTWF 320 SE	RTWF 360 SE
Indikative Leistungen (1)							
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	736	789	877	996	1084	1187
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	158	170	191	210	233	254
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)							
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	365	389	437	487	534	582
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	606	645	723	807	885	963
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	696	759	837	897	999	1077
Verschiebungsleistungsfaktor		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	1250	1250	1250
Verdichter							
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N5/N5/N5	N5/N6/N5	N6/N6/N6	N5/N5/N5/N5	N5/N6/N5/N6	N6/N6/N6/N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	121-121/121	121-145/121	145-145/145	121-121/ 121-121	121-145/ 121-145	240-240/ 240-240
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	201-201/201	201-240/201	240-240/240	201-201/ 201-201	201-240/ 201-240	201-201/ 201-201
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	291-291/291	291-354/291	354-354/354	291-291/ 291-291	291-354/ 291-354	354-354/ 354-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung Kreis 1/Kreis 2	(kW)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Verdampfer							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ					Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher		
Verdampfermodell		370E	371D	371D	515E	515E	515D
Verdampfer-Wassermenge	(l)	87	99	99	130	130	148
Verdampfer mit 1 Durchgang							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	15	18	18	21,5	21,5	25,2
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	55,5	65,9	65,9	78,5	78,5	93
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	13,5	15	15	19	19	21
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	50,5	59,9	59,9	71,5	71,5	84,5
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8
Verflüssiger							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ					Mantel-Rohrbündelwärmetauscher		
Verflüssigermodell		340D	340D	340C	480C	480C	480B
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	126	126	133	176	176	187
Verflüssiger mit 1 Durchgang							
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	17,8	17,8	19,5	24,8	24,8	27,1
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	65,2	65,2	71,5	91	91	99,5
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8
Abmessungen							
Länge der Maschine	(mm)	4754	4754	4754	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2135	2135	2135
Gewichte							
Transportgewicht	(kg)	4922	5003	5141	6248	6370	6550
Betriebsgewicht	(kg)	5135	5228	5373	6554	6676	6885
Systemdaten (5)							
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15
Standardausführung							
Kältemittelfüllmenge Kreis 1/Kreis 2 (5)	(kg)	125/55	125/55	125/55	115/115	115/115	115/115
Ölfüllmenge, Kreis 1/Kreis 2 (5)	(l)	16/8	16/8	16/8	16/16	16/16	16/16
POE-Öltyp					OIL0023E/48E		

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
(2) Bei 400 V/3/50 Hz.
(3) Option Sicherung + Trennschalter.
(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge mit Glykol zu Rate.
(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 11 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE) - R1234ze

		RTWF 95 HE	RTWF 105 HE	RTWF 125 HE	RTWF 135 HE	RTWF 155 HE	RTWF 165 HE
Indikative Leistungen (1)							
Netto-Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	356	391	461	494	545	595
Netto-Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	78,2	85,7	98,1	104,0	114,0	120,9
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)							
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	168	183	221	244	267	289
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	285	310	370	405	444	483
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	361	386	463	495	534	597
Verschiebungsleistungsfaktor		0,85	0,85	0,86	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	500	500	630
Verdichter 1A							
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M2	N5	N5	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	83	99	121	121	144	144
Max. Stromstärke	(A)	131	166	201	201	240	240
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B							
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M1	M2	N5	N5	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	83	83	99	121	121	144
Max. Stromstärke	(A)	141	141	166	201	201	240
Max. U/min Motor	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ	#	165BS	165BS	165AS	165AS	200BS	250CS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	76	76	81	81	91	104
Verdampfer mit zwei Durchgängen							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	11,8	11,8	12,6	12,6	14,4	16,5
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	51,5	51,5	55,0	55,0	62,9	72,0
Nenngröße des Wasseranschlusses (gerillte Seite)	(in)	5	5	5	5	5	6
Verdampfer mit zwei Durchgängen mit Turbulatoren							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	9,4	9,4	10,1	10,1	11,5	13,2
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	42,9	42,9	45,8	45,8	52,4	60,0
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	5	5	5	5	5	6
Verflüssiger							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ		Mantel-Rohrbündelwärmetauscher					
Verflüssigermodell	#	C2AS_MJ	C2AS_m3	C3AS_m4	C3AS_m4	C5AS_m4	C5AS_m5
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	109	109	118	118	140	165
Verflüssiger mit zwei Durchgängen							
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	11,6	11,6	11,6	11,6	15,0	17,8
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	42,4	42,4	42,4	42,4	54,9	65,1
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	6	6	6	6	6	6
Abmessungen							
Länge der Maschine	(mm)	3080	3080	3160	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1190	1190	1225	1225	1250	1250
Höhe der Maschine	(mm)	1935	1935	1935	1935	2035	2080
Gewichte							
Transportgewicht	(kg)	2990	2990	3070	3110	3390	3530
Betriebsgewicht	(kg)	3180	3180	3270	3310	3620	3800
Systemdaten (5)							
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30
Standardausführung							
Kältemittelkreislauf	(kg)	82	82	86	86	120	114
Ölfüllmenge	(l)	9,1	9,1	14,0	14,0	14,0	14,0
POE-Öltyp	#	OIL00315 oder OIL00317					

(1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.

(2) Bei 400 V/3/50 Hz.

(3) Option Sicherung + Trennschalter.

(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.

(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 12 - Allgemeine Daten RTWF Hohe Effizienz (HE) - R1234ze

		RTWF 220 HE	RTWF 240 HE	RTWF 280 HE	RTWF 300 HE	RTWF 320 HE	RTWF 360 HE
Indikative Leistungen (1)							
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	747	802	893	1010	1101	1206
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	153	164	184	201	222	242
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)							
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	365	389	437	487	534	582
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	606	645	723	807	885	963
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	696	759	837	897	999	1077
Verschiebungsleistungsfaktor		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	1250	1250	1250
Verdichter							
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N5/N5/N5	N5/N6/N5	N6/N6/N6	N5/N5/ N5/N5	N5/N6/ N5/N6	N6/N6/ N6/N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	121-121/ 121	121-145/ 121	145-145/ 145	121-121/ 121-121	121-145/ 121-145	240-240/ 240-240
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	201-201/ 201	201-240/ 201	240-240/ 240	201-201/ 201-201	201-240/ 201-240	201-201/ 201-201
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	291-291/ 291	291-354/ 291	354-354/ 354	291-291/ 291-291	291-354/ 291-354	354-354/ 354-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung Kreis 1/Kreis 2	(W)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Verdampfer							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ			Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher				
Verdampfermodell		370E	371D	371D	515E	515E	515D
Verdampfer-Wassermenge	(l)	87	99	99	130	130	148
Verdampfer mit 1 Durchgang							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	15	18	18	21,5	21,5	25,2
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	55,5	65,9	65,9	78,5	78,5	93
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren							
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	13,5	15	15	19	19	21
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	50,5	59,9	59,9	71,5	71,5	84,5
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8
Verflüssiger							
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1
Typ			Mantel-Rohrbündelwärmetauscher				
Verflüssigermodell		360C	360C	360B	500D	500D	500C
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	186	186	208	259	259	273
Verflüssiger mit 1 Durchgang							
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	29,9	29,9	29,9	41,4	41,4	44
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	111	111	111	151,8	151,8	161,4
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8
Abmessungen							
Länge der Maschine	(mm)	4754	4754	4754	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2135	2135	2135
Gewichte							
Transportgewicht	(kg)	5244	5325	5497	6618	6740	6932
Betriebsgewicht	(kg)	5517	5610	5804	7007	7129	7353
Systemdaten (5)							
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15
Standardausführung							
Kältemittelfüllmenge R134a Kreis 1/Kreis 2 (5)	(kg)	155/70	155/70	155/70	145/145	145/145	145/145
Öfüllmenge, Kreis 1/Kreis 2 (5)	(l)	16/8	16/8	16/8	16/16	16/16	16/16
POE-Öltyp		OIL0066E/67E					

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
(2) Bei 400 V/3/50 Hz.
(3) Option Sicherung + Trennschalter.
(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 13 – Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) – R1234ze

		RTWF 95	RTWF 105	RTWF 125	RTWF 135	RTWF 155	RTWF 165	RTWF 185	RTWF 205
		SE+AFD	SE+AFD	SE+AFD	SE+AFD	SE+AFD	SE+AFD	SE+AFD	SE+AFD
Indikative Leistungen (1)									
Netto-Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	343	375	449	480	526	585	628	673
Netto-Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	79,2	87,4	101,1	107,1	117,1	126,6	139,2	154,4
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	169	185	224	246	269	292	322	306
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	273	297	357	392	427	466	510	487
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	349	373	450	482	517	580	624	601
Verschiebungsfaktor		0,9	0,9	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm ²)	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	2x 300	2x 300	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	500	500	630	630	630
Verdichter 1A									
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M2	N5	N5	N6	N6	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	85	101	124	124	147	147	176	161
Max. Stromstärke	(A)	129	153	188	188	224	224	268	245
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B									
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M1	M2	N5	N5	N6	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	83	83	99	121	121	144	144	144
Max. Stromstärke	(A)	141	141	166	201	201	240	240	240
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ	#	115BS	115BS	165DS	165DS	200DS	250DS	250DS	250DS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	47	47	58	58	59	79	79	79
Verdampfer mit zwei Durchgängen									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	8,1	8,1	8,8	8,8	8,8	12,3	12,3	12,3
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	35,4	35,4	38,4	38,4	38,4	53,7	53,7	53,7
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	4	4	5	5	5	6	6	6
Verdampfer mit zwei Durchgängen mit Turbulatoren									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	6,5	6,5	7	7	7	9,8	9,8	9,8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	29,5	29,5	32	32	32	44,7	44,7	44,7
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	4	4	5	5	5	6	6	6
Verflüssiger									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ	#	Mantel-Rohrbündelwärmetauscher							
Verflüssigermodell	#	C2AS_MJ	C2AS_m3	C3AS_m4	C3AS_m4	C5AS_m4	C5AS_m5	C5AS_m3	C5AS_m3
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	82	82	98	98	118	118	140	140
Verflüssiger mit zwei Durchgängen									
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	8,5	8,5	10,3	10,3	12,6	12,6	15	15
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	31,1	31,1	37,7	37,7	46,1	46,1	54,9	54,9
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	5	5	6	6	6	6	6	6
Abmessungen									
Länge der Maschine	(mm)	3080	3080	3160	3160	3160	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1260	1260	1350	1350	1380	1380	1380	1380
Höhe der Maschine	(mm)	1900	1900	1935	1935	2035	2080	2080	2080
Gewicht									
Transportgewicht	(kg)	2923	2923	3072	3108	3375	3482	3685	3685
Betriebsgewicht	(kg)	3059	3059	3228	3264	3552	3679	3991	3991
Systemdaten (5)									
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30	30	30
Standardausführung									
Kältemittelkreislauf	(kg)	86	86	78	78	109	114	113	113
Ölfüllmenge	(l)	9,1	9,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
POE-Öltyp	#	OIL00315 oder OIL00317							

(1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.

(2) Bei 400 V/3/50 Hz.

(3) Option Sicherung + Trennschalter.

(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.

(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 14 – Allgemeine Daten RTWF Norm-Nutzungsgrad (SE + AFD) – R1234ze

		RTWF 220	RTWF 240	RTWF 280	RTWF 300	RTWF 320	RTWF 360	RTWF 380	RTWF 420
		SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD	SE + AFD
Indikative Leistungen (1)									
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	737	790	882	997	1084	1192	1286	1394
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	160	171	195	210	233	256	288	315
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	370	394	443	492	539	588	606	606
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	580	619	693	781	859	933	960	960
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	670	733	807	871	973	1047	1074	1074
Verschiebungsleistungsfaktor		0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	1250	1250	1250	1250	1250
Verdichter									
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2	2	2	2	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N5/N5/N5	N5/N6/N5	N6/N6/N6	N5/N5/N5/ N5	N5/N6/N5/ N6	N6/N6/N6/ N6	N6/N6/N6/ N6	N6/N6/N6/ N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	124-121/ 124	124-145/ 124	148-145/ 148	124-121/ 124-121	124-145/ 124-145	148-145/ 148-145	157-145/ 157-145	157-145/ 157-145
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	188-201/ 188	188-240/ 188	225-240/ 225	188-201/ 188-201	188-240/ 188-240	225-240/ 225-240	238-240/ 238-240	238-240/ 238-240
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	188-291/ 188	188-354/ 188	225-354/ 225	188-291/ 188-291	188-354/ 188-354	225-354/ 225-354	238-354/ 238-354	238-354/ 238-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3600	4200
Ölwannenheizung Kreis 1/Kreis 2	(kW)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85
Verdampfer									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ			Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher						
Verdampfermodell		15	18	18	21,5	21,5	25,2	25,2	28
Verdampfer-Wassermenge	(l)	55,5	65,9	65,9	78,5	78,5	93	93	103
Verdampfer mit 1 Durchgang									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	6	6	6	8	8	8	8	8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	15	18	18	21,5	21,5	25,2	25,2	28
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	55,5	65,9	65,9	78,5	78,5	93	93	103
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	6	6	6	8	8	8	8	8
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	13,5	15	15	19	19	21	21	23,3
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	50,5	59,9	59,9	71,5	71,5	84,5	84,5	93,6
Verflüssiger									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ			Mantel-Rohrbündelwärmetauscher						
Verflüssigermodell		340D	340D	340C	480C	480C	480B	480B	480A
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	126	126	133	176	176	187	187	202
Verflüssiger mit 1 Durchgang									
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	17,8	17,8	19,5	24,8	24,8	27,1	27,1	30,2
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	65,2	65,2	71,5	91	91	99,5	99,5	110,7
Nenngröße des Wasseranschlusses (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8	8	8
Abmessungen									
Länge der Maschine	(mm)	4784	4784	4784	4774	4774	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1823	1823	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2135	2135	2135	2135	2135
Gewichte									
Transportgewicht	(kg)	5433	5476	5520	6835	6892	6949	6949	6949
Betriebsgewicht	(kg)	5670	5725	5788	7159	7239	7323	7323	7323
Systemdaten (5)									
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15	15	15
Standardausführung									
Kältemittelfüllmenge Kreis 1/Kreis 2 (5)	(kg)	125/55	125/55	125/55	115/115	115/115	115/115	115/115	115/115
Ölfüllmenge, Kreis 1/Kreis 2 (5)	(l)	16/8	16/8	16/8	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
POE-Öltyp					OIL0066E/67E				

(1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.

(2) Bei 400 V/3/50 Hz.

(3) Option Sicherung + Trennschalter.

(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge mit Glykol zu Rate.

(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten

Tabelle 15 – Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) – R1234ze

		RTWF 95 HSE	RTWF 105 HSE	RTWF 125 HSE	RTWF 135 HSE	RTWF 155 HSE	RTWF 165 HSE	RTWF 185 HSE	RTWF 205 HSE
Indikative Leistungen (1)									
Netto-Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	356	392	461	495	548	598	646	695
Netto-Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	77,4	83,1	98,5	106,2	116,6	127,8	137,2	146,6
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	169	185	224	246	269	292	322	306
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	273	297	357	392	427	466	510	487
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	349	373	450	482	517	580	624	601
Verschiebungsleistungsfaktor		0,9	0,9	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	(mm ²)	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	1x 240	2x 300	2x 300	2x 300
Trennschalterkapazität (3)	(A)	400	400	400	500	500	630	630	630
Verdichter 1A									
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M2	N5	N5	N6	N6	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	85	101	124	124	147	147	176	161
Max. Stromstärke	(A)	129	153	188	188	224	224	268	245
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdichter 1B									
Typ	#	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell	#	M1	M2	N5	N5	N6	N6	N6	N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter	(kW)	83	83	99	121	121	144	144	144
Max. Stromstärke	(A)	141	141	166	201	201	240	240	240
Max. Motordrehzahl (variabel)	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Ölwannenheizung	(kW)	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Verdampfer									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ	#	165BS	165BS	165AS	165AS	200BS	250CS	250BS	250BS
Verdampfer-Wassermenge	(l)	76	76	81	81	91	104		
Verdampfer mit zwei Durchgängen									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	11,8	11,8	12,6	12,6	14,4	16,5	18,2	18,2
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	51,5	51,5	55,0	55,0	62,9	72,0	79,4	79,4
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	5	5	5	5	5	6	6	6
Verdampfer mit zwei Durchgängen mit Turbulatoren									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	9,4	9,4	10,1	10,1	11,5	13,2	14,6	14,6
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	42,9	42,9	45,8	45,8	52,4	60	66,2	66,2
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	5	5	5	5	5	6	6	6
Verflüssiger									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ	#	Mantel-Rohrbündelwärmetauscher							
Verflüssigermodell	#	C3AS_m3	C3AS_m3	C3AS_m2	C3AS_m2	C5AS_m3	C5AS_m2	C5AS_m1	C5AS_m1
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	109	109	118	118	140	165		
Verflüssiger mit zwei Durchgängen									
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	11,6	11,6	12,6	12,6	15,0	17,8	20,8	20,8
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	42,4	42,4	46,1	46,1	54,9	65,1	76,1	76,1
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in)	6	6	6	6	6	6	6	6
Abmessungen									
Länge der Maschine	(mm)	3080	3080	3160	3160	3160	3160	3160	3160
Breite der Maschine	(mm)	1260	1260	1350	1350	1380	1380	1380	1380
Höhe der Maschine	(mm)	1935	1935	1935	1935	2035	2080	2080	2080
Gewicht									
Transportgewicht	(kg)	3091	3091	3172	3208	3491	3627	3719	3719
Betriebsgewicht	(kg)	3276	3276	3371	3407	3722	3896	4025	4025
Systemdaten (5)									
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Minimale Kälteleistung pro Kreislauf %	%	30	30	30	30	30	30	30	30
Standardausführung									
Kältemittelkreislauf	(kg)	90	90	95	95	130	124	147	147
Öfüllmenge	(l)	9,1	9,1	14	14	14	14	14	14
POE-Öltyp	#	OIL00315 oder OIL00317							

(1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.

(2) Bei 400 V/3/50 Hz.

(3) Option Sicherung + Trennschalter.

(4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.

(5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Allgemeine Daten



Tabelle 16 – Allgemeine Daten RTWF Hohe saisonabhängige Effizienz (HSE) – R1234ze

		RTWF	RTWF	RTWF	RTWF	RTWF	RTWF	RTWF	RTWF
		220	240	280	300	320	360	380	420
		HSE	HSE	HSE	HSE	HSE	HSE	HSE	HSE
Indikative Leistungen (1)									
Brutto-Kälteleistung (1)	(kW)	747	803	898	1010	1101	1211	1308	1417
Brutto-Gesamtleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (1)	(kW)	154	164	186	202	222	243	273	301
Elektrische Daten des Geräts (2) (5)									
Maximale Leistungsaufnahme	(kW)	370	394	443	492	539	588	606	606
Nennstromaufnahme Gerät (2)	(A)	580	619	693	781	859	933	960	960
Anlaufstrom Gerät (2)	(A)	670	733	807	871	973	1047	1074	1074
Verschiebungsleistungsfaktor		0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Kurzschlussleistung	(kA)	35	35	35	35	35	35	35	35
Maximaler Kabelquerschnitt	mm ²	2x 300	2x 300	2x 300	4x 150	4x 150	4x 150	4x 150	4x 150
Trennschalterkapazität (3)	(A)	800	800	800	1250	1250	1250	1250	1250
Verdichter									
Anzahl Verdichter pro Kreis	#	2 oder 1	2 oder 1	2 oder 1	2	2	2	2	2
Typ		Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube	Schraube
Modell		N5/N5/N5	N5/N6/N5	N6/N6/N6	N5/N5/ N5/N5	N5/N6/ N5/N6	N6/N6/ N6/N6	N6/N6/ N6/N6	N6/N6/ N6/N6
Max. Leistungsaufnahme Verdichter Kreis 1/Kreis 2	(kW)	124-121/ 124	124-145/ 124	148-145/ 148	124-121/ 124-121	124-145/ 124-145	148-145/ 148-145	157-145/ 157-140	157-145/ 157-140
Stromaufnahme Kreis 1/Kreis 2 (3) (5)	(A)	188-201/ 188	188-240/ 188	225-240/ 225	188-201/ 188-201	188-240/ 188-240	225-240/ 225-240	238-240/ 238-240	238-240/ 238-240
Anlaufstrom Kreis 1/Kreis 2	(A)	188-291/ 188	188-354/ 188	225-354/ 225	188-291/ 188-291	188-354/ 188-354	225-354/ 225-354	238-354/ 238-354	238-354/ 238-354
Motordrehzahl	(U/min)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3600	4200
Ölwannenheizung Kreis 1/Kreis 2	(W)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,85	0,85	0,85
Verdampfer									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		Gefluteter Mantel-Rohrbündelwärmetauscher							
Verdampfermodell		370E	371D	371D	515E	515E	515D	515D	515C
Verdampfer-Wassermenge	(l)	87	99	99	130	130	148	148	160
Verdampfer mit 1 Durchgang									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	15	18	18	21,5	21,5	25,2	25,2	28
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	55,5	65,9	65,9	78,5	78,5	93	93	103
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8	8	8
Verdampfer mit 1 Durchgang mit Turbulatoren									
Verd. Durchflussrate Wasser – minimal (4)	(l/s)	13,5	15	15	19	19	21,5	21	23,3
Verd. Durchflussrate Wasser – maximal (4)	(l/s)	50,5	60	60	71,5	71,5	85,5	84,5	93,6
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8	8	8
Verflüssiger									
Anzahl	#	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		Mantel-Rohrbündelwärmetauscher							
Verflüssigermodell		360C	360C	360B	500D	500D	500C	500C	500B
Verflüssiger-Wassermenge	(l)	186	186	208	259	259	273	273	287
Verflüssiger mit 1 Durchgang									
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – minimal	(l/s)	29,9	29,9	29,9	41,4	41,4	44	44	47,5
Verflüssiger Durchflussrate Wasser – maximal	(l/s)	111	111	111	151,8	151,8	161,4	161,4	172,3
Nenngröße Wasseranschluss (Rillenkupplung)	(in) – (mm)	6	6	6	8	8	8	8	8
Abmessungen									
Länge der Maschine	(mm)	4754	4754	4754	4774	4774	4774	4774	4774
Breite der Maschine	(mm)	1727	1727	1727	1823	1823	1823	1823	1823
Höhe der Maschine	(mm)	2032	2032	2032	2135	2135	2135	2135	2135
Gewichte									
Transportgewicht	(kg)	5458	5539	5711	6832	6954	7146	7146	7206
Betriebsgewicht	(kg)	5731	5824	6018	7221	7343	7567	7567	7653
Systemdaten (5)									
Anzahl Kältemittelkreisläufe	#	2	2	2	2	2	2	2	2
Minimale Kühllast %	%	15	15	15	15	15	15	15	15
Standardausführung									
Kältemittelfüllmenge R134a Kreis 1/Kreis 2 (5)	(kg)	167/79	171/81	155/154	155/154	158/158	158/158	158/158	165/163
Ölfüllmenge, Kreis 1/Kreis 2 (5)	(l)	16/8	16/8	16/8	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
POE-Öltyp		OIL0066E/67E							

- (1) Indikative Leistung bei Verdampferwassertemperatur: 12 °C/7 °C - Verflüssigerwassertemperatur 30/35 °C - Für detaillierte Leistungsdaten beziehen Sie sich bitte auf die Bestellbeschreibung.
- (2) Bei 400 V/3/50 Hz.
- (3) Option Sicherung + Trennschalter.
- (4) Gilt nicht für den Einsatz von Glykol – ziehen Sie hierfür die Tabellen mit der Mindestdurchflussmenge bei Glykol zu Rate.
- (5) Elektrische Daten und Systemdaten sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Maßgeblich sind die Angaben auf dem Typenschild.

Gerätebeschreibung

Abbildung 1: Lage der Bauteile einer typischen RTWF-Wasserkühlmaschine

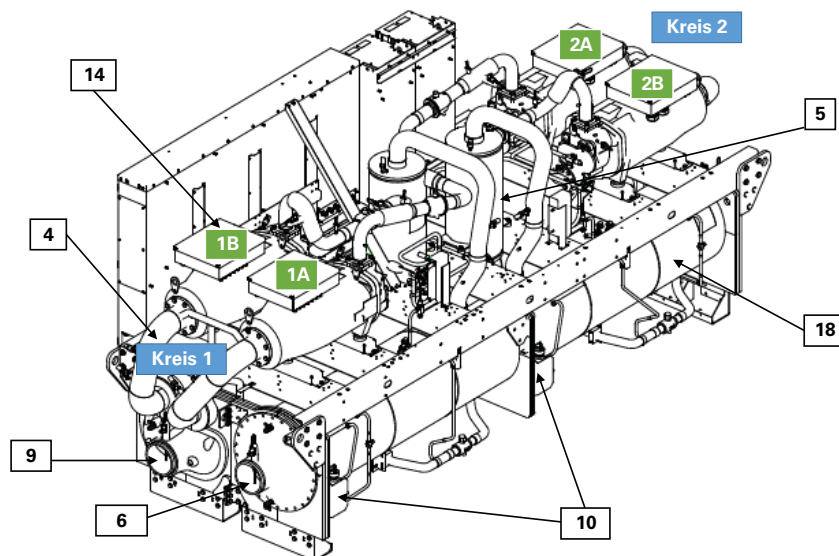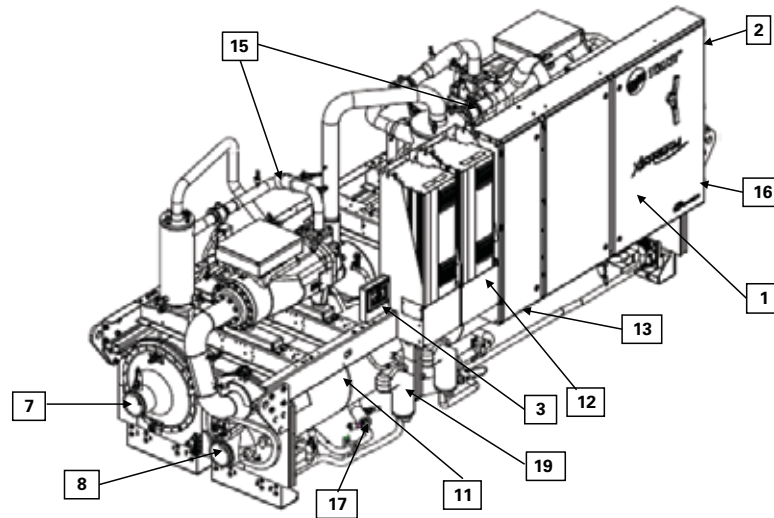

- | | |
|---|--|
| 1 = Steuerpult | 11 = Verdampfer |
| 2 = Netzkabelverschraubung für bauseitige Verdrahtung | 12 = Adaptive Frequency Drive (nur SE+AFD- und HSE-Versionen) |
| 3 = Tracer TD7-Schnittstelle | 13 = Verschraubung für externen Steuerstromanschluss zur bauseitigen Verdrahtung |
| 4 = Saugleitung | 14 = Verdichter |
| 5 = Ölabscheider | 15 = Auslassleitung |
| 6 = Wasseraustritt Verflüssiger | 16 = Typenschild (an der Seite des Starter/-Schaltschrank) |
| 7 = Wassereintritt Verflüssiger | 17 = EXV (Expansionsventil) |
| 8 = Wasseraustritt Verdampfer | 18 = Verflüssiger |
| 9 = Wassereintritt Verdampfer | |
| 10 = Flüssigkeitsstandfühler | |

Hinweis: Genaue Positionsangaben finden Sie in den Zeichnungen im Lieferumfang des Geräts.

Gerätebeschreibung

Installationsübersicht und -anforderungen

Aufgaben des Installateurs

Eine Liste der Aufgaben, die bei der RTWF-Installation üblicherweise in den Verantwortungsbereich des Installateurs fallen, wird in Tabelle 17 bereitgestellt.

- Die losen Teile für die Montage bereitlegen. Diese befinden sich im Starter-Schaltschrank.
- Die Maschine auf einem für hohe Punktlast geeigneten Fundament mit ebener, tragfähiger Oberfläche aufstellen und mit einer Toleranz von max. 5 mm nivellieren. Die mitgelieferten schwingungsdämpfenden Unterlagen unter die Maschine legen.
- Die Maschine gemäß den Anweisungen im Abschnitt zur mechanischen Installation montieren.
- Alle Wasser- und Elektroanschlüsse durchführen.

Hinweis: Die Rohranschlüsse vor Ort müssen so angeordnet und abgestützt sein, dass die Maschine spannungsfrei angeschlossen werden kann. Es wird dringend empfohlen, zwischen den vorinstallierten Rohren und dem vorgesehenen Standort mindestens 1 m Abstand vorzusehen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Maschine korrekt angeschlossen werden kann. Alle erforderlichen Anpassungen können zu diesem Zeitpunkt erfolgen.

- Wo erforderlich müssen die Wasserrohre vor und nach den Verdampfer- und Verflüssiger-Wasserkammern mit Absperrhähnen ausgerüstet werden, um die Gehäuse bei Wartungsarbeiten vom Wasserkreislauf trennen und die Wassermenge bei Bedarf regulieren zu können.

- Im Kaltwasser- und Verflüssiger-Rohrnetz sind Strömungswächter oder gleichwertige Vorrichtungen zu installieren. Die Verriegelung aller zur Freigabe der Maschine erforderlichen Meldungen und Schalter und der entsprechenden Pumpenkontakte zum Tracer UC800-Modul ist erforderlich, damit die Maschine nur bei vorhandenem Wasserkreislauf in Betrieb genommen werden kann.
- Passende Tauchhülsen und Anschlüsse für Thermometer und Manometer in den Wasserrohrleitungen vor und hinter dem Verdampfer und vor und hinter dem Verflüssiger müssen bauseits beschafft und installiert werden.
- Ablasshähne für die Wasserkammern beschaffen und montieren.
- Entlüftungshähne für die Wasserkammern beschaffen und montieren.
- Soweit erforderlich, vor allen Pumpen und automatischen Modulationsventilen Filter installieren.
- Kältemittelverrohrung vom Überströmventil ins Freie beschaffen und installieren.
- Maschine unter Anleitung eines qualifizierten Servicetechnikers starten.
- Bei Bedarf Isolierung für Verdampfer und andere Maschinenteile beschaffen und montieren, um unter normalen Betriebsbedingungen die Bildung von Schwitzwasser zu vermeiden.
- Bei montierten Startern befinden sich an der Oberseite des Schaltschranks Kabelöffnungen für den Anschluss an das Stromnetz.
- Kabelschuhklemmen für Starter beschaffen und installieren.
- Kabel zum netzseitigen Kabelschuh des Starters beschaffen und installieren.

Tabelle 17 – Installationsverantwortung

Aufgabenbereich	Von Trane geliefert Von Trane installiert	Von Trane geliefert Installation vor Ort	Vom Kunden bereitgestellt Vom Kunden installiert
Fundament			Einhaltung der Anforderungen an das Fundament
Montage			Sicherungsketten Schäkel Hebebalken
Schwingungsdämpfung		Schwingungsdämpfende Unterlagen	Andere Schwingungsdämpferarten
Elektrik	- Schutzschalter oder abgesicherter Trennschalter (optional) - Starter an der Maschine - Stern-Dreieck-Starter oder AFD (Adaptive Frequency Drive)	- Strömungswächter (evtl. Beschaffung vor Ort) - Oberschwingungsfilter (auf Anfrage je nach elektrischem Netz und Geräten des Kunden) - Anschlusskasten am Steuerpult	- Schutzschalter oder Trennschalter mit Sicherung - Stromanschlüsse für den an der Maschine montierten Starter (optional) - Stromanschlüsse für einen separat montierten Fernstarter (optional) - Kabelquerschnitte entsprechend den mitgelieferten Unterlagen und den örtlich geltenden Vorschriften - Anschlussstücke - Erdungsanschlüsse - BAS-Verdrahtung (optional) - Spannungsverdrahtung - Kaltwasser-Pumpenschaltschutz und -Verkabelung einschließlich Verriegelung - Optionale Relais und Verkabelung
Wasserrohre		Strömungswächter (evtl. Beschaffung vor Ort)	- Anschlussmöglichkeiten für Thermometer und Manometer - Thermometer - Siebfilter (falls erforderlich) - Wasserdurchflussmanometer - Trenn- und Ausgleichsventile in den Wasserrohrleitungen - Entlüftungs- und Entwässerungsventile an den Wasserkammern - Wasserseitige Überströmventile
Isolierung	Isolierung		Isolierung
Verbindungselemente für die Wasserrohre	- Rillenrohr - Rückführrohr, damit sich Eintritt und Auslass auf derselben Seite befinden (optional) - Rillenrohr an Anschlussflansch (optional)		
Vorsicht beim Umgang mit Kältemittel			Empfehlungen der IOM-Ergänzung beachten

Mechanische Installation

Lagerung

Ab einer Lagerungsdauer von einem Monat vor der Installation sind folgende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten:

- Die Schutzabdeckungen vom E-Schaltschrank nicht entfernen.
- Die Maschine an einem trockenen, erschütterungsfreien und sicheren Ort lagern.
- Mindestens alle drei Monate ein Manometer anbringen und den Druck im Kältemittelkreislauf manuell prüfen. Fällt der Kältemitteldruck unter 5 bar bei 21 °C (3 bar bei 10 °C), ist ein Fachbetrieb und das zuständige Trane-Verkaufsbüro zu Rate zu ziehen.

HINWEIS: Der Druck beträgt ca. 1,0 bar, wenn die Wasserkühlmaschine mit der optionalen Stickstoff-Füllung geliefert wird.

Hinweise zur Geräuschentwicklung

- Siehe Anwendungsrichtlinien hinsichtlich der Schallentwicklung in den technischen Mitteilungen („Engineering Bulletin“).
- Die Maschine abseits geräuschempfindlicher Bereiche aufstellen.
- Schwingungsdämpfende Unterlagen unter der Maschine anbringen. Siehe Abschnitt „Schwingungsdämpfung“.
- Gummischwingungsdämpfer im gesamten Rohrnetz installieren.
- Biegsames Elektro-Installationsrohr für Endanschluss an das Tracer UC800-Modul verwenden.
- Sämtliche Wanddurchgänge abdichten.

HINWEIS: Bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Geräuschdämpfung sollte ein Akustik-Ingenieur hinzugezogen werden.

Fundament

Das Gewicht der Kühlmaschine (einschließlich aller angeschlossenen Leitungen und kompletter Kältemittel-, Öl- und Wasserfüllung) muss von einer festen, formbeständigen Druckunterlage bzw. einem ausreichend großen und stabilen Betonfundament getragen werden.

Siehe Betriebsgewichte im Abschnitt mit den allgemeinen Informationen.

Die Wasserkühlmaschine nach dem Aufstellen innerhalb einer Toleranzgrenze von 6 mm in Längs- und Querrichtung nivellieren.

Trane ist nicht verantwortlich für Geräteschäden, die ihre Ursache in einem falsch geplanten und/oder ausgeführten Fundament haben.

Schwingungsdämpfung

- Gummimanschetten für alle Wasserrohrleitungen der Maschine verwenden.
- Biegsame Installationsrohre für Elektroanschlüsse an der Maschine verwenden.
- Schwingungsdämpfung für alle Rohraufhängungen montieren und sicherstellen, dass sie nicht an Hauptträgern montiert sind, die Schwingungen in bewohnte Räume übertragen.
- Sicherstellen, dass die Rohre keine zusätzliche Belastung der Maschine hervorrufen.

HINWEIS: Keine Schwingungsdämpfer mit Metallgeflecht für die Wasserrohrleitungen verwenden. Schwingungsdämpfer mit Metallgeflecht sind bei den Frequenzen, die beim Betrieb der Maschine auftreten, wirkungslos.

Platzbedarf

Der uneingeschränkte Zugang zu allen für die Aufstellung und Wartung relevanten Maschinenteilen muss gewährleistet sein. Zur Wartung des Verdichters und zum Öffnen der Schaltschranktüren ist ein Mindestabstand von 1 Meter erforderlich. Die Mindestabstandswerte für die Wartung der Verflüssiger- und Verdampferrohre entnehmen Sie den Unterlagen (mit der Maschine mitgelieferte Dokumente). In jedem Fall hat die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen Vorrang vor diesen Empfehlungen. Wenn die Abstände aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht eingehalten werden können, ist eine Rücksprache mit dem Verkaufsmitarbeiter erforderlich.

HINWEIS: Der Mindestabstand über der Maschine beträgt 1 m. Über dem Verdichtermotor dürfen keine Rohrleitungen oder Kabelkanäle verlegt sein.

HINWEIS: Es sind die maximalen Abstände angegeben. Diese Angaben sind abhängig von der Gerätekonfiguration. Es kann vorkommen, dass Geräte derselben Kategorie weniger Abstand benötigen als andere. Zum Austausch der Wärmetauscherrohre ist ein Mindestabstand erforderlich.

Belüftung

Obwohl der Verdichter durch das Kältemittel gekühlt wird, gibt die Maschine während des Betriebs Wärme an die Umgebung ab. Daher sind Vorkehrungen für die Wärmeableitung aus dem Maschinenraum erforderlich. Die Belüftung muss für eine ständige Raumtemperatur unter 40 °C ausgelegt sein. Die Überströmventile müssen gemäß den geltenden Vorschriften mit einer Abblasleitung verbunden werden. Siehe Abschnitt „Überströmventile“. Im Maschinenraum müssen Vorkehrungen getroffen werden, um ein Absinken der Umgebungstemperatur unter 10 °C zu vermeiden.

Wasserableitung

Die Maschine muss in der Nähe eines Abflusses mit großem Fassungsvermögen aufgestellt werden, um das Entleeren der Wasserkammern bei vorübergehendem Abschalten z. B. für Reparaturen zu ermöglichen. Verflüssiger und Verdampfer sind mit Ablassanschlüssen ausgerüstet. Siehe Abschnitt „Wasserrohrleitungen“. Die geltenden Vorschriften sind stets einzuhalten.

Zugang

Spezifische Abmessungsinformationen entnehmen Sie den Unterlagen (mit der Maschine mitgelieferte Dokumente).

Mechanische Installation

Anheben der Maschine

WARNUNG

Sehr hohes Gewicht!

Bei der Leistung der Hebevorrichtung ist stets ein ausreichender Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen. Richten Sie sich nach den Anweisungen zur Handhabung, die in den mitgelieferten Unterlagen beschrieben werden. Bei Missachtung drohen lebensgefährliche Verletzungen.

ACHTUNG

Beschädigung des Geräts!

Die Maschine darf keinesfalls mit einem Gabelstapler angehoben und versetzt werden. Da die Rahmenkufen keine ausreichende Tragfähigkeit an den einzelnen Hebepunkten bieten, kann der Einsatz eines Gabelstaplers zu Schäden an der Maschine führen. Der Hebebalken muss immer so ausgerichtet sein, dass die Hebeketten/-seile nicht mit der Maschine in Berührung kommen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

HINWEIS: Nur wenn es unvermeidbar ist, kann die Maschine auf einer ebenen Fläche gezogen bzw. geschoben werden, sofern sie auf den hölzernen Transportunterlagen fest montiert ist.

WARNUNG:

Transportunterlagen verwenden!

Die Gewindebohrungen im Verdichter dürfen keinesfalls zum Anheben oder zur Unterstützung beim Anheben verwendet werden, da sie für diesen Zweck nicht ausgelegt sind. Die hölzernen Transportunterlagen (Option) erst entfernen, wenn die Maschine sich in ihrer endgültigen Stellung befindet. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann Verletzungen, unter Umständen sogar mit tödlichem Ausgang, und Maschinenschäden zur Folge haben.

1. Wenn sich die Maschine an ihrem endgültigen Standort befindet, die Befestigungsschrauben für die hölzernen Transportträger entfernen (Option).
2. Die Maschine mit einer geeigneten Hebevorrichtung anheben bzw. aufbocken (alternative Vorgehensweise). Hierzu die Hebepunkte verwenden, die in der mitgelieferten Montagezeichnung abgebildet sind. Transportträger entfernen.
3. Gabelverbinder an den Hebeösen der Maschine montieren. Hebeketten oder -seile an Schäkeln befestigen. Die Tragkraft jedes einzelnen Seiles muss zum Anheben der Wasserkühlmaschine ausreichen.
4. Hebeseile am Hebebalken anschlagen. Angaben zum Gesamthebengewicht, zur Gewichtsverteilung und der erforderlichen Stärke des Hebebalkens sind der beiliegenden Montageanleitung zu entnehmen. Der Hebebalken muss so ausgerichtet sein, dass die Hebeseile/-ketten nicht mit den Rohren oder dem Schaltschrank in Berührung kommen.

HINWEIS: Das Sicherungsband dient nicht zum Anheben, sondern als Schutz gegen mögliches Kippen der Maschine beim Anheben.


Alternative Vorgehensweise

Wenn es nicht möglich ist, die Maschine wie in den Abbildungen gezeigt von oben anzuheben, kann sie auch bewegt werden, indem die Seiten hoch genug angehoben werden, um einen Montageroller unter jede Rohrbodenstütze zu schieben. Sobald die Maschine sicher auf den Montagerollern montiert ist, kann sie in die gewünschte Position gebracht werden.

WARNUNG: Vor dem Anheben ist ein Sicherungsband gegen mögliches Kippen der Maschine zwischen Hebebalken und Verdichter zu befestigen. Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann im Fall eines gerissenen Hebeseils tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Zeichnungen zu Hebe- und Handhabungsvorgängen sind den mitgelieferten Unterlagen zu entnehmen.

Abbildung 2 – Beispiel einer Lasttraverse zum Anheben der RTWF-Maschine

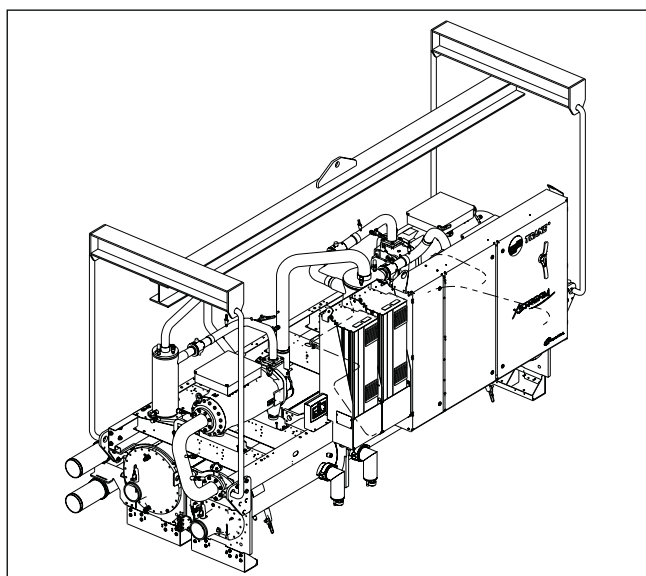

Schwingungsdämpfende Unterlagen

6. Die (standardmäßig) mitgelieferten elastischen Unterlagen eignen sich für die meisten Aufstellungsorte. Für zusätzliche Informationen bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Geräuschdämpfung ist ein Fachmann für Akustik zu Rate zu ziehen. Bei der AFD-Ausführung können bestimmte Vibrationsfrequenzen an das Fundament übertragen werden. Dies hängt von der Gebäudestruktur ab. In diesen Fällen wird empfohlen, anstelle der elastischen Unterlagen Neopren-Unterlagen zu verwenden. Zeichnungen zur Anbringungsposition von schwingungsdämpfenden Unterlagen können den mitgelieferten Dokumenten entnommen werden.
7. Bei der endgültigen Ausrichtung der Maschine die schwingungsdämpfenden Unterlagen unter die Rohrbodenstützen von Verdampfer und Verflüssiger legen. Dann die Maschine eben ausrichten.
8. An der Verdichteraufhängung befinden sich Abstandshalter zum Schutz der Schwingungsdämpfer während Transport und Aufstellung. Die Abstandshalter vor der Inbetriebnahme entfernen.
9. Transporthalterung und Abstandshalter der/des Ölabscheider(s) entfernen.

Zeichnungen zur Anbringungsposition von schwingungsdämpfenden Unterlagen können den mitgelieferten Dokumenten entnommen werden.

Mechanische Installation

Nivellieren der Maschine

HINWEIS: Die Seite, an der der E-Schaltschrank montiert ist, wird als Vorderseite bezeichnet.

1. Prüfen, ob die Maschine der Länge nach eben ausgerichtet ist. Hierzu eine Wasserwaage auf den Verdampfer legen.
2. Wenn der Platz auf dem Verdampfer nicht ausreicht, kann eine magnetische Wasserwaage an der Unterseite angebracht werden. Die Maschine muss innerhalb einer Toleranzgrenze von 5 mm der Länge nach eben ausgerichtet werden.
3. Die Wasserwaage auf die Rohrbodenstütze des Verdampfers legen, um die ebene Ausrichtung der Breite nach (Vorder-/Rückseite) zu prüfen. Die Maschine der Breite nach innerhalb einer Toleranzgrenze von 5 mm eben ausrichten. **HINWEIS:** Der Verdampfer MUSS eben ausgerichtet sein, um eine optimale Wärmeübertragung und Leistung zu gewährleisten.
4. Zum Ausrichten Unterlegplatten über die gesamte Maschinenlänge verwenden.

Wasserrohrleitungen

Rohrleitungsanschlüsse

Um Schäden an Maschinenkomponenten zu vermeiden, muss bei der Verwendung säurehaltiger Spülmittel eine Umgehungsleitung installiert werden.

Verdampfer und Verflüssiger an die Wasserrohrleitung anschließen. Rohrleitungen isolieren und abstützen, um eine Belastung der Maschine zu vermeiden. Die Konstruktion der Rohrleitungen muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die Rohre vor dem Anschließen an die Maschine isolieren und spülen.

Für die Kaltwasseranschlüsse am Verdampfer dürfen nur Anschlüsse mit gerilltem Rohr verwendet werden. Die Anschlüsse dürfen nicht geschweißt werden, da die dabei entstehende Hitze zu Rissen im Gusseisen der Wasserkammern führen kann. Die Abmessungen des Rohrstützens für den Rillenanschluss entnehmen Sie den Unterlagen.

Um Schäden an Komponenten des Kaltwasserkreises zu vermeiden, darf der max. Betriebsdruck des Verdampfers 10 bar nicht überschreiten.

Das Umdrehen der Wasserkammern ist verboten

Wärmetauscher sind Verdampfer und Verflüssiger mit 1 Durchgang. Das werkseitige Layout für Wasserkammern ist unbedingt einzuhalten. Ein Umdrehen der Wasserkammern kann zu Funktionsstörungen führen.

HINWEIS: Die Abmessungen des Rohrstützens für den Rillenanschluss sind den Zeichnungen in den mitgelieferten Unterlagen zu entnehmen.

Entlüftungen und Abflüsse

Vor dem Befüllen des Wassersystems Rohrstopfen an den Wasserkammerabflüssen und Entlüftungsanschlüssen von Verdampfer und Verflüssiger montieren. Zum Ablassen des Wassers den Stopfen am Abfluss und Entlüftungsanschluss entfernen, am Ablassanschluss ein NPT-Verbindungsstück anbringen und daran einen Schlauch anschließen.

Wasseraufbereitung

WARNUNG: Kein Wasser verwenden, das nicht oder nur unzureichend aufbereitet wurde. Die Verwendung von nicht oder unzureichend aufbereitetem Wasser kann zu Schäden an Komponenten führen.

Das folgende Hinweisschild ist an jeder RTWF-Maschine angebracht:

Die Verwendung von nicht oder unzureichend aufbereitetem Wasser in diesem Gerät kann zur Bildung von Kesselstein, Erosion, Korrosion, Algenbefall oder Schlickbildung führen. Es wird empfohlen, einen Spezialisten für die Wasseraufbereitung hinzuzuziehen, um festzustellen, ob und - wenn ja - welche Aufbereitungsmethode ratsam ist. Die Garantiebestimmungen schließen eine Haftung bei Korrosion, Erosion oder Maschinenschäden durch mangelhafte Wasserqualität ausdrücklich aus. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von unzureichend aufbereitetem, salzigem oder brackigem Wasser entstehen.

Bei Wasseraustrittstemperaturen von 65 °C und mehr am Verflüssiger muss das Gerät mit Kupfer-Nickel-Rohren ausgestattet sein.

Mechanische Installation

Rohrleitungskomponenten des Verdampfers

Hinweis: Sicherstellen, dass alle Rohrkomponenten zwischen den Absperrventilen liegen, damit der Verflüssiger und der Verdampfer vom Wasserkreislauf getrennt werden können. Zu den „Komponenten des Rohrnetzes“ zählen alle Vorrichtungen und Regeleinrichtungen, die für eine korrekte Funktion des Wassersystems und den sicheren Betrieb der Kältemaschine sorgen. Die Komponenten und ihre Lage sind unten angegeben.

Rohrleitung am Kaltwassereintritt

- Entlüftungseinrichtungen
- Manometer mit Absperrventilen
- Rohrverbindungen mit Überwurfmutter
- Schwingungsdämpfer (Gummimanschetten)
- Absperrventile
- Thermometer
- Entleerungs-T-Stücke
- Rohrfilter

Rohrleitung am Kaltwasseraustritt

- Entlüftungseinrichtungen
- Manometer mit Absperrventilen
- Rohrverbindungen mit Überwurfmutter
- Schwingungsdämpfer (Gummimanschetten)
- Absperrventile
- Thermometer
- Entleerungs-T-Stücke
- Ausgleichsventil
- Überdruckventil

Um Schäden am Verdampfer zu vermeiden, darf der Kaltwasserdruck bei Standard-Wasserkammern 10 bar nicht überschreiten.

Um Schäden an den Rohren zu vermeiden, ist ein Filter am Kaltwassereintritt zu installieren.

Rohrleitungskomponenten des Verflüssigers

Zu den „Komponenten des Rohrnetzes“ zählen alle Vorrichtungen und Regeleinrichtungen, die für eine korrekte Funktion des Wassersystems und den sicheren Betrieb der Kältemaschine sorgen. Die Komponenten und ihre Lage sind unten angegeben.

Kühlwassereintritt

- Entlüftungseinrichtungen
- Manometer mit Absperrventilen
- Rohrverbindungen mit Überwurfmutter
- Schwingungsdämpfer (Gummimanschetten)
- Absperrventile
- 1 pro Durchgang
- Thermometer
- Entleerungs-T-Stücke
- Rohrfilter
- Strömungswächter

Kühlwasseraustritt

- Entlüftungseinrichtungen
- Manometer mit Absperrventilen
- Rohrverbindungen mit Überwurfmutter
- Schwingungsdämpfer (Gummimanschetten)
- Absperrventil
- 1 pro Durchgang
- Thermometer
- Entleerungs-T-Stücke
- Ausgleichsventil
- Überdruckventil

Um Schäden am Verflüssiger zu vermeiden, darf der Kühlwasserdruck bei Standard-Wasserkammern 10 bar nicht überschreiten.

Um Schäden an den Rohren zu vermeiden, ist ein Filter am Wassereintritt des Verflüssigers zu installieren.

Wassermanometer und Thermometer

Vor Ort bereitgestellte Thermometer und Manometer (wenn möglich mit Verteilerrohren) installieren. Manometer oder Ventile in geraden Leitungsabschnitten installieren, nicht in der Nähe von Bögen usw. Die Manometer auf gleicher Höhe an den Gehäusen installieren, wenn die Gehäuse über gegenüberliegende Wasseranschlüsse verfügen.

Wasserdruckbegrenzungsventile

Je ein Druckbegrenzungsventil im Kaltwasser- und im Kühlwassersystem installieren, um Schäden an Gehäusen zu vermeiden.

Ein Wasserdruckbegrenzungsventil in einem der Abflussleitungsanschlüsse der Verflüssiger- und der Verdampfer-Wasserkammer oder auf der Gehäuseseite eines beliebigen Absperrventils installieren. Wasserkammern mit aufgesetzten Absperrventilen tendieren dazu, bei einer Erhöhung der Wassertemperatur hydrostatische Drücke aufzubauen. Siehe entsprechende Installationsvorschriften für Wasserdruckbegrenzungsventile.

Durchfluss-Sensoren

Vor Ort beschaffte Strömungswächter oder Differenzdruckschalter mit Pumpenverriegelungen verwenden, um den Wasserdurchfluss zu messen. Die Lage der Strömungswächter ist in der Abbildung schematisch dargestellt.

Um den Schutz der Wasserkühlmaschine sicherzustellen, müssen Strömungswächter für Kaltwasser- und Kühlwasserkreisläufe in Serie mit den Wasserpumpenverriegelungen installiert und verdrahtet werden (siehe Abschnitt „Elektrische Installation“). Spezielle Anschlüsse und Schaltpläne werden zusammen mit der Maschine geliefert.

Strömungswächter müssen den Verdichter anhalten oder dessen Betrieb unterbinden, wenn der Wasserdurchfluss in einem der Wassersysteme drastisch abfällt. Die Herstellerempfehlungen zur Auswahl und Installation der Strömungswächter sind zu beachten. Allgemeine Richtlinien für die Installation von Strömungswächtern sind nachfolgend aufgeführt.

- Den Strömungswächter senkrecht montieren, mit geradem, horizontalem Rohrverlauf (mind. 5-facher Rohrdurchmesser) auf beiden Seiten des Strömungswächters.
- Den Strömungswächter nicht in der Nähe von Krümmern, Öffnungen oder Ventilen installieren.

Hinweis: Der Pfeil auf dem Strömungswächter muss in Richtung des Wasserdurchflusses zeigen. Um Instabilität zu vermeiden, das Wassersystem vollständig entlüften.

Hinweis: Die Tracer UC800-Einheit sendet ein Signal zur Abschaltverzögerung von 6 Sekunden an den Strömungswächter, bevor die Maschine aufgrund einer Strömungsverlust-Diagnose abgeschaltet wird. Sollte die Maschine weiterhin aufgrund von Fehlerdiagnosen abgeschaltet werden, ist ein Fachbetrieb hinzuzuziehen. Den Schalter so einstellen, dass er geöffnet wird, sobald die Wasserdurchflussrate unter den Nennwert fällt. Siehe Mindest-Durchflussmengen bei spezifischen Durchgangsarrangements in der Tabelle „Allgemeine Daten“. Die Kontakte der Strömungswächter sind geschlossen, wenn der Wasserdurchfluss nachgewiesen ist.

Entlüften des Kältemittelüberdruckventils

Um Verletzungen durch Einatmen von Kältemittelgas zu vermeiden, darf Kältemittel nicht beliebig abgelassen werden. Wenn mehrere Wasserkühlmaschinen installiert sind, muss jede mit einer separaten Entlüftung für die Überdruckventile ausgerüstet sein. Die geltenden Vorschriften für Abblasleitungen sind einzuhalten.



Alle Abblasleitungen für Überströmventile liegen im Verantwortungsbereich der mit der Installation beauftragten Firma. Alle RTWF-Maschinen sind mit Überströmventilen ausgerüstet, die ins Freie ausblasen müssen. Größe und Lage der Überdruckventilanschlüsse sind in den mitgelieferten Montageunterlagen angegeben. Die geltenden Vorschriften zur Dimensionierung der Entlüftungsleitungen von Überdruckventilen sind einzuhalten.

Diese Spezifikationen müssen eingehalten werden. Die Missachtung der Spezifikationen kann Leistungsverlust und Schäden an der Maschine und/oder am Überdruckventil zur Folge haben.

Hinweis: Einmal geöffnete Überdruckventile tendieren zu Undichtigkeit.



Mechanische Installation

Druckabfall am RTWF-Verdampfer und -Verflüssiger

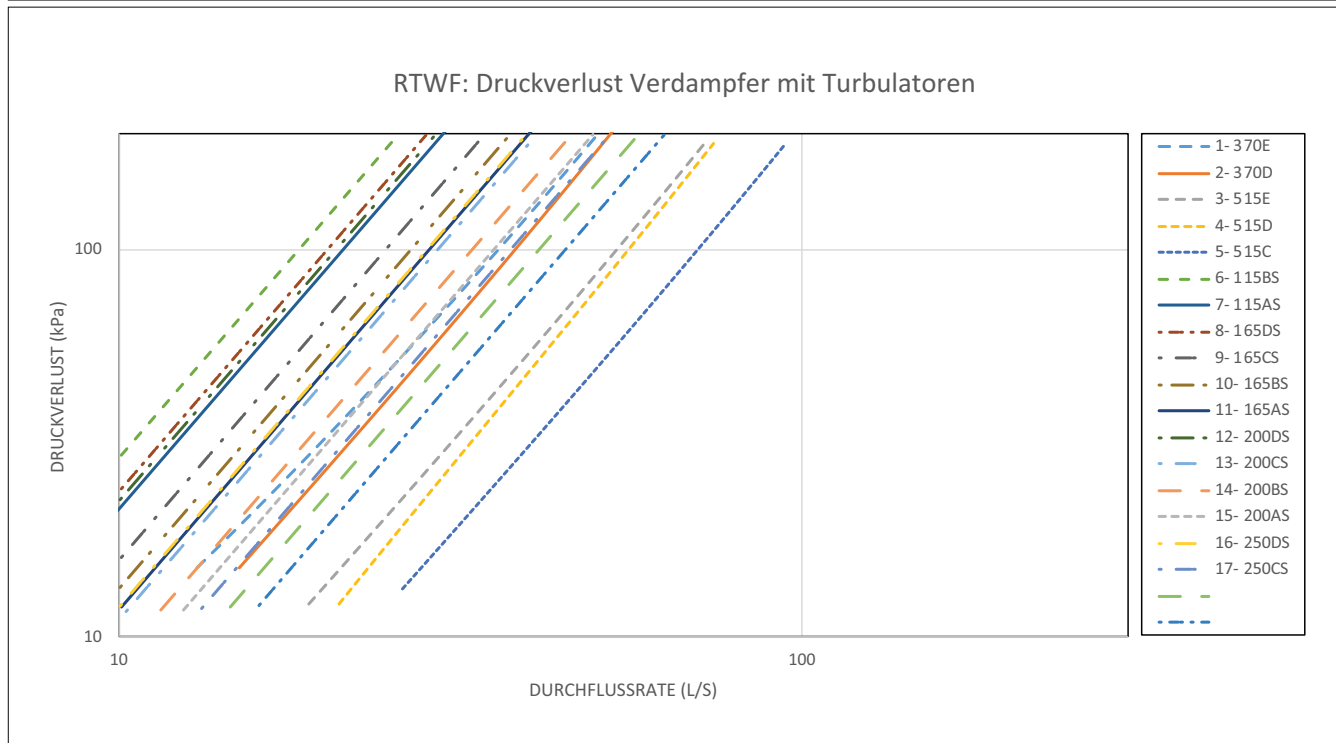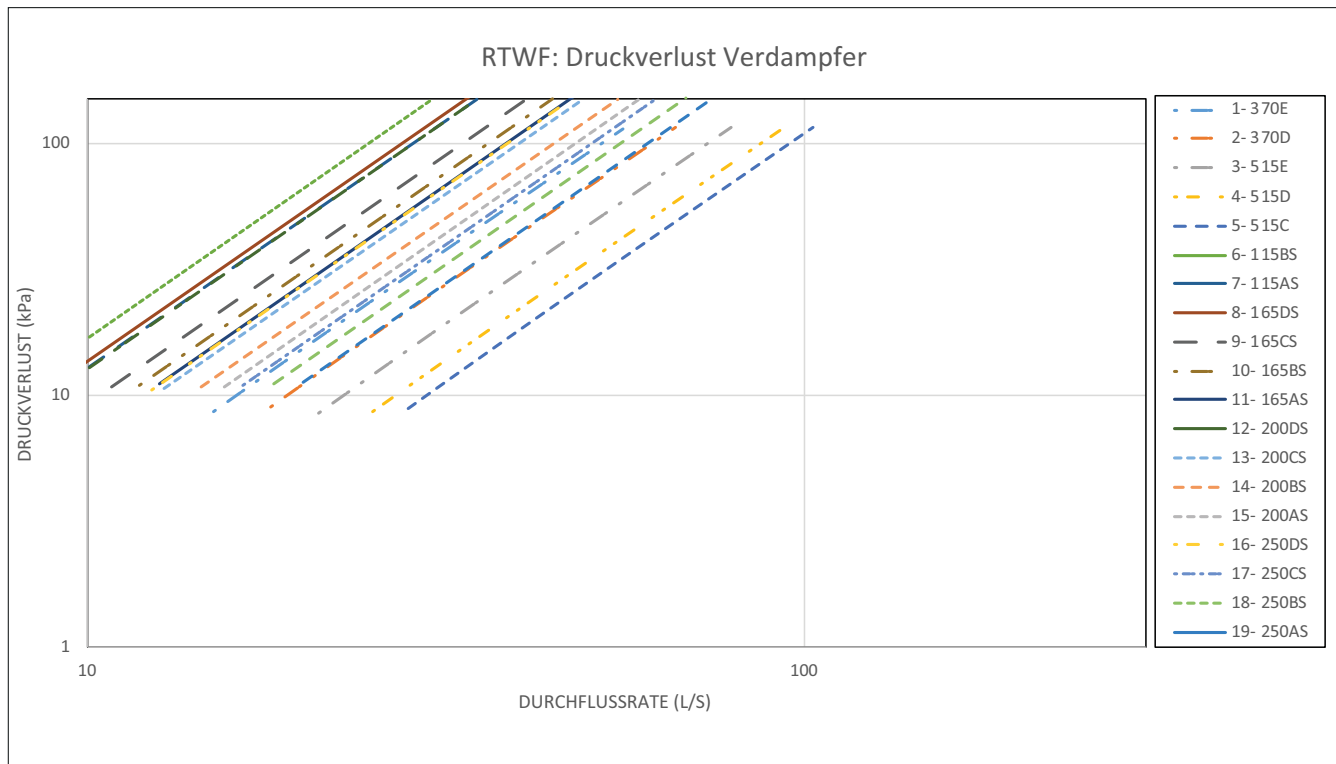

Hinweis:
Wasserdruckverlust gilt für reines Wasser.
Obergrenze des Wasserdurchflusses ist die Obergrenze der Kurven.

Mechanische Installation

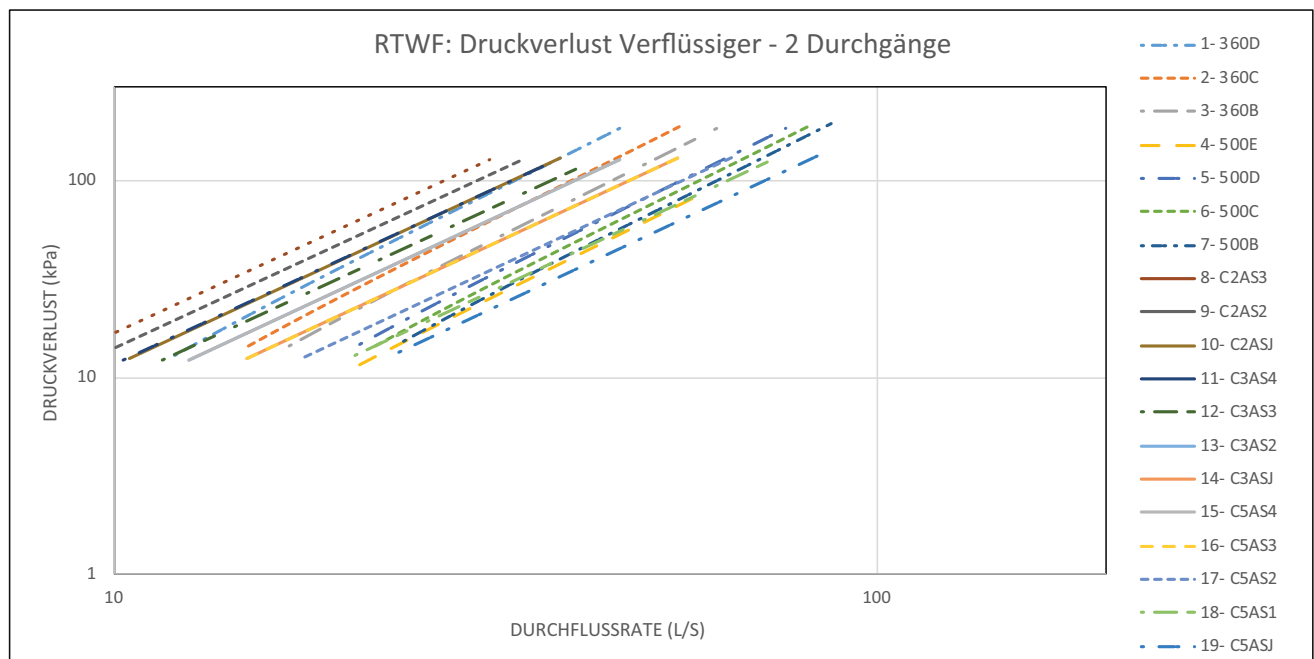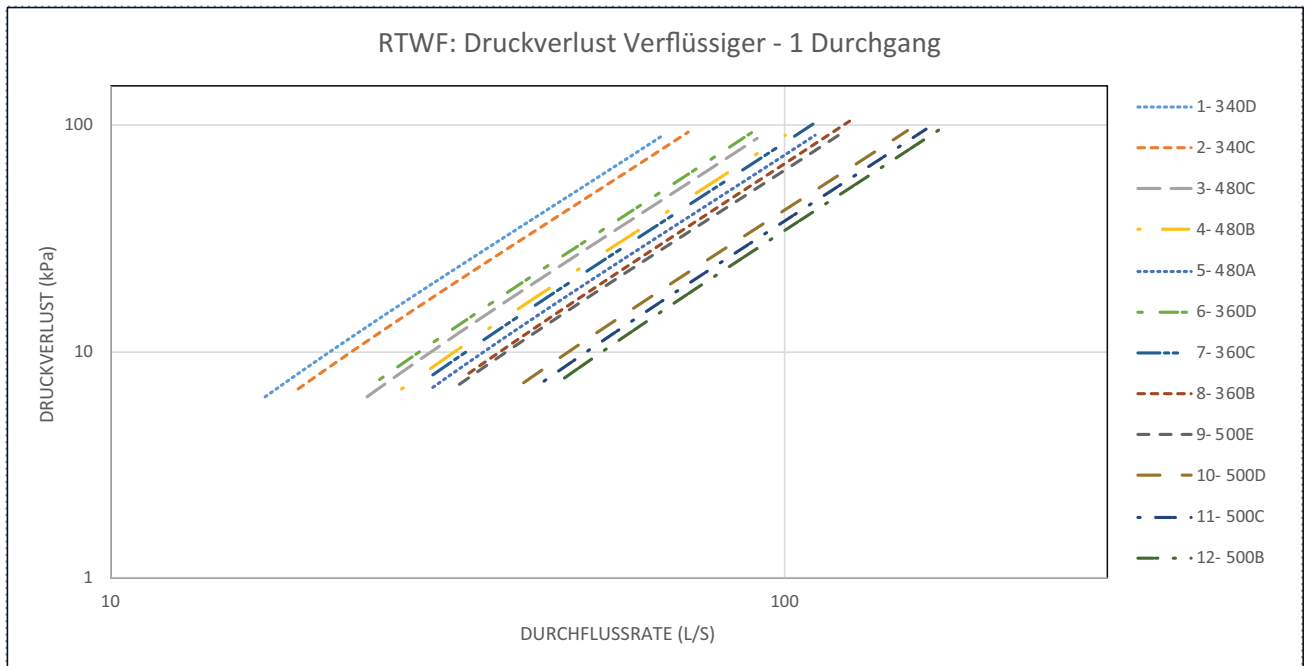

Mechanische Installation

Frostschutz

Bei einer wassergekühlten Wasserkühlmaschine ist es extrem wichtig, im Verdampfer und Verflüssiger den vollständigen Wasserfluss für längere Zeit nach Abschaltung des letzten Verdichters aufrechtzuerhalten. So wird das Verdampferrohr vor einem Einfrieren durch Kältemittelwanderung geschützt.

Deshalb muss zur Steuerung der Kaltwasserpumpe für Verdampfer und Verflüssiger ein Ausgangsrelais verwendet werden. Dies ist zwingend erforderlich, selbst wenn für den Schutz bis zur niedrigsten erwarteten Außentemperatur Glykol eingesetzt wird.

Für den Betrieb der Maschine bei niedrigen Außentemperaturen sind angemessene Frostschutzmaßnahmen zu treffen. Frostschutz kann durch Zugabe von ausreichend Glykol erreicht werden, um gegen Einfrieren unterhalb der erwarteten niedrigsten Umgebungstemperatur zu schützen.

Wichtig: Geben Sie unbedingt geeignete Regelsollwerte für LERTC (Low Evaporator Refrigerant Temperature Cutout, d. h. Abschaltung bei niedriger Kältemitteltemperatur im Verdampfer) und LWTC (Low Water Temperature Cutout, d. h. Abschaltung bei niedriger Wassertemperatur) ein, die sich nach der Konzentration des Frostschutzmittels oder dem Gefrierpunkt der Lösung richten.

Vermeiden Sie die Verwendung sehr niedriger oder nahezu minimaler Durchflussraten für gekühlte Flüssigkeiten in der Wasserkühlmaschine. Eine höhere Durchflussgeschwindigkeit gekühlter Flüssigkeiten senkt in jeder Situation die Frostgefahr. Durchflussraten, die sich unter veröffentlichten Grenzwerten befinden, erhöhen das Frostrisiko und werden nicht in Frostschutzalgorithmen berücksichtigt.

- Vermeiden Sie Anwendungen und Situationen, die einen Betrieb mit schnellen Lastwechseln oder ein wiederholtes Ein- und Ausschalten der Wasserkühlmaschine erfordern. Beachten Sie, dass die Steuerungsalgorithmen der Wasserkühlmaschine einen schnellen Neustart des Verdichters nach dem Abschalten verhindern können, wenn der Verdampfer am oder unter dem LERTC-Grenzwert betrieben wurde.
- Sorgen Sie stets für eine ausreichende Kältemittelfüllmenge. Bei Fragen zur Füllmenge wenden Sie sich an den Service von Trane. Eine reduzierte oder niedrige Füllmenge kann das Auftreten von Frostbedingungen im Verdampfer und/oder die Abschaltung der LERTC-Diagnose begünstigen.

Mechanische Installation

Einstellungen für niedrige Kältemitteltemperaturen, Ethylenglykol und Propylenglykol sowie Frostschutz für RTWF-Maschinen.

Tabelle 18 – Empfohlene Abschaltwerte bei niedriger Kältemitteltemperatur im Verdampfer (LERTC) und bei niedriger Wassertemperatur (LWTC) für RTWF-Wasserkühlmaschinen

Ethylenglykol				Monopropylenglykol			
Glykol Prozentsatz (Gewicht %)	Lösung Gefrier- punkt (°C)	Empfohlener Mindest- LRTC (°C)	Empfohlener Mindest- LWTC (°C)	Lösung Gefrier- punkt (°C)	Empfohlener Mindest- LRTC (°C)	Empfohlener Mindest- LWTC (°C)	
0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	
2	-0,6	-1,4	2,2	-0,6	-1,4	2,2	
4	-1,3	-2,1	1,5	-1,2	-2,0	1,6	
5	-1,7	-2,5	1,1	-1,5	-2,3	1,3	
6	-2,0	-2,9	0,7	-1,8	-2,6	1,0	
8	-2,8	-3,6	0,0	-2,5	-3,3	0,3	
10	-3,6	-4,5	-0,8	-3,1	-4,0	-0,4	
12	-4,5	-5,3	-1,7	-3,8	-4,7	-1,1	
14	-5,4	-6,2	-2,6	-4,6	-5,4	-1,8	
15	-5,9	-6,7	-3,1	-5,0	-5,8	-2,2	
16	-6,3	-7,2	-3,6	-5,4	-6,2	-2,6	
18	-7,4	-8,2	-4,6	-6,2	-7,0	-3,4	
20	-8,4	-9,3	-5,7	-7,1	-7,9	-4,3	
22	-9,6	-10,4	-6,8	-8,0	-8,8	-5,2	
24	-10,8	-11,6	-8,0	-9,0	-9,9	-6,3	
25	-11,4	-12,3	-8,7	-9,6	-10,4	-6,8	
26	-12,1	-12,9	-9,3	-10,1	-11,0	-7,4	
28	-13,5	-14,3	-10,7	-11,3	-12,2	-8,5	
30	-15,0	-15,8	-12,2	-12,6	-13,4	-9,8	
32	-16,5	-17,3	-13,7	-14,0	-14,8	-11,2	
34	-18,2	-19,0	-15,0	-15,5	-16,3	-12,7	
35	-19,0	-19,9	-15,0	-16,3	-17,1	-13,5	
36	-19,9	-20,6	-15,0	-17,1	-17,9	-14,3	
38	-21,8	-20,6	-15,0	-18,8	-19,6	-15,0	
40	-23,8	-20,6	-15,0	-20,7	-20,6	-15,0	
42	-25,9	-20,6	-15,0	-22,6	-20,6	-15,0	
44	-28,1	-20,6	-15,0	-24,8	-20,6	-15,0	
45	-29,3	-20,6	-15,0	-25,9	-20,6	-15,0	
46	-30,5	-20,6	-15,0	-27,1	-20,6	-15,0	
48	-33,0	-20,6	-15,0	-29,5	-20,6	-15,0	
50	-35,6	-20,6	-15,0	-32,1	-20,6	-15,0	

ACHTUNG!

- Ein zusätzlicher Glykolanteil, der über den empfohlenen Wert hinausgeht, hat auf die Maschinenleistung den gegenteiligen Effekt. Der Wirkungsgrad der Maschine und die gesättigte Verdampfer-temperatur werden reduziert. Bei manchen Betriebszuständen kann diese Minderung erheblich sein.
- Wenn zusätzliches Glykol verwendet wird, dann nur der für den Sollwert der Kältemitteltemperatur-Abschaltung tatsächlich erforderliche prozentuale Anteil.
- Der zulässige Mindestsollwert für die Kältemitteltemperatur-Abschaltung beträgt -20,6 °C. Dieser Minimalwert ergibt sich technisch aus den Löslichkeitsgrenzen des im Kältemittel enthaltenen Öls.
- Stellen Sie beim Einsatz von Glykol sicher, dass es keine Soleflussschwankungen im Vergleich zum Wert im Bestellformular gibt, da eine Abnahme des Flusses negative Folgen für die Leistung und das Verhalten des Geräts hat.
- Die obigen Tabellen sollten nicht als Hinweis auf die Betriebsfähigkeit oder Leistungsmerkmale bei allen in der Tabelle aufgeführten Glykolprozentsätzen interpretiert werden. Eine vollständige Simulation ist für die jeweilige Maschine erforderlich, um die Leistung der Maschine für bestimmte Betriebsbedingungen korrekt vorhersagen zu können. Für Informationen zu spezifischen Bedingungen wenden Sie sich an Trane.

Mechanische Installation

Kühlwassertemperatur

Eine Regelung der Kühlwassertemperatur ist bei der RTWF-Kühlmaschine nur erforderlich, wenn die Temperatur des Kühlwassers beim Anlauf weniger als 13 °C beträgt, oder wenn sie zwischen 7 °C und 13 °C liegt und eine Zunahme von 0,6 °C pro Minute auf 13 °C nicht möglich ist.

Erfordert die Anwendung Anlaufftemperaturen unterhalb dieser Grenzwerte, sind unterschiedliche Optionen verfügbar. Für ein 2- oder 3-Wege-Ventil bietet Trane eine optionale Steuerung für ein Kühlwasser-Regelventil, passend zur Tracer UC800-Steuerung.

Die Kühlwasseraustrittstemperatur muss innerhalb von 2 Minuten nach dem Anfahren 9 °C oder mehr über der Kaltwasseraustrittstemperatur liegen. Danach muss ein Mindest-Differenzwert von 14 °C aufrechterhalten werden.

Die zulässige minimale Kältemitteldruckdifferenz zwischen Verflüssiger und Verdampfer beträgt 1,7 bar. Die Steuerung der Wasserkühlmaschine versucht, diesen Druckunterschied beim Anlauf zu erreichen und beizubehalten, für den Dauerbetrieb sollte aber bei der Auslegung eine ständige Differenz von 14 °C zwischen Kaltwasser- und Kühlwasseraustrittstemperatur vorgesehen werden.

ACHTUNG! Bei Anwendungen mit niedriger Wassertemperatur am Verdampferauslass besteht die Gefahr einer Vereisung des Verflüssigers, wenn kein Glykol auf der Verflüssigerseite verwendet wird.

Kühlwasserregulierung

Bei der optionalen Kühlwasser-Druckregelung steuert ein 0–10 V DC Ausgangssignal (Maximalbereich – ein kleinerer Bereich ist einstellbar) den Kühlwasserdurchsatz. Die Regel- und Steuereinheit Tracer UC800 öffnet oder schließt bei Bedarf ein 2-Wege- oder ein 3-Wege-Ventil, um den Differenzdruck aufrechtzuerhalten.

Auf Wunsch können alternative Methoden zu diesem Zweck implementiert werden. In diesem Fall wenden Sie sich an Ihr Trane-Verkaufsbüro.

Außerdem ist mit dem Hersteller des Rückkühlwerkes zu klären, ob sich das System für variablen Volumenstrom eignet.

Drosselventil (Abbildung 3)

Verflüssigungsdruck und -temperatur werden durch Drosselung des Kühlwasseraustritts abhängig vom Verflüssigerdruck oder vom Differenzdruck des Systems konstant gehalten.


Vorteile:

- Gute Regelleistung bei geeigneter Ventildimensionierung zu vergleichsweise niedrigen Kosten.
- Geringere Leistungsaufnahme der Pumpe und dadurch Senkung der Betriebskosten.

Nachteile:

- Höhere Verschmutzungsrate aufgrund der geringeren Durchflussgeschwindigkeit des Kühlwassers.
- Erfordert Pumpen mit variabler Leistung.

Abbildung 3

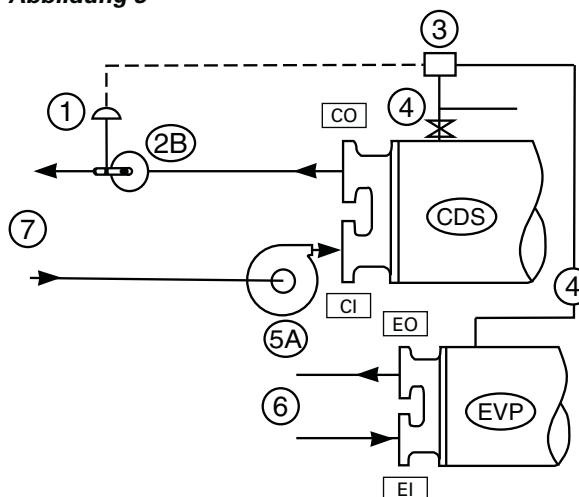

Mechanische Installation

Kühlturm-Bypass – Abbildung 4

Die Kühlturm-Bypass-Regelung ist ebenfalls zulässig, wenn die geforderten Temperaturwerte eingehalten werden.


Vorteil:

- Hervorragende Temperaturregelung durch konstante Kühlwasserdurchströmung des Verflüssigers.

Nachteil:

- Höhere Kosten, da für jede Kühlmaschine eine Pumpe notwendig ist, wenn der Verflüssigerdruck als Steuersignal dient.

Abbildung 4

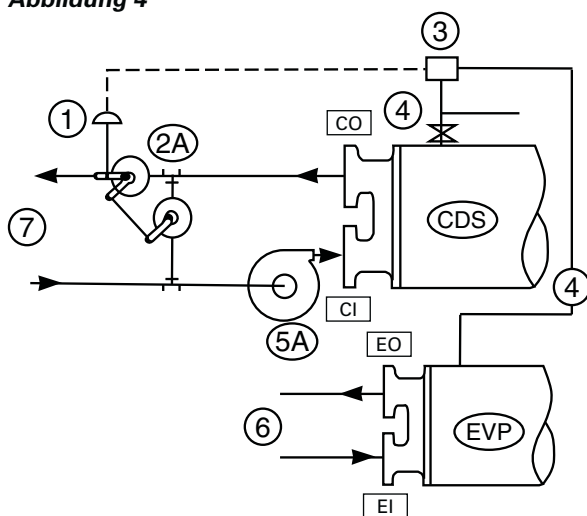

Kühlwasserpumpe mit variabler Drehzahl – Abbildung 5

Vorteile:


- Geringere Leistungsaufnahme der Pumpe und dadurch Senkung der Betriebskosten. Gute Regelung der Kühlturmtemperatur.

- Vergleichsweise niedrige Anschaffungskosten.

Nachteil:

- Höhere Verschmutzungsrate aufgrund der geringeren Durchflussgeschwindigkeit des Kühlwassers.

Abbildung 5

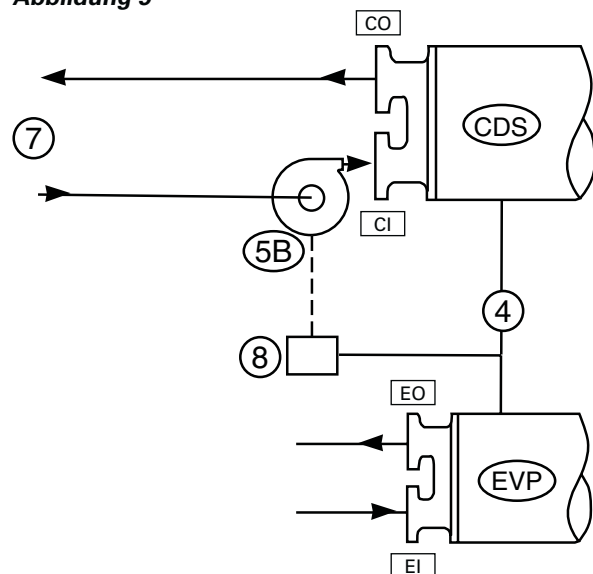

1 = Ventilstellantrieb

2A = 3-Wege-Ventil oder 2 Klappenventile

2B = 2 Klappenventile

3 = Gerätesteuerung

4 = Kältemittel-Druckleitung

5A = Kühlwasserpumpe mit variabler Drehzahl

5B = Wasserpumpe des Verflüssigers mit AFD

6 = Zulauf/Rücklauf Kühllast

7 = Zulauf/Rücklauf Kühlturm

8 = E-Stuereinheit

EI = Verdampferinlass

EO = Verdampferauslass

CI = Verflüssigereinlass

CO = Verflüssigerauslass

Mechanische Installation

Einstellung des Kühlwasser- Regelventils

Ein separates Register in mit dem Einstellungsmenü „Verflüssigerdruckregelung – Konfiguration“, das nur bei Auswahl der Konfiguration angezeigt wird, enthält die folgenden Einstellungen und Handkorrekturen für die Inbetriebnahme und anwendungsspezifische Einstellungen:

- Ausgangsbefehl „Status Aus“ (0 bis 10 V DC, Einstellungsschritte 0,1 Volt, Standard 2,0 V DC)
- Ausgangsspannung bei Sollwert min. Strömung (Einstellung: 0 bis 10,0 V DC in 0,1 Volt Schritten, Standard 2,0 V DC)
- Sollwert min. Strömung (Einstellung: 0 bis 100 % der max. Strömung in 1 % Schritten, Standard 20 %)
- Ausgangsspannung bei Sollwert max. Strömung (Einstellung: 0 bis 10,0 V DC in 0,1 Volt Schritten (oder feiner), Standard 10 V DC)
- Taktzeit Stellantrieb (min. bis max. Bereich Zeit) (Einstellung: 1 bis 1000 Sekunden in 1-Sekunde-Schritten, Standard 30 s)
- Dämpfungsfaktor (Einstellung: 0,1 bis 1,8 in 0,1 Schritten, Standard 0,5)
- Übersteuerung der Druckregelung (nacheinander: deaktiviert (auto), „Aus“-Status, Minimum, Maximum (100 %)), Standardeinstellung: deaktiviert (auto). Wenn diese Einstellung auf „deaktiviert (auto)“ steht
- Vorlaufzeit Kühlwasserpumpe

WARNUNG: Bei Niedrigtemperaturanwendungen besteht bei einem Stromausfall die Gefahr, dass der Verflüssiger vereist. Daher werden für solche Anwendungen Frostschutzmaßnahmen dringend empfohlen.

Elektroinstallation

Allgemeine Empfehlungen

Um den korrekten Betrieb der elektrischen Bauteile zu gewährleisten, ist ein staubfreier, sauberer und trockener Standort zu wählen, an dem die Maschine zudem keinen korrosionsfördernden Dämpfen ausgesetzt ist. Sollte eine dieser Anforderungen nicht erfüllt sein, ist Abhilfe zu schaffen.

Beim Lesen dieses Handbuchs Folgendes beachten:

- Die gesamte bauseitige Verdrahtung muss den örtlichen Vorschriften, CE-Direktiven und Richtlinien entsprechen. Eine ordnungsgemäße Erdung gemäß CE ist stets sicherzustellen.
- Die folgenden Standardwerte – max. Stromaufnahme – Kurzschlussstrom – Anlaufstrom werden auf dem Typenschild angegeben.
- Die gesamte bauseitige Verdrahtung muss auf korrekte Anschlüsse und mögliche Kurz- oder Erdschlüsse überprüft werden.

Hinweis: Hinsichtlich spezifischer Stromlaufpläne oder Verbindungsinformationen stets die mit der Kühlmaschine oder dem Gerät mitgelieferten Schaltpläne konsultieren.

Wichtig: Um Fehlfunktionen der Steuerung zu vermeiden, dürfen Niederspannungsleitungen (<30 V) nicht in Leitungsrohren verlegt werden, deren Leiter mehr als 30 Volt führen.

WARNUNG! Gefahr durch Kondensatorspannung!

Vor Wartungsarbeiten sind sämtliche Stromzufuhrkabel einschließlich externer Trennschalter abzuklemmen und die Motorstart-/betriebs- und AFD- (Adaptive Frequency™ Drive) Kondensatoren spannungsfrei zu machen. Es sind geeignete Maßnahmen (Verriegelungen o.ä.) zu treffen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten der Stromversorgung auszuschließen.

- Bei Antrieben mit variabler Drehzahl oder sonstigen energiespeichernden Komponenten von Trane oder anderen Herstellern sollte die entsprechende Herstellerdokumentation konsultiert werden, um die zulässigen Wartezeiten für das Entladen von Kondensatoren herauszufinden. Mit einem geeigneten Voltmeter prüfen, ob die Kondensatoren entladen sind.
- DC-Bus-Kondensatoren führen auch dann noch gefährliche Spannungen, nachdem die Stromzufuhr abgeklemmt wurde. Es sind geeignete Maßnahmen (Verriegelungen o. Ä.) zu treffen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten der Stromversorgung auszuschließen.

Bei Geräten mit Variable Frequency Drive (0 V Gleichstrom) nach dem Trennen der Stromversorgung zwanzig (20) Minuten warten, bevor interne Komponenten berührt werden.

Bei Zuwiderhandlung können schwere oder sogar tödliche Verletzungen die Folge sein.

Weitere Informationen über sicheres Entladen von Kondensatoren finden Sie im Dokument „Entladen des Kondensators eines Antriebs mit adaptiver Frequenz (AFD3) [Adaptive Frequency™ Drive (AFD3) Capacitor Discharge].“

- **Vor Eingriffen in den AFD muss die auf dem Etikett des AFDs angegebene Zeit unbedingt abgewartet werden.**

Vor der Installation der Wasserkühlmaschine in der AFD-Ausführung müssen potenzielle elektromagnetische Störungen in der Umgebung berücksichtigt werden. Folgendes muss beachtet werden:

- a) Die Umgebung über, unter und neben der Maschine, zum Beispiel: Schweißausrüstung oder andere Stromversorgungsleitungen, Steuerungsleitungen oder Signalgebungs- und Telefonkabel;
- b) Empfänger und Geber, Radio und Fernsehen;
- c) Computer und andere Steuerungsgeräte;
- d) Kritische Sicherheitsausrüstung, z. B. Schutzvorrichtungen für industrielle Ausrüstung;
- e) Gesundheit von in der Nähe befindlichen Personen, die beispielsweise Herzschrittmacher oder Hörgeräte verwenden;
- f) Die Immunität von anderer in der Umgebung befindlicher Ausrüstung. Es muss dafür gesorgt werden, dass die anderen in der Umgebung verwendeten Materialien kompatibel sind. Dadurch sind möglicherweise zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich;

Falls magnetische Störungen erkannt werden, ist der Benutzer für die Problemlösung verantwortlich.

Auf jeden Fall müssen die elektromagnetischen Störungen soweit verringert werden, bis sie keine Probleme mehr bereiten.

Die gesamte Verdrahtung muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Die zulässigen Mindeststromstärken und weitere Daten zur Elektrik sind auf dem Typenschild angegeben. Die tatsächlichen Daten der Elektrobauteile sind den Spezifikationen auf dem Lieferschein zu entnehmen. Spezielle Schalt- und Anschlusspläne sind Bestandteil des Lieferumfangs.

Elektroleitungen dürfen nicht mit anderen Komponenten, Verstrebungen oder Geräten in Berührung kommen. Die Kabel für die Steuerspannung (110 V) dürfen nicht zusammen mit Niederspannungsleitungen (< 30 V) in Kabelkanälen verlegt werden. Um Fehlfunktionen der Steuerung zu vermeiden, dürfen Niederspannungsleitungen (<30 V) nicht in Kabelkanälen mit Leitern von mehr als 30 Volt verlaufen.

Elektroinstallation

Stromanschlüsse

Die Wasserkühlmaschinen des Typs RTWF entsprechen der EU-Norm EN 60204-1; dies ist bei der Auslegung und Auswahl der Stromkabel zu berücksichtigen.

Stromversorgung Wasserpumpe

Die Kaltwasser- und Verflüssigerwasserpumpe über ein Stromversorgungskabel und Trennschalter mit Sicherung an das Stromnetz anschließen.

Stromversorgung E-Schaltschrank

Stromanschluss des Starter-/Steuerschaltschranks: Netzkabel in Leitungsrohr zu der(n) Anschlussöffnung(en) am Starter/Schaltschrank führen. Siehe Angaben zu Kabelquerschnitten und Auswahlinformationen im Produktkatalog. Allgemeine Daten zeigen typische Drahtstärken für Elektroanschlüsse. Die genauen Angaben sind jeweils den beiliegenden Unterlagen zu entnehmen.

Hinweis: Für die mit einem Stern gekennzeichneten Anschlüsse ist eine externe Stromquelle erforderlich. Der 110-Volt-Steuertransformator ist nicht auf zusätzliche Lasten ausgelegt.

ACHTUNG

Die AFD-Ausführung darf nicht an den Nullleiter der Anlage angeschlossen werden.

Die Geräte sind mit folgenden Nullleiter-Konfigurationen kompatibel:

TNS	IT	TNC	TT
Standard	Sondermodus - auf Anforderung	Sondermodus - auf Anforderung	Sondermodus - auf Anforderung

Schutz vor Differenzen sollte an Industriemaschinen mit aktuellem Stromverlust angepasst werden, der höher als 500 mA sein kann (mehrere Motoren und Frequenzantriebe).

ACHTUNG! Zur Vermeidung von Korrosion, Überhitzung und generellen Beschädigungen ist der Geräteanschluss nur für Kupferleiter vorgesehen. Bei Kabeln aus Aluminium sind Verbindungsvorrichtungen für zwei Materialien Pflicht. Die Kabelverlegung im Steuerpaneel sollte vom Installateur auf einer von Fall-zu-Fall-Basis durchgeführt werden.

Phasenfolge des Verdichtermotors

Vor der Inbetriebnahme der Maschine ist stets zu prüfen, ob der Verdichtermotor ordnungsgemäß dreht. Hierzu ist die Überprüfung der elektrischen Phasenfolge der Stromversorgung erforderlich. Der Motor ist intern für eine Drehung im Uhrzeigersinn geschaltet; die Phasenfolge der Stromversorgung lautet A, B, C (L1, L2, L3).

Zur Überprüfung der Phasenfolge (ABC) ist ein Phasenmessgerät zu verwenden.

Spannungen, die in einzelnen Phasen eines Mehrphasen-Wechselstromgenerators oder -kreises erzeugt werden, werden Phasenspannungen genannt. In einem Dreiphasenstromkreis werden drei Sinuswellenspannungen erzeugt, deren Phasen um 120 Grad gegeneinander versetzt sind. Die Reihenfolge, in der die drei Spannungen eines Dreiphasensystems aufeinander folgen, wird Phasenfolge oder Phasendrehung genannt. Diese wird durch die Drehrichtung des Generators bestimmt. Bei einer Drehung im Uhrzeigersinn wird die Phasenfolge gewöhnlich als „ABC“ bezeichnet.

Die Drehrichtung kann außerhalb des Generators umgekehrt werden, indem zwei beliebige Leitungsdrähte miteinander vertauscht werden. Aufgrund des möglichen Vertauschens der Drähte ist die Verwendung eines Drehfeldanzeigers erforderlich, wenn die Phasendrehung des Motors schnell und sicher bestimmt werden muss.

Modul- und Schaltschrankstecker

Bei allen Anschlüssen können entweder die Steckverbindungen getrennt oder die Leitungen entfernt werden. Wenn ein Stecker abgezogen wird, müssen Stecker und Buchse gekennzeichnet werden, um beim erneuten Anschließen Verwechslungen zu vermeiden.

Alle Schalt- und Anschlusspläne sowie das Layout des Steuerpults sind in der mitgelieferten Dokumentation enthalten.

Zusammenschaltungsverdrahtung (Verdrahtung vor Ort erforderlich)

Wichtig: Die Wasserkühlmaschine darf nicht über die Verriegelungskontakte der Kaltwasserpumpe ein- oder ausgeschaltet werden.

Für die Anschlüsse am Standort müssen der betreffende Lageplan sowie die mitgelieferten Prinzipskizzen, Stromlauf- und Regelungspläne verwendet werden. Bei Bezugnahme auf eine Kontaktschließung (Binärausgang) ergibt sich folgende Nennleistung:

Bei 120 V AC	7,2 A ohmsch
	2,88 A Steuerauslastung
	250 W, 7,2 FLA,
	43,2 LRA
Bei 240 V AC	5,0 A ohmsch
	2,0 A Steuerauslastung
	250 W, 3,6 FLA,
	21,3 LRA

Bei Bezugnahme auf die Eingangsleistung eines potenzialfreien Kontakts (Binäreingang) ergibt sich eine Nennleistung von 24 V DC, 12 mA.

Bei Bezugnahme auf die Eingangsleistung eines Steuerspannungskontakts (Binäreingang) ergibt sich eine Nennleistung von 120 V AC, 5 mA.

Hinweis: Für die mit einem Stern gekennzeichneten Anschlüsse ist eine externe Stromquelle erforderlich. Der 115-Volt-Steuertransformator ist nicht auf zusätzliche Lasten ausgelegt.

Steuerung der Kaltwasserpumpe

Die Regel- und Steuereinheit Tracer UC800 verfügt über ein Ausgangsrelais zur Steuerung der Kaltwasserpumpe. Das Relais schließt, wenn die Maschine von einem beliebigen Steuerorgan das Signal erhält, in den Betriebsmodus AUTO zu schalten. Der Kontakt wird bei den meisten Diagnosen auf Maschinenebene geöffnet, um die Pumpe auszuschalten und eine Erhitzung zu verhindern. Um eine Überhitzung der Pumpe bei Diagnosen zu vermeiden, die die Pumpe nicht ein-/ ausschalten und um ein Auslösen des Durchflussmelders zu verhindern, wird die Pumpe immer abgeschaltet, wenn erkannt wird, dass der Kältemitteldruck in die Nähe des zulässigen Drucks des Wärmetauschers steigt.

Kaltwasserdurchfluss-Verriegelung

Tracer UC800 verfügt über einen Eingang für die Signale eines Kaltwasser-Strömungswächters. Dieser muss in Reihe mit den Hilfskontakten des Kaltwasserpumpenstarters geschaltet sein. Wenn dieser Eingang innerhalb 20 Minuten nach dem Übergang vom Stopp- in den Auto-Modus kein Signal für Kaltwasserströmung empfängt, oder wenn die Strömung während des Betriebs (Auto-Modus) abreißt, wird die Maschine abgeschaltet und eine Diagnose (mit autom. Rückstellung) erstellt. Das Eingangssignal des Strömungswächters wird gefiltert, damit kurzzeitiges Öffnen und Schließen des Kontakts aufgrund einer turbulenten Strömung nicht zur Abschaltung führt. Die Verzögerungszeit durch den Filter beträgt 6 Sekunden. Die Mess-Spannung des Kaltwasser-Strömungswächters beträgt 115/240 V AC.

WICHTIG! Die Wasserkühlmaschine NICHT durch Ein- und Ausschalten der Kaltwasserpumpe starten und abschalten. Dadurch könnte der Verdichter unter Vollast abgeschaltet werden. Stattdessen zum Ein- und Ausschalten der Maschine den externen Stopp/Start-Eingang verwenden.

Elektroinstallation

Steuerung der Kühlwasserpumpe

Die Regel- und Steuereinheit Tracer UC800 verfügt über einen Ausgang zur Steuerung der Kühlwasserpumpe. Dies ermöglicht einen Betrieb der Verflüssigerwasserpumpe nach Abschaltung des Verdichters, um zu verhindern, dass der Verdampferkreislauf aufgrund von Kältemittelwanderung einfriert.

Durch eine zusätzliche Vorlaufzeit der Kühlwasserpumpe können Probleme bei kaltem Kühlwasser beseitigt werden. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen kann das Kühlturmwater die Wasserkühlmaschine einige Zeit nach der Aktivierung der Differenzdruck-Schutzeinrichtung erreichen, was eine sofortige Abschaltung und eine manuell rückstellbare Diagnose zur Folge hätte. Wird die Pumpe aber früher gestartet, kann sich das kalte Wasser mit dem wärmeren Wasser des Innenkreises mischen, und das Problem tritt nicht auf.

Kühlwasserdurchflussverriegelung

Die Regel- und Steuereinheit Tracer UC800 verfügt über einen potenzialfreien Eingang für die Signale eines bauseits installierten Kühlwasser-Strömungswächters. Dieser muss mit den ebenfalls bauseits installierten Hilfskontakten des Kühlwasserpumpenstarters ineinandergreifen.

Das Eingangssignal wird gefiltert, damit kurzzeitiges Öffnen und Schließen des Kontakts aufgrund einer turbulenten Strömung nicht zur Abschaltung führt. Die Verzögerungszeit durch den Filter beträgt 6 Sekunden. Die Mess-Spannung des Kühlwasser-Strömungswächters beträgt 115/240 V AC.

Bei einer Kühlanforderung nach Ablauf der Wiederanlaufsperrung aktiviert Tracer UC800 das Relais der Kühlwasserpumpe und prüft den Kühlwasserdurchfluss anhand des Verriegelungssignals von Strömungswächter und Pumpenstarter.

Erst wenn die Kühlwasserströmung gemeldet wird, kann der Verdichter starten. Ist innerhalb von 20 Minuten nach der Aktivierung des Pumpenrelais keine Kühlwasserströmung aufgebaut, wird die Diagnose „Kühlwasserdurchfluss überfällig“ erzeugt, die ihrerseits den Startvorlauf abbricht und das Kühlwasserpumpen-Relais deaktiviert. Die Diagnose wird automatisch zurückgestellt, wenn die Kühlwasserströmung aufgebaut ist.

Hinweis: Eine automatische Rückstellung dieser Diagnose wäre nicht möglich, wenn das Tracer UC800-Modul die Kühlwasserpumpe über das Pumpenrelais steuern würde, da sie zum Zeitpunkt der Diagnose ausgeschaltet ist. Eine Diagnoserückstellung und damit normaler Betrieb der Wasserkühlmaschine wäre aber möglich, wenn die Pumpe extern gesteuert würde.

Programmierbare Relais (Alarm und Status)

Mit dem Modul Tracer UC800 können Alarm- oder Betriebszustandsmeldungen durch Schließen eines potenzialfreien Kontakts an einem externen Standort angezeigt werden (über eine fest verdrahtete Verbindung). Für diese Funktion stehen 4 Relais zur Verfügung. Ein LLID mit vierfachem Relaisausgang und eine zweite vierfache Relaiskarte können vor Ort montiert werden, wenn mehr als vier verschiedene Alarme/Status benötigt werden (wenden Sie sich an Ihre lokale Trane-Servicestelle). Die Ereignis- oder Statusmeldungen, die den programmierbaren Relais zugeordnet werden können, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Für die Installation und Zuordnung der oben aufgeführten Ereignisse oder Betriebszustände zu den vier Relais wird das Tracer UC800-Servicewerkzeug (TU) verwendet. Die Standardzuordnungen für die 4 verfügbaren Relais sind unten angegeben.

LLID-Name	LLID-Software Relaisbezeichnung	Ausgangsname	Standardwert
Betriebsstatus programmierbare Relais	Relais 0	Statusrelais 1, J2 – 1,2,3	Anfrage Verdampfer-Frostschutz
	Relais 1	Statusrelais 2, J2 – 4,5,6	Anfrage Verflüssiger-Frostschutz
	Relais 2	Statusrelais 3, J2 – 7,8,9	Verdichter in Betrieb
	Relais 3	Statusrelais 4, J2 – 10,11,12	Alarm mit Sperre

Verriegelungseingang

Das Steuergerät Tracer UC800 verfügt über eine Hilfssteuerung für eine kundenspezifische Abschaltung mit Verriegelung, die bauseits zu installieren ist. Wenn dieser externe Kontakt installiert ist, läuft die Maschine bei geschlossenem Kontakt im Normalbetrieb. Bei Öffnen des Kontakts wird die Maschine abgeschaltet (manuell rückstellbare Diagnose). Die Maschine muss in diesem Fall mit Hilfe des Schalters an der Vorderseite des Schaltkastens manuell zurückgestellt werden.

Externe Auto/Stopp-Funktion

Wenn für die Wasserkühlmaschine die externe Auto/Stopp-Funktion erforderlich ist, müssen Kabel von den externen Kontakten zu den entsprechenden LLID-Klemmen im E-Schaltschrank verlegt werden. Die Maschine läuft normal, wenn die Kontakte geschlossen sind. Wenn der Kontakt öffnet und die Verdichter in Betrieb sind, gehen diese in den Betriebsmodus BETRIEB: ENTLASTUNG und schalten ab. Der Maschinenbetrieb wird gesperrt. Wenn der Kontakt wieder geschlossen ist, schaltet die Maschine automatisch in den Normalbetrieb zurück.

HINWEIS: Ein „Sofort-Stopp“ (ähnlich dem „Not-Stopp“) kann durch zweimaliges Drücken der STOP-Taste ausgelöst werden. Die Maschine wird unverzüglich abgeschaltet, eine Sperr-Diagnose erfolgt jedoch nicht.

Sanftanlauf

Der Sanftanlauf verhindert den Betrieb mit voller Leistung während die Kühlmaschine heruntergefahren wird. Das Regel- und Steuermodul Tracer UC800 verfügt über zwei Sanftanlauf-Programme, die während des gesamten Betriebs aktiviert sind: Sanftanlauf bei Leistungsregelung und bei Strombegrenzung. Mit diesen Steueralgorithmen wird ein gefilterter Kaltwassersollwert und ein gefilterter Strombegrenzungssollwert eingeführt. Nach dem Starten des Verdichters wird der Anfangspunkt des gefilterten Kaltwassersollwertes nach dem Wert der Kaltwasseraustrittstemperatur parametrieren. Der gefilterte Strombegrenzungssollwert wird nach dem prozentualen Wert für den Sanftanlauf-Start bei Strombegrenzung parametrieren. Die gefilterten Sollwerte ermöglichen einen stabilen Pull-down, dessen Dauer eingestellt werden kann. Außerdem werden plötzliche Abweichungen vermieden, die durch Sollwertänderungen im Normalbetrieb verursacht werden.

Das Verhalten des Sanftanlaufs ist durch 3 Einstellungen gekennzeichnet. Die Einstellungen für den Sanftanlauf können mit TU vorgenommen werden.

- Sanftanlaufzeit der Leistungssteuerung: Diese Einstellung regelt die Zeitkonstante des gefilterten Kaltwassersollwertes. Die Zeitkonstante kann auf einen Wert zwischen 0 und 120 min. eingestellt werden.
- Sanftanlaufzeit der Strombegrenzungsteuerung: Diese Einstellung regelt die Zeitkonstante des gefilterten Strombegrenzungssollwertes. Die Zeitkonstante kann auf einen Wert zwischen 0 und 120 min. eingestellt werden.
- Strombegrenzung während des Sanftanlaufs in %: Diese Einstellung regelt den Ausgangswert des gefilterten Strombegrenzungssollwertes. Sie kann auf einen Wert zwischen 40 und 100 % RLA eingestellt werden.

Elektroinstallation

Kommunikationsschnittstelle LonTalk – optional

Die Steuerung Tracer UC800 bietet eine optionale LonTalk-Kommunikationsschnittstelle (LCI-C) zwischen der Kühlmaschine und einem Gebäudeautomationssystem (BAS). Ein LCI-C LLID dient als „Gateway“ zwischen dem LonTalk-Protokoll und der Wasserkühlmaschine.

BACnet-Kommunikationsschnittstelle – optional

Die Steuerung Tracer UC800 bietet eine optionale BACnet-Kommunikationsschnittstelle zwischen der Kühlmaschine und einem Gebäudeautomationssystem (BAS). Die BACnet-Kommunikationsfähigkeit ist vollständig in die Steuerung UC800 integriert. Weitere Informationen finden Sie in der Integrationsanleitung.

Modbus-Kommunikationsschnittstelle – optional

Die Steuerung Tracer UC800 bietet eine optionale Modbus-Kommunikationsschnittstelle zwischen der Kühlmaschine und einem Gebäudeautomationssystem (BAS). Die Modbus-Kommunikationsfähigkeit ist vollständig in die Steuerung UC800 integriert. Weitere Informationen finden Sie in der Integrationsanleitung.

Kontakt für die Eisherstellung – optional

Durch ein Eingangssignal an das Modul Tracer UC800, das einen Schließkontakt ansteuert, kann die Eisherstellung gestartet werden. Während der Eisherstellung läuft der Verdichter unter Volllast (ohne einen niedrigeren Sollwert) bis der Kontakt zur Eisherstellung öffnet oder die Wasseraustrittstemperatur den Sollwert für die Eistemperatur erreicht. Bei Abschaltung durch den Vorlauf-Sollwert sperrt die Tracer UC800 den Anlauf der Maschine, bis der Kontakt zur Eisherstellung geöffnet ist.

Steuerung der Eisherstellung - optional

Das Modul Tracer UC800 verfügt über einen Kontaktausgang zur Meldung der Eisherstellung an das System. Der Relaiskontakt ist während der Eisherstellung geschlossen und öffnet, wenn diese durch das Modul Tracer UC800 oder durch die externe Verriegelung beendet wird. Das Relais gibt Signale für Umstellungen im System, die für das Zu- und Abschalten der Eisherstellung notwendig sind.

Externer Kaltwassersollwert – optional

Die externe Einstellung des Kaltwassertemperatur-Sollwerts des Moduls Tracer UC800 kann über ein 2-10 V DC oder ein 4-20 mA Eingangssignal erfolgen.

Zusatzkontakt für Kalt-/Heißwassersollwert – optional

Das Tracer UC800 verfügt über einen Kontakteingang für den Wechsel von einem BAS-, Front- oder externen Sollwert zu einem benutzerdefinierten Zusatzsollwert. Standardmäßig ist der Kaltwasser-Zusatzsollwert auf 9 °C und der Heißwasser-Zusatzsollwert auf 33 °C eingestellt.

Externer Leistungsbegrenzungssollwert - Optional

Die externe Einstellung des Leistungsbegrenzungssollwerts des Moduls Tracer UC800 kann über ein 2-10 V DC oder ein 4-20 mA Eingangssignal erfolgen.

Ausgang prozentualer Kondensationsdruck – optional

Tracer UC800 ist mit einem 2-10 V DC Analogausgang ausgestattet, um den Verflüssigerdruck als Prozentzahl der Software-Hochdruckabschaltung (soft HPC) anzugeben.

Prozent HPC = (Niedrigster Verflüssigerdruck aller betriebenen Kreise (abs)/Soft HPC (abs))*100.

Kältemitteldifferenzdruckanzeige – optional

Tracer UC800 ist mit einem 2-10 V DC Analogausgang ausgestattet, um den Kältemitteldifferenzdruck über die vom Kunden festgelegten Endpunkte anzugeben.

Kältemitteldifferenzdruck = Der niedrigste Wert aus (Kältemittel-Verflüssigungsdruck Kreis x – Kältemittel-Verdampfungsdruck Kreis x).

Ausgang Prozent Maschinen-Nennstrom – optional

Am Analogausgang des Moduls Tracer UC800 liegt eine Spannung von 0-10 V DC an für die prozentuale Anzeige der Stromaufnahme der Maschine zum Nennstrom (2 bis 10 V DC entsprechen 0 bis 130 % Nennstrom).

Mechanische Betriebsgrundlagen

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über Betrieb und Wartung von Wasserkühlmaschinen des Typs RTWF, die mit einer Mikrocomputersteuerung ausgerüstet sind. Er umfasst die gesamten Betriebsgrundlagen der RTWF-Maschinen. Nach diesem Abschnitt folgen spezifische Betriebsanweisungen, ausführliche Beschreibungen der Steuerungen und Optionen sowie Wartungsarbeiten, deren regelmäßige Ausführung Voraussetzung für einen optimalen Zustand der Maschine ist. Die Informationen zu Fehlerdiagnosen ermöglichen dem Betreiber die Identifizierung von Funktionsstörungen.

Hinweis: Um eine korrekte Diagnose und Reparatur zu gewährleisten, ist bei Funktionsstörungen ein Fachbetrieb hinzuzuziehen.

Allgemein

Die RTWF-Maschinen sind mit Verbundverdichtern und zwei Kreisen ausgestattete wassergekühlte Wasserkühlmaschinen. Die Maschinen sind mit einem fest installierten Starter/Schaltschrank ausgerüstet. Hauptkomponenten einer RTWF-Maschine:

- Am Gerät montierter Schaltschrank mit Starter, Tracer UC800-Modul und Eingangs-/Ausgangs-LLIDs
- Schraubenverdichter
- Verdampfer
- Elektronisches Expansionsventil
- Wassergekühlter Verflüssiger mit integriertem Tiefkühler
- Ölsystem
- Ölkühler (je nach Anwendung)
- Entsprechende Anschlussrohre
- AFD (Adaptive Frequency Drive, Antrieb mit adaptiver Frequenz) bei den HSE-Ausführungen

Kältemittelkreislauf

Der Kältekreislauf des Modells RTWF ähnelt in seiner Konzeption denen anderer Trane-Wasserkühlmaschinen. Die Maschine ist mit einem Röhrenverdampfer ausgerüstet, in dem das Kältemittel auf der Gehäuseseite verdampft und das Wasser in Rohren fließt, wodurch eine größere Oberfläche zur Verfügung steht.

Der Verdichter ist als Schraubenverdichter mit zwei Läufern ausgeführt. In ihm kommt ein sauggasgekühlter Motor zum Einsatz, der bei niedrigeren Motortemperaturen unter kontinuierlichen Vollast- und Teillast-Betriebsbedingungen läuft. Ein Ölmanagementsystem liefert ölfreies Kältemittel zu den Gehäusen, wodurch die Wärmeübertragungsleistung maximiert und gleichzeitig Schmierung und Abdichtung der Läufer zum Verdichter hin gewährleistet sind. Das Schmierensystem sorgt für eine lange Lebensdauer des Verdichters und trägt zu einem geräuscharmen Betrieb bei.

Die Verflüssigung erfolgt in einem Mantel-Röhrenwärmetauscher, in dem das Kältemittel auf der Gehäuseseite verflüssigt wird, während das Wasser in den Rohren fließt.

Das Kältemittel wird über das Durchflusssystem gemessen, dessen elektronisches Expansionsventil den Wirkungsgrad der Wasserkühlmaschine bei Teillast maximiert.

Jede Wasserkühlmaschine ist werkseitig mit einem Starter- (Stern-Dreieck-Starter bei SE, HE, PE oder AFD bei HSE-Version) und Schaltkasten ausgestattet. Mikroprozessor-Steuermodule (Tracer UC800) gewährleisten eine exakte Kaltwasserregelung sowie Überwachung und Schutz der Maschine und anpassungsfähige Begrenzungsfunktionen. Die intelligente, anpassungsfähige Steuerung verhindert das Überschreiten der Betriebsgrenzwerte und sorgt für einen Ausgleich bei außergewöhnlichen Betriebsbedingungen, sodass die Maschine bei Unregelmäßigkeiten erst abgeschaltet wird, wenn dies unumgänglich ist. Treten Störungen auf, helfen die Diagnosemeldungen bei der Fehlersuche.

Mechanische Betriebsgrundlagen

Beschreibung des Kältemittelkreislaufs

Der Kältekreislauf der RTWF-Kühlmaschine kann anhand des Druck-Enthalpie-Diagramms in Abbildung 6 erläutert werden. Wichtige Zustandspunkte werden in der Abbildung angegeben und in der folgenden Diskussion angesprochen. Abbildung 7 zeigt eine typische schematische Darstellung des Systems mit Kältemittel- und Schmiermittelkreislauf.

Die Verdampfung des Kältemittels erfolgt im Verdampfer, der die Wärmeübertragungsleistung des Wärmetauschers maximiert und gleichzeitig die erforderliche Kältemittelmenge minimiert. Eine abgemessene Menge Kältemittel gelangt in das Verteilungssystem im Verdampfergehäuse und wird anschließend in den Rohren des Rohrbündels verteilt.

Das Kältemittel verdampft, während es das durch die Verdampferrohre fließende Wasser kühlt. Der Kältemitteldampf tritt aus dem Verdampfer als gesättigter Dampf aus (Zustandspunkt 1).

Der im Verdampfer erzeugte Kältemitteldampf fließt zum Ansaugende des Verdichters, wo er in den Motorraum des sauggasgekühlten Motors eintritt. Das Kältemittel fließt um den Motor, sorgt für die nötige Kühlung und tritt in die Verdichtungskammer ein. Im Verdichter wird das Kältemittel auf den erforderlichen Austrittsdruck verdichtet. Gleichzeitig wird Schmiermittel in den Verdichter eingespritzt. Dies erfüllt zwei Aufgaben: (1) die Lager der rotierenden Teile werden geschmiert und (2), der feine Spalt zwischen den Doppelläufern des Verdichters wird abgedichtet.

Unmittelbar nach der Verdichtung werden Schmier- und Kältemittel mit Hilfe eines Ölabscheiders wirksam getrennt. Der ölfreie Kältemitteldampf tritt in den Verflüssiger ein bei Zustandspunkt 2. Die Themen Schmierung und Ölverteilung werden in der nachfolgenden Beschreibung des Verdichters und in den Kapiteln zur Ölverteilung genauer behandelt.


Prallbleche im Innern des Verflüssigergehäuses sorgen für eine gleichmäßige Verteilung des verdichteten Kältemitteldampfes über das Verflüssigerrohrbündel. Kühlturmwater, das in den Verflüssigerrohren zirkuliert, absorbiert Wärme aus dem Kältemittel und verflüssigt dieses.

Das Kältemittel fließt aus dem unteren Bereich des Verflüssigers heraus (Zustandspunkt 3) und tritt in den integrierten Unterkühler ein, in dem es unterkühlt wird, um anschließend zum elektronischen Expansionsventil zu gelangen (Zustandspunkt 4). Durch den bei der Expansion verursachten Druckverlust wird ein Teil des flüssigen Kältemittels in Dampf umgewandelt. Die so erhaltene Mischung aus flüssigem und gasförmigem Kältemittel gelangt anschließend in das Verdampfer-Verteilungssystem (Zustandspunkt 5). Das Flash-Gas aus dem Expansionsprozess wird intern zur Saugseite des Verdichters geführt, während das flüssige Kältemittel über das Rohrbündel im Verdampfer verteilt wird.

Die RTWF-Wasserkühlmaschine maximiert die Wärmeübertragungsleistung des Verdampfers, während die erforderliche Kältemittelmenge minimiert wird. Dies wird erreicht, indem die zum Verteilungssystem des Verdampfers fließende Menge des flüssigen Kältemittels mit Hilfe des elektronischen Expansionsventils zugemessen wird.

Eine Flüssigkeitsstand-Messvorrichtung überwacht den Flüssigkeitsstand im Verflüssiger und sendet eine Information an das Tracer UC800-Steuergerät, das das elektronische Expansionsventil bei Bedarf anweist nachzuregeln.

Abbildung 6 – Druck/Enthalpie-Diagramm

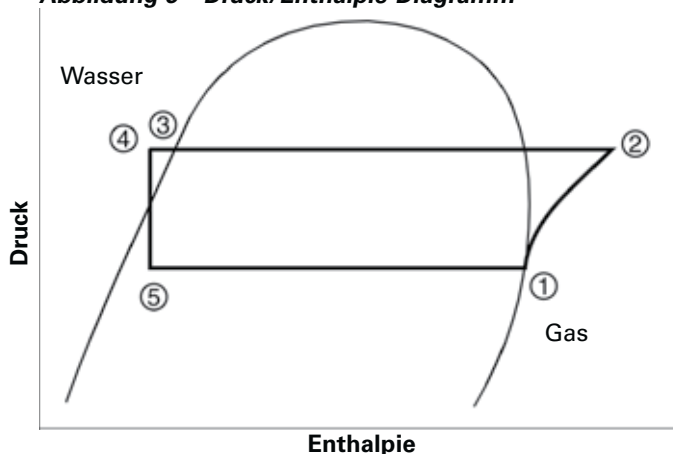


Mechanische Betriebsgrundlagen





Kältemittel-Fließschema

Das Kältemittelflussdiagramm für RTWF ist in den mitgelieferten Zeichnungsunterlagen enthalten.

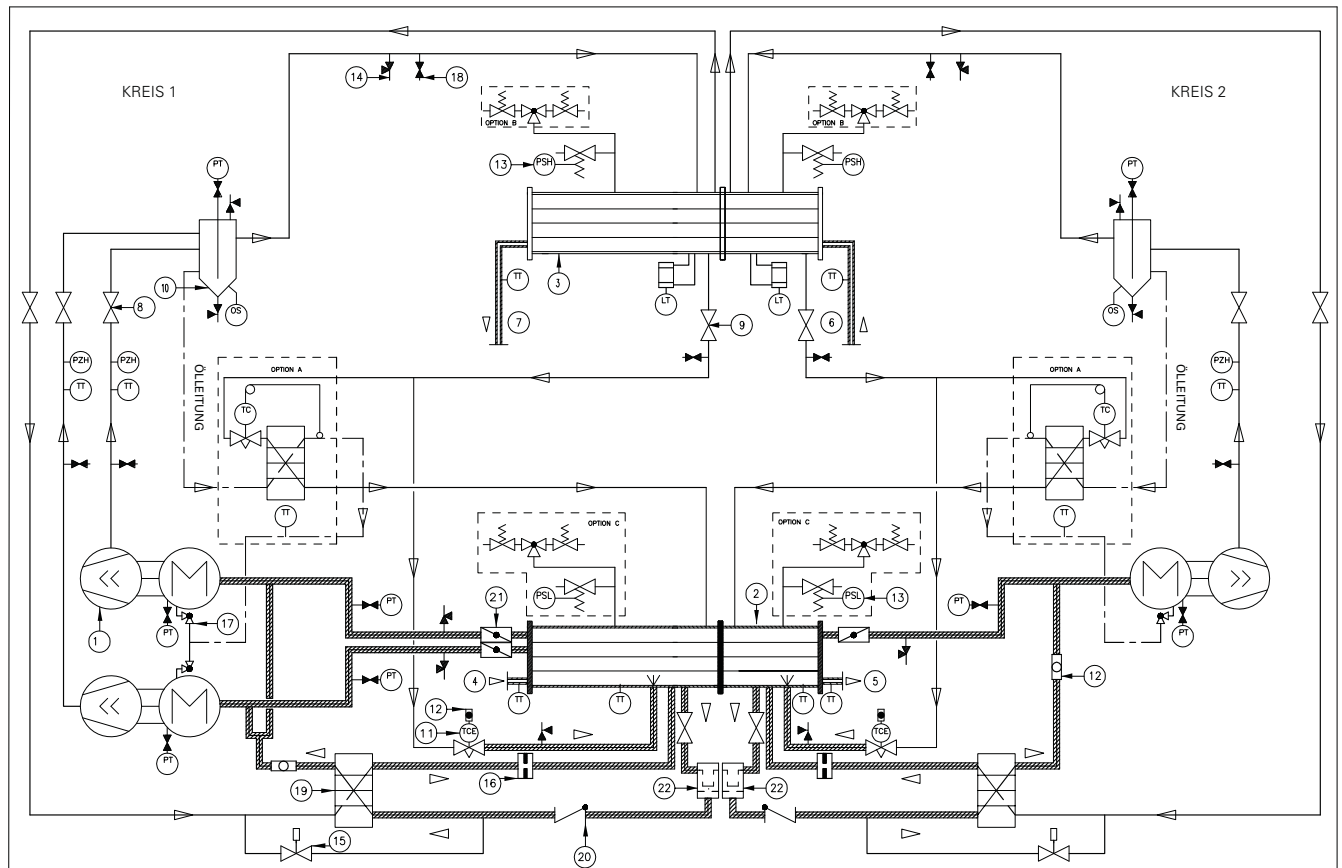Abbildung 7 – Beispiel eines typischen Kältemittelflussdiagramms für RTWF.



- 1 = Schraubenverdichter
- 2 = Verdampfer
- 3 = Wassergekühlter Verflüssiger
- 4 = Anschluss Kaltwassereintritt
- 5 = Anschluss Kaltwasseraustritt
- 6 = Verflüssigeranschluss Kaltwassereintritt
- 7 = Verflüssigeranschluss Kaltwasseraustritt
- 8 = Entleerungswartungsventil
- 9 = Flüssigkeitsabsperrentil
- 10 = Ölabscheider
- 11 = Elektronisches Expansionsventil
- 12 = Schauglas
- 13 = Entlastungsventil
- 14 = Wartungsventil
- 15 = Magnetventil
- 16 = Drosselement
- 17 = Ölwartungsventil
- 18 = Schrader-Ventil
- 19 = BPHE-Ölrückführung
- 20 = Absperrventil
- 21 = Wartungsventil in der Ansaugleitung
- 22 = Filter

	KÄLTEMITTELLEITUNG
	ÖLLEITUNG
	KALT-/WARMWASSERLEITUNG
	ISOLIERUNG
	MONTAGE VOR ORT

- PT = Druckwandler
- PSH = Hochdruck-Sicherheitsventil
- PSL = Niederdruck-Sicherheitsventil
- PZH = Hochdruckschalter
- TT = Temperaturfühler
- TCE = Elektronisches Expansionsventil
- TC = Thermostatisches Expansionsventil
- OS = Optischer Sensor
- LT = Flüssigkeitsstandsensoren

- Option A = Ersatz-Ölkühler
- Option B = Doppeltes Überdruckventil für Verflüssiger
- Option C = Einzelnes oder doppeltes Überdruckventil für Verdampfer

Mechanische Betriebsgrundlagen

Verdichter

Der für die RTWF-Wasserkühlmaschine verwendete Verdichter besteht aus 3 getrennten Abschnitten: Motor, Läufer und Lagergehäuse.

Verdichtermotor

Ein zweipoliger, hermetischer Käfigläufermotor treibt die Schraubenläufer direkt an. Der Motor wird mit Saugdampf gekühlt, der vom Verdampfer kommend am Ende des Gehäuses über die Saugleitung eintritt.

Verdichterläufer

Jede RTWF-Wasserkühlmaschine ist mit einem halbhermetischen, direkt angetriebenen Schraubenverdichter ausgerüstet. Abgesehen von den Lagern hat jeder Verdichter nur 3 bewegliche Teile: 2 Läufer - „männlich“ und „weiblich“ - sorgen für die Verdichtung und ein Schieberventil regelt die Leistung. Der Hauptläufer ist am Motor befestigt und wird von diesem angetrieben, während der Nebelläufer vom Hauptläufer angetrieben wird. An beiden Enden der Läufer befinden sich Lagersätze in separaten Gehäusen. Der Entleerungskolben von Haupt- und Nebelläufer der RTWF-Maschine bewegt sich entlang des entsprechenden Läufers.

Der Schraubenverdichter ist als Verdrängungsverdichter ausgeführt. Kältemittel wird aus dem Verdampfer in die Ansaugöffnung am Ende des Motorbereichs geleitet. Das Gas wird durch einen Ansaug-Siebfilter über den Motor geführt, kühlt den Motor und gelangt anschließend in den Läuferbereich. Danach wird es verdichtet und direkt in die Ausblasleitung der RTWF-Maschine ausgeblasen.

Zwischen den Läufern und dem Verdichtergehäuse besteht kein physikalischer Kontakt. Öl wird über geeignete Öffnungen eingespritzt, damit sowohl die Läufer als auch die Innenseite des Verdichtergehäuses bedeckt sind. Obwohl dieses Öl die Läufer auch schmiert, besteht sein Hauptzweck in der Abdichtung der Zwischenräume zwischen den Läufern und dem Verdichtergehäuse. Eine positive Versiegelung zwischen diesen Innenteilen verbessert den Wirkungsgrad des Verdichters, indem es die Undichtigkeit zwischen den Hochdruck- und Niederdruckräumen begrenzt.

Die Kapazitätssteuerung der RTWF-Maschine erfolgt durch einen Entleerungskolben von Haupt- und Nebelläufer.


Schieberventileinstellung bei den Ausführungen ohne AFD

Die Einstellung des Schieberventils/-kolbens bestimmt die Rotorabdeckung, die die Verdichterleistung reguliert. Bei einer Abschaltung des Verdichters wird das Entlastungsmagnetventil aktiviert und führt zu einer Position komplett ohne Last. Das Gerät startet also immer vollständig entlastet.

Schieberventileinstellung bei der Ausführung HSE


Der Schieberventilbetrieb erfolgt bei der Ausführung HSE koordiniert mit dem AFD. Der Tracer UC800-Algorithmus steuert die Verdichterkapazität mit einer höheren Schieberventilkapazität und niedrigeren AFD-Frequenz und erzielt dadurch eine höhere Effizienz.

Dieses Be-/Entlastungsschema ist ein allgemeines Konzept, von dem bei plötzlichen Änderungen der Betriebsdaten abgewichen werden kann. Zudem wird es nicht als Ein-/Ausschaltmodus betrachtet.

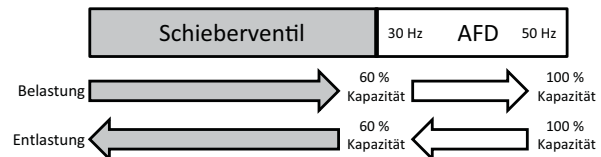

Mechanische Betriebsgrundlagen

Abbildung 8 – Darstellung des RTWF-Verdichters

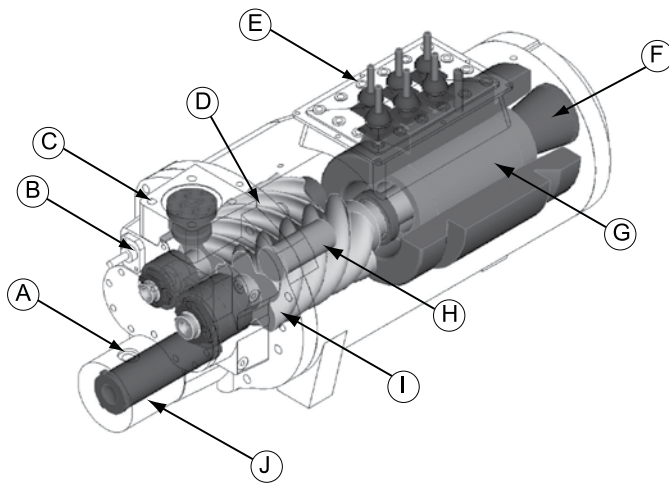

- A = Ölsteuerventil (verborgen)
- B = Entleerungskolben Nebenläufer
- C = Entlastungsabsperrventil
- D = Nebenläufer
- E = Motorklemmen
- F = Ansaug-Siebfilter
- G = Motor Läufer
- H = Hauptläufer Entleerungskolben
- I = Hauptläufer
- J = Ölfilter

Mechanische Betriebsgrundlagen

Ölmanagementsystem

Ölabscheider

Der Ölabscheider besteht aus einem vertikalen Rohr, an dessen oberem Ende die Kältemittelauslassleitung des Verdichters angeschlossen ist. Das Kältemittel wird im Rohr verwirbelt und das Öl nach außen geschleudert, wo es sich an den Wänden sammelt und zum Boden fließt. Der verdichtete Kältemitteldampf verlässt den Ölabscheider nun frei von Öltröpfchen wieder oben in Richtung Verflüssiger.

Das Öl, das sich am Boden des Ölabscheiders sammelt, steht während des Verdichterbetriebs unter Verflüssigungsdruck. Daher fließt es ständig in niedrigere Druckbereiche.

Schutz des Ölflusses

Der Ölfluss und die Ölqualität werden durch mehrere Sensoren überwacht, insbesondere durch einen Öldruck-Geber und den optischen Ölpegel-Sensor.

Sollte der Ölstrom unterbrochen werden, etwa durch einen verstopften Filter, ein geschlossenes Serviceventil, ein defektes Hauptventil oder aufgrund einer anderen Störung, misst der Öldruck-Geber einen übermäßig hohen Druckverlust im Ölsystem (relativ zum Gesamtsystem-Druck) und schaltet die Wasserkühlmaschine ab.

Der optische Ölpegel-Sensor kann in ähnlicher Weise Ölmenge im primären Ölsystem erfassen (etwa durch eine unzureichende Füllmenge nach Servicearbeiten oder durch das Ansammeln des Öls in anderen Teilen des Systems). In diesem Fall kann der Verdichter erst wieder starten oder laufen, wenn ausreichend Öl vorhanden ist. Die Kombination dieser beiden Schutzeinrichtungen sowie Diagnosen bei länger andauerndem niedrigem Differenzdruck und niedriger Überhitzung schützen den Verdichter vor Schäden durch ungewöhnliche Bedingungen, defekte Bauteile oder unsachgemäßen Betrieb.

Um sicherzustellen, dass mit dem erforderlichen Differenzdruck des Systems das Öl zum Verdichter gedrückt wird, versucht das Modul Tracer UC800 einen minimalen Differenzdruck herzustellen und diesen zu überwachen. Dies basiert auf Messungen von Druckwandlern im Verdampfer und im Verflüssiger. Ist der Minimalwert erreicht, kehrt das Expansionsventil zur normalen Regelung des Flüssigkeitsstandes zurück (siehe Abschnitt „Beschreibung des Kältekreislaufs“). Liegt der Differenzdruck signifikant unter dem erforderlichen Wert, wird die Maschine abgeschaltet, eine Diagnose erstellt und eine Zwangsabkühlung des Verdichters gestartet. Um die korrekte Schmierung sicherzustellen und die Kondensation des Kältemittels in der Ölwanne zu minimieren, sind an der Unterseite der Ölwanne Heizelemente montiert. Die Heizelemente werden bei Stillstand des Verdichters über einen Hilfskontakt des Verdichterstarters aktiviert, damit eine ordnungsgemäße Öltemperatur beibehalten wird. Die Heizelemente sind während des Verdichterstillstands kontinuierlich eingeschaltet und werden nicht in Abhängigkeit von der Temperatur ein- und ausgeschaltet.

Ölfilter

Alle Serie R Wasserkühlmaschinen sind mit austauschbaren Ölfilterelementen ausgerüstet. Jedes dieser Filterelemente beseitigt sämtliche Verunreinigungen, durch die Ölkanäle des Verdichters verstopft werden könnten. Dadurch wird übermäßiger Verschleiß der Läufer und Lagerauflflächen verhindert und die Lebensdauer der Verdichterlager verlängert. Die empfohlenen Austauschintervalle für die Filterelemente sind im Abschnitt „Wartung“ angegeben.

Ölversorgung der Verdichterläufer

Das Öl in diesem Kreislauf fließt in das Läufergehäuse. Von dort wird es entlang der Läufer eingespritzt, um die Zwischenräume um die Läufer abzudichten und die Kontaktlinie zwischen Haupt- und Nebenläufer zu schmieren.


Rückgewinnung von Schmiermittel

Trotz des hohen Wirkungsgrades der Ölabscheider fließt eine geringe Ölmenge an diesen vorbei und gelangt durch den Verdichter möglicherweise bis in den Verdampfer. Dieses Öl muss abgefangen und in den Ölabscheider zurückgeführt werden. Die Ölrückführung wird durch ein passives Thermosiphon-System erreicht: ein Teil des flüssigen Kältemittels und Öls des Verdampfers fließt kontinuierlich durch einen hartgelöteten Wärmetauscher und verdampft durch die Wärme des Verflüssigers. Dann wird dieses gasförmige Kältemittel durch den Thermosiphon-Effekt wieder mit dem Öl in die Saugleitung des Verdichters eingespritzt.

Ölkühler

Der Ölkühler ist als gelöteter Plattenwärmetauscher ausgeführt; er befindet sich in der Nähe des Ölfilters. Er ist für eine Wärmeübertragung von etwa 3,5 kW vom Öl zur Ansaugseite des Systems ausgelegt. Als Kältequelle dient eine tiefgekühlte Flüssigkeit. Der Ölkühler ist für die Wasserkühlmaschinen erforderlich, die bei hohen Verflüssigungs- oder niedrigen Ansaugtemperaturen betrieben werden. Die hohen Austrittstemperaturen bei diesen Anwendungen bewirken einen Anstieg der Öltemperaturen über die empfohlenen Grenzwerte für eine ordnungsgemäße Schmierung und verringern die Viskosität des Öls.

Normaler Betriebsbereich

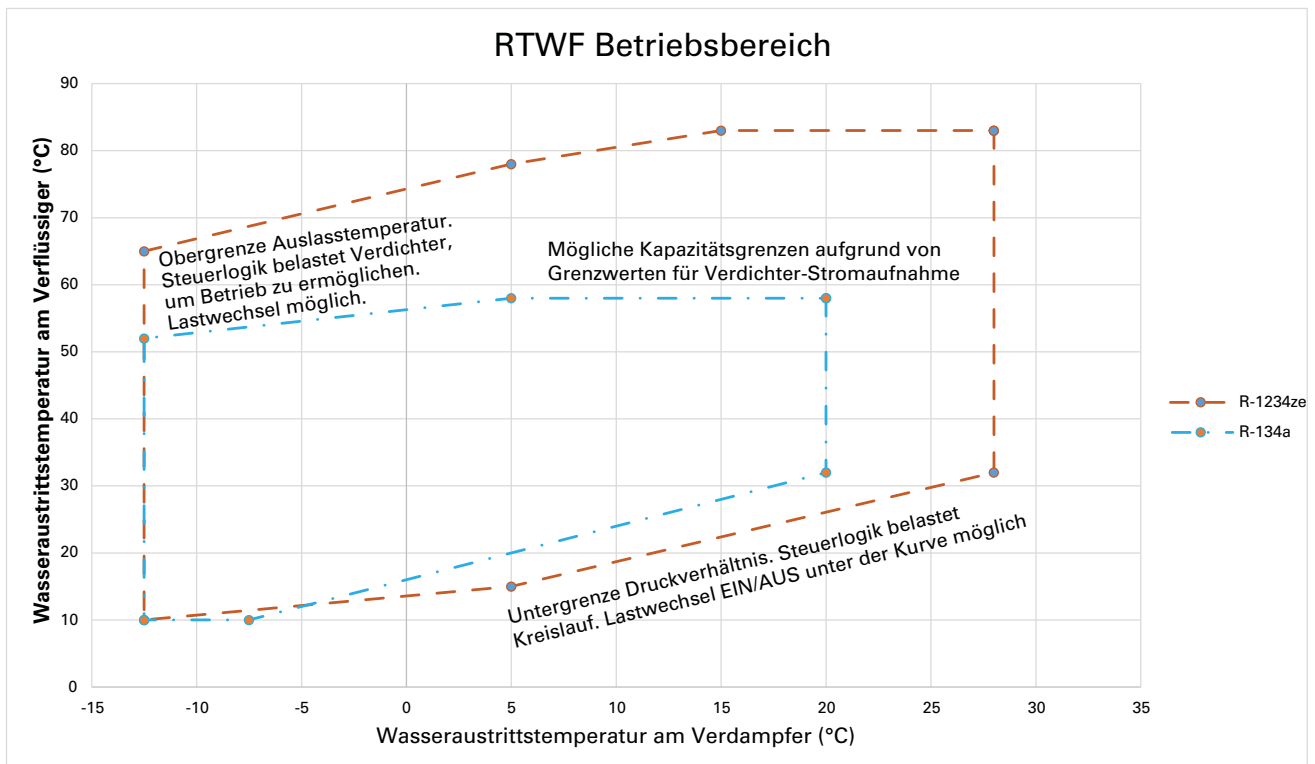

Hinweis: Für Teillast-Betriebsbedingungen ändert sich der Betriebsbereich entsprechend. Ihre zuständige Trane-Vertretung steht Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Regel- und Steuermodule/Tracer-TD7-Bedienschnittstelle

Bedienung und Wartung

RTWF-Maschinen nutzen die folgenden Steuerungs-/Schnittstellenkomponenten

- Geräteregelel Tracer™ UC800
- Tracer-TD7-Bedienschnittstelle

Kommunikationsschnittstellen

Am UC800 gibt es vier Anschlüsse, welche die Kommunikationsschnittstelle unterstützen. Siehe Tracer TD7

Benutzerhandbuch RLC-SVU007 für die Position der folgenden Anschlüsse: Abschnitt „Verkabelungs- und Portbeschreibungen“

- BACnet MS/TP
- BACnet IP (von BACnet MS/TP)
- Modbus Slave
- LonTalk mit LCI-C (vom IPC3-Bus)

Siehe Kühlmaschinen-Benutzerhandbuch für Informationen zur Kommunikationsschnittstelle.

Tracer-TD7-Bedienschnittstelle

Bedienerchnittstelle

Die an den Schnittstellen angezeigten Informationen sind auf den Bediener, Servicetechniker oder Eigentümer zugeschnitten. Beim Betrieb einer Kühlmaschinen werden täglich bestimmte Informationen benötigt: Sollwerte, Grenzwerte, Diagnoseinformationen und Berichte. Tagesaktuelle Betriebsinformationen werden auf dem Display angezeigt. Durch Berühren des benutzerfreundlichen Tast-Bildschirms kann zwischen logisch strukturierten Informationsblöcken – Betriebsart, aktive Diagnosen, Einstellungen und Betriebsdaten – umgeschaltet werden.

Tracer™ TU

Die TD7-Bedienschnittstelle ermöglicht das Durchführen täglicher Betriebsaufgaben und das Ändern von Sollwerten. Für eine adäquate Wartung von RTWF-Wasserkühlmaschinen wird jedoch das Servicetool Tracer™ TU benötigt (für Informationen zum Kauf der Software wenden Sie sich an Ihre Trane-Vertretung vor Ort). Tracer TU stellt eine Weiterentwicklung dar, die die Effektivität der Servicetechniker erhöht und die Ausfallzeit des Flüssigkeitskühlers minimiert. Die Software des tragbaren PC-Diagnosetools hingegen wird für Service- und Wartungsaufgaben verwendet.

Abschlussprüfungen vor der Inbetriebnahme

ACHTUNG

Geeignete Wasseraufbereitung sicherstellen!

Die Verwendung von nicht oder unzureichend aufbereitetem Wasser kann zur Bildung von Kesselstein, Erosion, Korrosion, Algenbefall oder Schlickbildung führen. Es wird empfohlen, mit Unterstützung durch einen Fachmann bzw. eine Fachfirma eventuell erforderliche Maßnahmen zur Wasseraufbereitung zu prüfen. Trane haftet nicht für Probleme mit der Anlage, die auf die Verwendung von unzureichend aufbereitetem, salzhaltigem oder brackigem Wasser zurückzuführen sind.

Bei Wasseraustrittstemperaturen von 65 °C und mehr am Verflüssiger muss das Gerät mit Kupfer-Nickel-Rohren ausgestattet sein.

Installations-Checkliste

Diese Checkliste ist nach Abschluss der Installation durchzugehen, um sicherzustellen, dass vor der Inbetriebnahme der Maschine alle erforderlichen Arbeiten durchgeführt wurden. Die Checkliste ist kein Ersatz für die detaillierten Anweisungen in den Abschnitten „Mechanische Installation“ und „Elektroinstallation“ in dieser Anleitung. Lesen Sie zuerst beide Abschnitte komplett durch, damit Sie bei der Installation mit den erforderlichen Arbeiten vertraut sind.

Allgemein

Nach Abschluss der Installation müssen vor dem Starten der Maschine die folgenden Verfahren vor der Inbetriebnahme überprüft und verifiziert werden:

1. Alle Kabelanschlüsse in den Leistungsstromkreisen des Verdichters überprüfen (Trennschalter, Klemmenleiste, Schaltschütze, Klemmen im Anschlusskasten usw.), um sicherzustellen, dass sie sauber sind und fest sitzen.
2. Alle Kältemittelventile in den Austritts-, Flüssigkeits- und Ölrücklaufleitungen öffnen.
3. Die Spannungsversorgung der Maschine am abgesicherten Haupttrennschalter überprüfen. Die Spannung muss sich im zulässigen Betriebsbereich befinden, siehe Angabe auf dem Typenschild. Die Spannungsschwankung darf 10 % nicht überschreiten. Spannungsungleichheit darf 2 % nicht überschreiten.
4. Die Phasenfolge L1-L2-L3 am Starter überprüfen, um sicherzustellen, dass die Installation mit der Phasenfolge „A-B-C“ erfolgt ist.
5. Die Verdampfer- und Verflüssiger-Kaltwasserkreise befüllen. Beim Einfüllen des Wassers das System entlüften. Hierzu die Entlüftungsventile auf der oberen Seite der Verdampfer- und Verflüssiger-Wasserkammern öffnen und nach dem Einfüllen des Wassers wieder schließen.
6. Den/die Trennschalter zur Stromversorgung des Kaltwasserpumpenstarters schließen.
7. Die Verdampfer- und Verflüssigerwasserpumpe einschalten, um die Wasserzirkulation in Gang zu bringen. Alle Rohrleitungen auf Dichtigkeit überprüfen und bei Bedarf Reparaturen durchführen.
8. Wenn das Wasser im System zirkuliert, den Wasserdurchfluss regulieren und den Wasserdruckverlust über den Verdampfer und den Verflüssiger prüfen.
9. Den Kaltwasser-Strömungswächter korrekt einstellen.
10. Die Stromversorgung einschalten, um die Prüfungen abzuschließen.
11. Sämtliche Verriegelungen, Verriegelungen der Verdrahtung und externe Verriegelungen gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Elektroinstallation“ überprüfen.
12. Alle Menüoptionen des UH800 überprüfen und bei Bedarf einstellen.
13. Die Verdampfer- und Verflüssiger-Wasserpumpe stoppen.
14. Den Verdichter und die Ölabscheider 24 Stunden vor der Inbetriebnahme der Maschine einschalten.

Spannungsversorgung

Die Maschinenspannung muss die im Abschnitt „Elektroinstallation“ angegebenen Kriterien erfüllen. Jeden Leitungszweig der Versorgungsspannung am Haupttrennschalter der Maschine messen. Liegt die gemessene Spannung an einem der Leitungszweige außerhalb des spezifizierten Spannungsbereiches, ist vor der Inbetriebnahme der Stromversorger zu informieren und die Versorgung zu korrigieren.

Spannungsungleichheit

Ein übermäßiges Phasenungleichheit zwischen den Phasen eines Drei-Phasen-Systems kann zur Überhitzung und zum Ausfall des Motors führen. Das maximal zulässige Ungleichgewicht beträgt 2 %. Das Phasenungleichgewicht wird durch folgende Berechnungen bestimmt:

$$\% \text{ Ungleichgewicht} = [(V_x - V_{ave}) \times 100 / V_{ave}]$$

$$V_{ave} = (V_1 + V_2 + V_3) / 3$$

V_x = Phase mit dem größten Unterschied zu V_{ave} (vorzeichenunabhängig)

Abschlussprüfungen vor der Inbetriebnahme

Phasenfolge der Maschinenspannung

Bevor die Maschine gestartet wird, muss sichergestellt sein, dass die Verdichter in der richtigen Richtung drehen. Hierzu ist die Überprüfung der elektrischen Phasenfolge der Stromversorgung erforderlich. Die interne Verdrahtung des Motors ist für die Phasenfolge im Uhrzeigersinn ausgelegt, wobei die Phasenfolge der Stromversorgung A-B-C sein muss.

Bei einer Drehung im Uhrzeigersinn wird die Phasenfolge gewöhnlich als „ABC“ bezeichnet, bei einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn „CBA“. Die Drehrichtung kann durch eine Vertauschung zweier beliebiger Leitungsdrähte umgekehrt werden.

1. Die Maschine über TD7/UC800 anhalten.
2. Den Trenn- oder Schutzschalter für die Netzversorgung der Klemmenblöcke im Starter-Schaltkasten (oder des an der Maschine montierten Trennschalters) öffnen.
3. Die Leiter des Drehfeldanzeigers an den Klemmenblock für die Netzversorgung wie folgt anschließen:

Leiter/Drehfeldanzeiger	Klemme
Schwarz (Phase A)	L1
Rot (Phase B)	L2
Gelb (Phase C)	L3

4. Die Stromversorgung durch Schließen des abgesicherten Haupt-Trennschalters einschalten.
5. Die Phasenfolge auf dem Anzeiger ablesen. Die ABC-LED der Phasenanzeige leuchtet.

WARNUNG! Es ist unbedingt erforderlich, dass L1, L2 und L3 am Starter in der Phasenfolge A-B-C angeschlossen werden, um Schäden durch die Umkehrung der Drehrichtung zu vermeiden.

WARNUNG! Um Verletzungen oder lebensgefährliche Stromschläge zu vermeiden, ist bei Arbeiten an spannungsführenden Geräten und Bauteilen größte Vorsicht geboten.

VORSICHT! Keine Lastleiter von den Schaltschützen der Maschine oder von den Motorklemmen vertauschen. Das Vertauschen dieser Leiter kann zu Schäden führen.

Wasserdurchflussmengen

Sorgen Sie für einen ausgeglichenen Kaltwasserdurchfluss durch den Verdampfer. Die Durchflussmengen müssen zwischen den auf den Druckverlustgrafiken angegebenen Mindest- und Maximalwerten liegen.

Druckverlust im Wassersystem

Den Wasserdruckverlust durch den Verdampfer an den vor Ort im Wasserleitungssystem installierten Abgriffstellen messen. Dabei für jede Messung das gleiche Manometer verwenden. Ventile, Wasserfilter oder Anschlussstücke bei der Ableseung des Druckabfalls nicht einbeziehen.

Inbetriebnahme des Geräts

Tägliche Inbetriebnahme der Maschine

Die Abfolge bei der Inbetriebnahme beginnt mit dem Einschalten des Netzstroms der Kühlmaschine. Die Sequenz geht von folgenden Annahmen aus: 2 Kreise, wassergekühlte Wasserkühlmaschine RTWF ohne Diagnose oder fehlerhafte Komponenten. Externe Ereignisse wie das Einschalten der Betriebsarten AUTO oder STOP, der Kaltwasserdurchfluss durch den Verdampfer und die Kühllast des Kaltwasserkreislaufs, die zu einem Anstieg der Wassertemperatur führt, sind ebenso dargestellt wie die Reaktion der Maschine auf diese Ereignisse. Die entsprechenden Zeitverzögerungen sind angegeben. Die Auswirkungen von Diagnosen und anderen externen Verriegelungen als die Prüfung des Verdampfer-Wasserdurchflusses sind nicht berücksichtigt. Hinweis: Sofern die Kaltwasserpumpe nicht über UC800TD7 und das Gebäudeautomationssystem gesteuert wird, sieht die manuelle Startabfolge wie folgt aus. Auf Aktionen des Bedieners wird hingewiesen.

Allgemein

Wenn die Prüfungen vor der Inbetriebnahme wie oben beschrieben abgeschlossen sind, ist die Maschine betriebsbereit.

1. Drücken Sie die STOP-Taste auf dem TD7-Display.
2. Bei Bedarf die Sollwerte für die TD7-Menüs mit Tracer TU anpassen.
3. Den abgesicherten Trennschalter für die Kaltwasserpumpe schließen. Die Pumpe(n) einschalten, um die Wasserzirkulation zu starten
4. An jedem Kreislauf die Wartungsventile an der Ablassleitung, Saugleitung, Ölleitung und Flüssigkeitsleitung prüfen. Diese Ventile müssen geöffnet sein, bevor die Verdichter gestartet werden.
5. Sicherstellen, dass die Kaltwasserpumpe mindestens eine Minute läuft, nachdem die Kühlmaschine den Stopp-Befehl empfangen hat (bei normalen Kaltwassersystemen).
6. Die Taste AUTO drücken. Wenn die Maschinensteuerung Kühlung anfordert und alle Sicherheitsverriegelungen geschlossen sind, läuft die Maschine an. Der bzw. die Verdichter laden und entladen in Abhängigkeit von der Kaltwassertemperatur am Auslass;

Nachdem das System für ca. 30 Minuten in Betrieb gewesen ist und sich stabilisiert hat, die folgenden, letzten Schritte zur Inbetriebnahme durchführen:

1. Den Verdampfer-Kältemitteldruck und den Verflüssiger-Kältemitteldruck unter Kältebericht über den TD7 überprüfen.
2. Die Schaugläser des elektronischen Expansionsventils kontrollieren, wenn ausreichend Zeit für die Stabilisierung des Maschinenbetriebs vergangen ist. Das in den Schaugläsern sichtbare Kältemittel muss klar sein. Blasen im Kältemittel weisen auf eine zu niedrige Kältemittelmenge, übermäßigen Druckverlust in der Flüssigkeitsleitung oder ein in offener Stellung verklemmtes Expansionsventil hin. Ein Hindernis in einer Leitung kann manchmal an einem deutlichen Temperaturunterschied auf beiden Seiten des Hindernisses erkannt werden. An dieser Stelle der Leitung bildet sich oft Frost. Die korrekten Kältemittelmengen sind im Abschnitt „Allgemeine Hinweise“ angegeben;
3. Überhitzung auf der Druckseite des Systems messen.
4. Den Luftfilter an der Schaltschranktür des AFD reinigen, falls erforderlich.

Jahreszeitlich bedingte Inbetriebnahme

1. Alle Ventile schließen und die Entleerungsstopfen an Verdampfer und Verflüssiger wieder anbringen.
2. Die Zusatzgeräte gemäß den Inbetriebnahme- und Wartungsanweisungen der Hersteller warten.
3. Die Entlüftungsöffnungen in den Verdampfer- und Verflüssigerwasserkreisläufen schließen.
4. Sämtliche Ventile in den Verdampfer- und Verflüssigerwasserkreisläufen öffnen.
5. Alle Kältemittelventile öffnen.
6. Würden Verdampfer und Verflüssiger zuvor entleert, Verdampfer- und Verflüssigerwasserkreislauf entlüften und befüllen. Wenn die gesamte Luft aus dem System entwichen ist (auch in allen Übergängen), die Entlüftungsstopfen an den Wasserkammern des Verdampfers und Verflüssigers anbringen.
7. Wassereigenschaften regelmäßig überprüfen, da diese ein wichtiger Faktor für die Zuverlässigkeit des Wärmetauschers ist.
8. Einstellung und Betrieb aller Sicherheits- und Betriebssteuerungen überprüfen.
9. Alle Trennschalter schließen.
10. Siehe die übrigen Schritte in der Abfolgebeschreibung bei der täglichen Inbetriebnahme.

ACHTUNG! Sicherstellen, dass der Verdichter und die Heizungen des Ölabscheiders mindestens 24 Stunden in Betrieb waren, bevor die Maschine eingeschaltet wird. Andernfalls können Schäden am Gerät die Folge sein.

Inbetriebnahme nach längerem Stillstand

1. Sicherstellen, dass die Wartungsventile der Flüssigkeits- und Ölleitung sowie die optionalen Saug- und Druckventile am Verdichter geöffnet sind.
2. Den Ölstand im Ölabscheider prüfen (siehe Abschnitt „Wartungsarbeiten“).
3. Die Verdampfer- und Verflüssiger-Kaltwasserkreise befüllen. Beim Einfüllen des Wassers das System entlüften. Hierzu das Entlüftungsventil auf der oberen Seite des Verdampfers und Verflüssigers öffnen und nach dem Einfüllen des Wassers wieder schließen.
4. Die abgesicherten Trennschalter zur Stromversorgung der Wasserpumpe schließen.
5. Die Verdampfer- und Verflüssiger-Wasserpumpe einschalten und, während das Wasser zirkuliert, alle Rohrleitungen auf Dichtigkeit überprüfen. Bei Bedarf Reparaturen vor der Inbetriebnahme der Maschine durchführen.
6. Während das Wasser zirkuliert, den Wasserdurchfluss regulieren und den Wasserdruckverlust über den Verdampfer und Verflüssiger prüfen. Siehe „Durchflussmengen im Wassersystem“ und „Druckverlust im Wassersystem“.
7. Den Strömungswächter an der Verdampfer- und Verflüssigerrohrleitung korrekt einstellen.
8. Die Wasserpumpen abschalten. Die Maschine ist jetzt für die unter „Inbetriebnahme“ beschriebenen Schritte vorbereitet.

ACHTUNG! Um Schäden am Verdichter zu vermeiden, müssen vor dem Starten der Maschine alle Kältemittelventile geöffnet werden. Kein Wasser verwenden, das nicht oder nur unzureichend aufbereitet wurde. Dies könnte zu Schäden an der Kältemaschine führen. Sicherstellen, dass der Verdichter und die Heizungen des Ölabscheiders mindestens 24 Stunden in Betrieb waren, bevor die Maschine eingeschaltet wird. Andernfalls können Schäden am Gerät die Folge sein.

Regelmäßige Wartung

Überblick

In diesem Abschnitt werden vorbeugende Wartungsarbeiten und die entsprechenden Intervalle für die Serie R Wasserkühlmaschine beschrieben. Um die bestmögliche Leistung und den maximalen Wirkungsgrad dieser Maschine zu gewährleisten, ist ein periodisches Wartungsprogramm anzuwenden. Ein wichtiger Aspekt des Wartungsprogramms ist das regelmäßige Ausfüllen des Betriebsprotokolls. Bei ordnungsgemäßer Führung können mit diesen Protokollen die Veränderungen im Betrieb der Wasserkühlmaschine erkannt werden.

Wöchentliche Wartung und Prüfung

Nach einer Betriebsdauer von etwa 30 Minuten läuft die Maschine stabil, sodass die Betriebsbedingungen geprüft und folgende Maßnahmen durchgeführt werden können:

- Maschinenprotokoll erstellen.
- Verdampfer- und Verflüssigerdruck mit Manometern prüfen und mit den Werten auf der Klartextanzeige vergleichen. Die Druckwerte müssen innerhalb der Bereiche liegen, die im Abschnitt Betriebsbedingungen spezifiziert sind.

HINWEIS: Der optimale Verflüssigungsdruck hängt von der Kühlwassertemperatur ab und muss dem Sättigungsdruck des Kältemittels bei einer Temperatur von 1 bis 3 °C über der des austretenden Kühlwassers bei voller Leistung entsprechen.

Monatliche Wartung und Prüfung

- Betriebsprotokoll überprüfen.
- Sämtliche Wasserfilter in Kaltwasser- und Kühlwasserrohren reinigen.
- Druckverlust Ölfilter messen. Bei Bedarf Ölfilter austauschen. Siehe „Wartungsmaßnahmen“.
- Unterkühlung und Überhitzung messen und protokollieren.
- Weisen die Betriebsbedingungen auf eine zu geringe Menge Kältemittel hin, die Maschine mit Seifenlauge auf undichte Stellen überprüfen (Seifenblasentest).
- Alle undichten Stellen abdichten.
- Die Kältemittelmenge abgleichen, bis die im folgenden Hinweis genannten Betriebsbedingungen erreicht sind.

Hinweis: Verdichterwasser: 30/35 °C und Verdampferwasser: 12/7 °C.

Tabelle 19 – Betriebsbedingungen bei Volllast R134a

Beschreibung	Bedingung
Verdampferdruck	1,8 - 2,7 bar
Verflüssigerdruck	8 - 8,5 bar
Austrittsüberhitzung	10 °C
Unterkühlung	3 - 5 °C
EXV Prozent offen	40 - 50 % geöffnet im Automatikmodus

Tabelle 20 – Betriebsbedingungen bei Volllast R1234ze

Beschreibung	Bedingung
Verdampferdruck	2,5 - 2,8 bar
Verflüssigerdruck	6,6 - 8,2 bar
Austrittsüberhitzung	4 - 8 °C
Unterkühlung	3 - 6 °C
EXV Prozent offen	25 - 60 %

Alle oben genannten Bedingungen basieren auf Volllastbetrieb unter den oben angegebenen Bedingungen. Können die Bedingungen für Volllast nicht eingehalten werden, siehe Hinweis unten zum Abgleichen der Kältemittelmenge.

Hinweis: Verdichterwasser am Eintritt: 30 °C und Verdampferwasser am Eintritt: 12 °C.

Regelmäßige Wartung

Tabelle 21 – Betriebsbedingungen bei Mindestlast R134a

Beschreibung	Bedingung
Verdampferdruck	* < 4 °C (Anwendungen ohne Glykol)
Verflüssigerdruck	* < 4 °C
Unterkühlung	1 - 2 °C
EXV Prozent offen	10 - 20 % offen

* 0,5 °C bei neuer Maschine.

Tabelle 22 – Betriebsbedingungen bei Mindestlast R1234ze

Beschreibung	Bedingung
Verdampferdruck	* < 1,5 °C (Anwendungen ohne Glykol)
Verflüssigerdruck	* < 1,5 °C
Unterkühlung	1 - 2 °C
EXV Prozent offen	< 30 %

Jährliche Wartung

WARNUNG: Gefährliche Spannung!

Vor Wartungsarbeiten sind sämtliche Stromzufuhrkabel einschließlich externer Trennschalter abzuklemmen. Es sind geeignete Maßnahmen (Verriegelungen o. Ä.) zu treffen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten der Stromversorgung auszuschließen. Wird die Stromzufuhr vor Wartungsarbeiten nicht ordnungsgemäß abgeklemmt, kann dies schwere oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- Die Wasserkühlmaschine einmal im Jahr abschalten, um die folgenden Prüfungen durchzuführen.
- Sämtliche wöchentlichen und monatlichen Wartungsarbeiten ausführen.
- Kältemittelfüllung und Ölstand prüfen. Siehe „Wartungsarbeiten“. Routinemäßiger Ölwechsel ist bei einem geschlossenen System nicht erforderlich.
- Von einem Labor eine Ölanalyse durchführen lassen, um den Feuchtigkeitsgehalt und Säuregrad im System zu bestimmen.
- Bei Maschinen mit Antrieben mit variabler Drehzahl Kühlkörper und Luftfilter überprüfen.

WICHTIGER HINWEIS: Aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften muss POE-Öl in Metallbehältern gelagert werden. Wird das Öl in einem Kunststoffbehälter gelagert, nimmt es Wasser auf.

- Druckverlust über Ölfilter prüfen. Siehe „Wartungsarbeiten“.
- Von einer Fachfirma auszuführen: Prüfung der Maschine auf undichte Stellen, Sicherheitseinrichtungen und elektrische Komponenten genau auf Mängel untersuchen.
- Alle Rohrleitungen auf undichte Stellen und Beschädigungen prüfen. Alle LeitungsfILTER säubern.

- Stellen mit Anzeichen von Korrosion säubern und neu lackieren.
- Entlüftungsrohre aller Überdruckventile auf Kältemittelreste prüfen, um nicht mehr ganz dichte Überdruckventile zu lokalisieren. Undichte Überdruckventile austauschen.
- Kühlwasser-/Verflüssigerrohre auf Verschmutzung untersuchen und bei Bedarf säubern. Siehe „Wartungsarbeiten“.
- Funktion der Kurbelwellenheizung prüfen.

Planung anderer Wartungsarbeiten

- Die Verflüssiger- und Verdampferrohre müssen mit einem zerstörungsfreien Rohrttest alle 3 Jahre genau überprüft werden.

HINWEIS: Je nach Einsatz der Wasserkühlmaschine kann es vorteilhaft sein, die Rohrttests an diesen Komponenten in kürzeren Abständen durchzuführen. Dies gilt besonders für kritische Einsatzbereiche.

- Je nach Einsatz der Kältemaschine muss zusammen mit einer Fachfirma der Zeitpunkt für eine komplette Überprüfung der Maschine festgelegt werden, um den Zustand des Verdichters und der innenliegenden Bauteile zu prüfen.
- Die geltenden Vorschriften sind in jedem Fall einzuhalten. Nehmen Sie keinen Austausch von R134a gegen R1234ze vor, ohne Beratung zu technischen Änderungen von einem Trane-Wartungsfachbetrieb einzuholen.

Regelmäßige Wartung

Bestätigung des Prüfberichtes durch die Installationsfirma

Dieses Prüfprotokoll muss von der Firma, die die Installation ausführt, ausgefüllt und eingereicht werden, bevor Unterstützung bei der Inbetriebnahme durch den Trane-Service in Anspruch genommen werden kann. Das Prüfprotokoll beinhaltet eine Reihe von Punkten, die vor der ersten Inbetriebnahme der Maschine auszuführen sind.

Bestätigung des Prüfberichtes durch die Installationsfirma	
Adressiert an das Trane-Kundendienstbüro in:	
Auftrag:	Ort der Ausführung:
Modell-Nr.:	Auftrags-Nr.:
Wasserkühlmaschine	Kaltwasser
<input type="checkbox"/> Maschine installiert	<input type="checkbox"/> An Maschine angeschlossen
<input type="checkbox"/> Schwingungsdämpfende Unterlagen untergelegt	<input type="checkbox"/> An Rückkühlwerk angeschlossen
Kaltwasser	<input type="checkbox"/> An Pumpen angeschlossen
<input type="checkbox"/> An Maschine angeschlossen	<input type="checkbox"/> System durchgespült und befüllt
<input type="checkbox"/> An Innengeräte angeschlossen	<input type="checkbox"/> Pumpenfunktion und Entlüftung
<input type="checkbox"/> An Pumpen angeschlossen	<input type="checkbox"/> Filter gereinigt
<input type="checkbox"/> System durchgespült und befüllt	<input type="checkbox"/> Strömungswächter installiert, geprüft und eingestellt
<input type="checkbox"/> Pumpen auf Funktion überprüft und entlüftet	<input type="checkbox"/> Drosselventil am Wasseraustritt installiert
<input type="checkbox"/> Reinigung der Filter	<input type="checkbox"/> Thermometer am Wassereintritt/Wasseraustritt installiert
<input type="checkbox"/> Strömungswächter installiert, geprüft und eingestellt	<input type="checkbox"/> Manometer am Wassereintritt/Wasseraustritt installiert
<input type="checkbox"/> Drosselventil am Wasseraustritt installiert	<input type="checkbox"/> Kühlwasserregelung auf Funktion überprüft
<input type="checkbox"/> Thermometer am Wassereintritt/Wasseraustritt installiert	<input type="checkbox"/> Wasseraufbereitungsvorrichtung
<input type="checkbox"/> Manometer am Wassereintritt/Wasseraustritt installiert	Verdrahtung
	<input type="checkbox"/> Stromversorgung angeschlossen und betriebsbereit
	<input type="checkbox"/> An externe Verriegelung angeschlossen
	Last
	<input type="checkbox"/> System kann unter Lastbedingungen betrieben werden

Wir benötigen Ihren Service-Techniker am Einsatzort der Maschine bis zum * _____.

Checkliste ausgefüllt von _____.

Datum _____.

* Die ausgefüllte Checkliste bitte schnellstmöglich an Ihr Trane-Kundendienstbüro zurücksenden, damit der Einsatz für die Inbetriebnahme geplant werden kann. Bitte beachten Sie, dass eine vorherige Benachrichtigung erforderlich ist, damit die Inbetriebnahme möglichst zum gewünschten Zeitpunkt eingeplant werden kann. Zusätzlicher Zeitaufwand für die Inbetriebnahme und Anpassungsarbeiten, die sich aufgrund unvollständiger Installation ergeben, werden zu den jeweils geltenden Stundensätzen berechnet.

Wartungsarbeiten

Reinigung des Verflüssigers

VORSICHT: Korrekte Wasseraufbereitung!

Die Verwendung von nicht oder unzureichend aufbereitetem Wasser in einer RTWF-Maschine kann zur Bildung von Kesselstein, Erosion, Korrosion, Algenbefall oder Schlickbildung führen. Es wird empfohlen, mit Unterstützung durch einen Fachmann bzw. eine Fachfirma eventuell erforderliche Maßnahmen zur Wasseraufbereitung zu prüfen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung von unzureichend aufbereitetem, salzigem oder brackigem Wasser entstehen.

Bei Wasseraustrittstemperaturen von 65 °C und mehr am Verflüssiger muss das Gerät mit Kupfer-Nickel-Rohren ausgestattet sein.

Ein Hinweis auf verschmutzte Verflüssigerrohre ist eine höhere „Annäherungstemperatur“ (d. h. die Differenz zwischen der Kältemittel-Verflüssigungstemperatur und der Kühlwasser-Austrittstemperatur) als angenommen. Die Annäherungstemperatur von Standard-Wasserapplikationen beträgt weniger als 5 °C. Wenn die Annäherungstemperatur 5 °C überschreitet und nicht kondensierbare Stoffe im System vorhanden sind, ist eine Reinigung der Verflüssigerrohre empfehlenswert.

HINWEIS: Im Wassersystem vorhandenes Glykol verdoppelt normalerweise die Standardannäherungstemperatur.

Zeigt die jährliche Überprüfung der Verflüssigerrohre, dass die Rohre verschmutzt sind, stehen zwei Reinigungsmethoden zur Verfügung: Die Methoden sind folgende:

Mechanische Reinigung

Bei der mechanischen Reinigung werden Schlammablagerungen und loses Material von (innen) glatten Verflüssigerrohren entfernt.

1. Die Befestigungsschrauben von den Wasserkammern an beiden Enden des Verflüssigers entfernen. Zum Anheben der Wasserkammern Hebezeug verwenden.
2. Die Kühlwasserrohre mit einer runden Nylon- oder Messingborstenbürste (an einer Stange befestigt) innen und außen bearbeiten, um die Schmutzablagerungen zu lösen.
3. Die Rohre gründlich mit sauberem Wasser durchspülen. (Für die Reinigung von innenberippten Rohren eine Spezialbürste verwenden oder Rat bei einer Fachfirma einholen.)

Chemische Reinigung

Kesselsteinablagerungen lassen sich am besten mit chemischen Mitteln entfernen. Eine geeignete Lösung zur Reinigung der Rohre erhalten Sie am ehesten von einem Fachbetrieb für Wasseraufbereitung (d.h. eine Firma, in der die chemische Zusammensetzung/der Mineralgehalt der lokalen Wasserversorgung bekannt ist). (Der Standardwasserkreislauf eines Verflüssigers besteht nur aus Kupfer, Gusseisen und Stahl.) Eine ungeeignete chemische Reinigung kann die Rohrwände beschädigen.

Alle Materialien, die im externen Kreislaufsystem verwendet werden, die Lösungsmenge, die Reinigungsdauer sowie sämtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen müssen von dem Unternehmen zugelassen werden, dass das Material liefert oder die Reinigung ausführt.

HINWEIS: Auf eine chemische Reinigung der Rohre muss immer eine mechanische Reinigung folgen.

Reinigung des Verdampfers

Da der Verdampfer typischerweise Teil eines geschlossenen Kreislaufs ist, sammeln sich dort keine nennenswerten Mengen von Kesselstein oder Schlamm an. Sollte aber dennoch eine Reinigung erforderlich sein, sind dieselben Methoden anzuwenden, wie sie für die Reinigung der Verflüssigerrohre beschrieben wurden.

Verdichteröl

VORSICHT: Beschädigung von Maschinenteilen möglich!

Um ein Ausbrennen der Ölwanneheizung zu vermeiden, ist der Netzspannungstrennschalter der Maschine zu öffnen, bevor das Öl aus dem Verdichter abgelassen wird.

Für RTWF-Wasserkühlmaschinen ist Trane Polyolester-Öl zugelassen. Polyolester-Öl ist extrem hygroskopisch, d. h. es zieht sofort die Feuchtigkeit an. Aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften kann das Öl nicht in Kunststoffbehältern gelagert werden. Bei der Verwendung von Mineralöl besteht die Gefahr, dass im System enthaltenes Wasser durch chemische Reaktion mit dem Öl Säuren bildet. Anhand der Tabelle 10 kann die Zulässigkeit eines Öls bestimmt werden. Von Trane zugelassene Ölsorten für Ausführungen ohne AFD sind OIL 0048E und OIL 0023E, für die Ausführung HSE (mit AFD) ist es die Ölsorte OIL00317. Die korrekten Füllmengen sind unter „Allgemeine Daten“ angegeben. Hinweis: Für den Ölwechsel ist – unabhängig vom Druck der Wasserkühlmaschine – eine Ölübertragungspumpe zu verwenden.

Das zugelassene Öl für die Ausführung R1234ze ist OIL0066E/OIL0067E.

Wartungsarbeiten

Tabelle 23 - Eigenschaften von POE-Öl


Beschreibung	Zulässige Werte
Feuchtigkeitsgehalt	< 300 ppm
Säuregrad (mg KOH/g)	< 0,5 TAN

Das Öl gelangt am schnellsten zurück in den Abscheider und die Ölwanne, wenn man die Kühlmaschine mit Mindestlast laufen lässt. Anschließend dauert es 30 Minuten (bei ruhender Maschine), bis der Ölstand sich eingestellt hat. Die Auslassüberhitze sollte bei Mindestlast Ihren Höchstwert erreichen. Je heißer das Öl in der Ölwanne ist, desto mehr Kühlmittel kocht aus der Ölwanne heraus und umso konzentrierter wird das Öl. Mit Hilfe des Ölstands in der Ölwanne kann die Ölmenge des Systems abgeschätzt werden. Messen des Ölstands:

1. Die Maschine ohne Last ca. 20 Minuten laufen lassen.
2. Verdichter ausschalten.

Prüfen des Ölstands

Abbildung 9 – Bestimmen des Ölstands im Ölabscheider

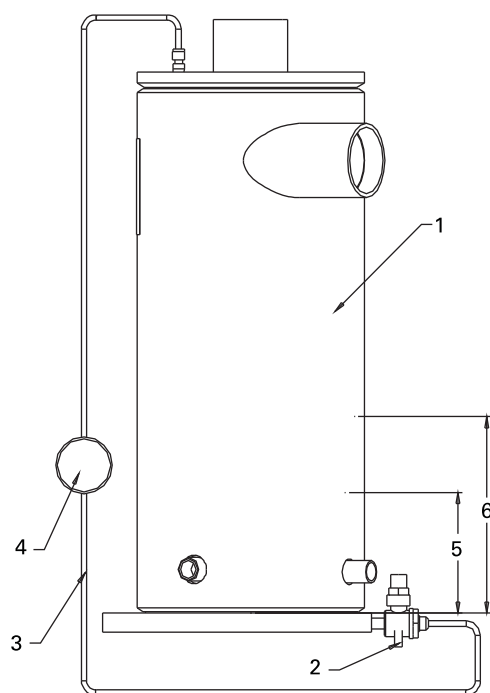

- 1 = Ölabscheider
- 2 = Ventil
- 3 = 1/4" Kühlschlauch
- 4 = Schauglas
- 5 = Mindestölstand
- 6 = Maximaler Ölstand

So messen Sie den **Ölstand**:

1. Das Ölablassventil (Unterseite) und das Wartungsventil am Ölabscheider (Oberseite) verwenden. Diese Messung kann nur vorgenommen werden, wenn der Kreislauf außer Betrieb ist. Hinweis: Die Bodenplatte des Ölabscheiders ist etwa 25 mm dick.
2. Die Menge der ersten Ölfüllung sollte ungefähr dem in der Tabelle oben angegebenen Stand entsprechen. Es ist die ungefähre Ölmenge, wenn sich das gesamte Öl in den Ölleitungen, Filtern und in der Ölwanne befindet und die Maschine ausgepumpt (Vakuum) wurde, so dass im Öl kein Kältemittel gelöst ist.

Wenn die Maschine eine Weile in Betrieb war, kann der Ölstand in der Ölwanne erheblich abweichen. Wenn die Maschine jedoch für einen langen Zeitraum unter „normalen“ Bedingungen gelaufen ist, sollte der minimale und der maximale Ölstand den in der folgenden Tabelle aufgelisteten Werten (Einlasstemperatur Verdampfer) entsprechen.

Größe des Ölabscheiders	Verdichtertyp	Min. Ölstand (mm)	Max. Ölstand (mm)
8"	„M“-Typ (RTWF)	50 mm	180 mm
10"	„N“-Typ (RTWF)	50 mm	140 mm
14"	Verteilerrohr Typ „N“ (RTWF)	50 mm	160 mm

Die Methode zum Nachfüllen am Aufstellungsort hängt von den Umständen ab, die zum Ölmenge führen haben.

1. Einige Wartungsarbeiten können zu einem geringfügigen Ölverlust führen, der ausgeglichen werden muss (Ölanalyse, Austauschen des Verdichterfilters, Austauschen von Verdampferrohren usw.).
2. Bei einigen Wartungsarbeiten kann es notwendig sein, das gesamte Öl abzulassen (Verschmoren des Verdichtermotors oder Störungsbeseitigung bei einer Maschine).
3. Schließlich können auch Undichtigkeiten dazu führen, dass Öl nachgefüllt werden muss.

Daten zur Öleinfüllung.

Die Ölmenge ist auf dem Typenschild der Maschine angegeben.

Ablassen des Verdichteröls

Das Öl im Verdichterölabscheider steht unter der Umgebungstemperatur ständig unter einem positiven Druck. Um das Öl abzulassen, den Absperrhahn am Boden des Ölabscheiders öffnen und das Öl in einen geeigneten Behälter ablassen. Dabei wie folgt vorgehen:

VORSICHT: POE-ÖL!

Aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaften muss POE-Öl in Metallbehältern gelagert werden. Wird das Öl in einem Kunststoffbehälter gelagert, nimmt es Wasser auf.

Öl sollte erst abgelassen werden, wenn das Kältemittel isoliert oder abgelassen ist.

Eine Leitung an den Absperrhahn der Ölwanne anschließen.

Absperrhahn öffnen, die gewünschte Menge in den Behälter fließen lassen und das Füllventil schließen.

Die abgelassene Ölmenge genau messen.

Einfüllen des Öls

Beim Befüllen des Systems mit Öl ist es wichtig, die Ölversorgungsleitungen des Verdichters zu befüllen. Wenn die Ölleitungen beim Starten nicht gefüllt sind, wird die Diagnose „Ölverlust bei stehendem Verdichter“ angezeigt.

Um das System ordnungsgemäß mit Öl zu befüllen, sind folgende Schritte ausführen:

1. Bringen Sie das 1/4"-Schrader-Ventil zwischen dem Kugelventil und Ölfilter (oder dem Kugelventil und Ölkühler, falls vorhanden) oder bei RTWF am Ende des Verdichters an.
2. Die Ölpumpe lose mit dem in Schritt 1 genannten Schrader-Ventil verbinden.
3. Die Ölbeschickungspumpe in Betrieb setzen, bis an der Füllventilverbindung Öl austritt. Die Verbindung dann festdrehen.

Hinweis: Um zu vermeiden, dass Luft in das Öl gelangt, muss die Füllventilverbindung luftdicht sein.

4. Das Wartungsventil öffnen und die erforderliche Ölmenge einpumpen.
5. Den Status des Ölstandsgebers in TD7 in der Verdichterstatusansicht beobachten. Diese Anzeige gibt an, ob der optische Sensor Öl entdeckt (nass) oder nicht (trocken).

HINWEIS: Die restliche Menge der Ölfüllung kann, wenn ein größerer Anschluss bevorzugt wird, über das 1/4"-Serviceventil eingefüllt werden, das sich an der Unterseite des Abscheiders befindet.

Austauschen des Hauptölfilters (Heißer Filter)

Das Filterelement sollte gewechselt werden, wenn der Ölfluss zu stark behindert wird. Es können zwei Fälle eintreten: Erstens: Die Maschine wird aufgrund der Diagnose „Niedriger Ölfluss“ abgeschaltet, oder zweitens: Der Verdichter wird aufgrund der Diagnose „Ölverlust am Verdichter (in Betrieb)“ abgeschaltet. Wenn eine dieser Diagnosen eintritt, muss der Ölfilter möglicherweise ausgetauscht werden. Der Ölfilter ist gewöhnlich nicht die Ursache für die Diagnose „Ölverlust am Verdichter“.

Der Filter muss ausgetauscht werden, wenn der Druckabfall zwischen den beiden Serviceventilen im Schmierkreislauf den maximalen Wert überschreitet (siehe Abbildung unten). Jedes RTWF-Diagramm zeigt die Beziehung zwischen dem im Schmierkreislauf gemessenen Druckabfall im Vergleich zum Betriebsdifferenzdruck der Wasserkühlmaschine (gemessen anhand der Drücke im Verflüssiger und im Verdampfer).


Der normale Druckabfall zwischen den Serviceventilen des Schmierkreislaufs ist in der unteren Kurve dargestellt. Die obere Kurve gibt den maximal zulässigen Druckverlust wieder und zeigt an, wann der Ölfilter gewechselt werden muss. Druckverluste, die zwischen den beiden Kurven liegen, gelten als zulässig.

Bei mit einem Ölkühler ausgestatteten Wasserkühlmaschinen den in der Abbildung gezeigten Werten 35 kPa hinzufügen. Wenn zum Beispiel die Druckdifferenz des Systems 550 kPa beträgt, würde der Druckverlust mit sauberem Filter ca. 100 kPa betragen (anstatt 70 kPa). Bei einer Wasserkühlmaschine mit einem verschmutzten Ölkühler wäre der maximal zulässige Druckabfall 190 kPa (anstatt 160 kPa).

Unter normalen Betriebsbedingungen sollte das Filterelement erstmals nach einem Jahr Betriebsdauer und danach nach Bedarf ersetzt werden.

Wartungsarbeiten

Abbildung 10 – Diagramm zum Ölfilterwechsel für RTWF

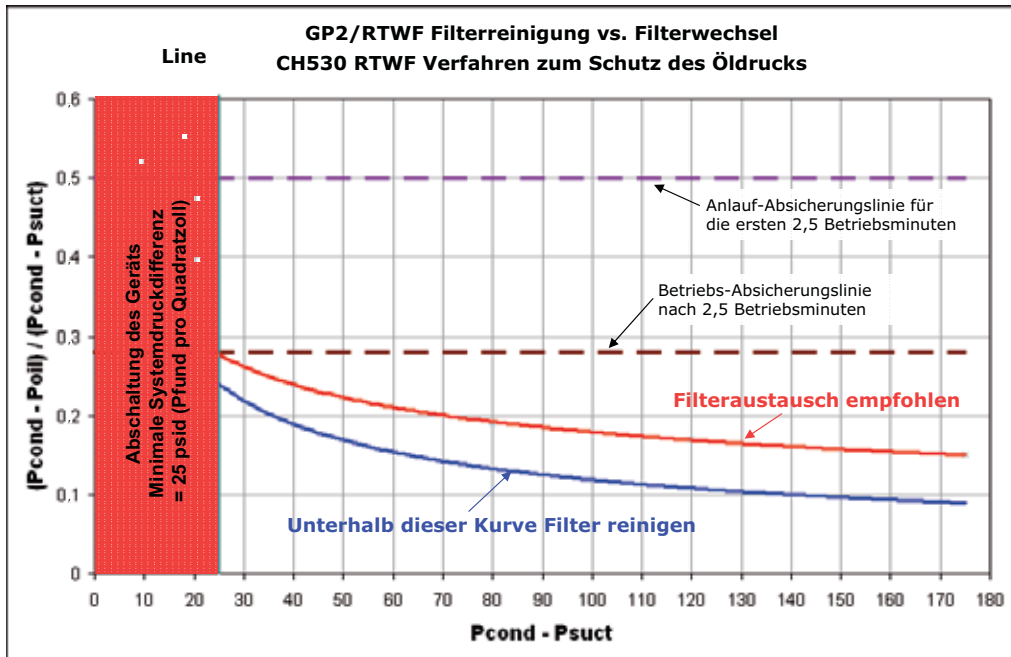

Wartungsarbeiten

Kältemittel-Betriebsfüllung

Besteht Verdacht auf eine zu geringe Kältemittelfüllung, muss zunächst die Ursache für den Kältemittelverlust festgestellt werden. Ist das Problem behoben, die folgenden Anweisungen ausführen, um die Maschine zu evakuieren und zu befüllen.

Kältemittel-Rückgewinnung

1. **Sicherstellen, dass die Wasserströmung im Verflüssiger und im Verdampfer während der Rückgewinnung des Kältemittels aufrechterhalten bleibt.**
2. **Verdampfer und Verflüssiger verfügen über Anschlüsse zum Ablassen des Kältemittels. Das entnommene Kältemittel wiegen.**

ACHTUNG!

Während des gesamten Rückgewinnungsprozesses ist die Wasserdurchströmung der Wärmetauscher beizubehalten. Andernfalls können Verdampfer oder Verflüssiger vereisen, was zu schweren Schäden an der Wasserkühlmaschine führt.

3. **Eine entsprechende Vorrichtung für die Übertragung und geeignete Flaschen zur Lagerung des Kältemittels verwenden.**
4. **Je nach Qualität das wiedergewonnene Kältemittel zur Befüllung der Wasserkühlmaschine verwenden oder beim Hersteller aufbereiten bzw. entsorgen lassen.**

Evakuieren und Trocknen

1. Vor und während des Auspumpens müssen ALLE Netzanschlüsse getrennt werden.
2. Die Vakuumpumpe an den 5/8" Bördelanschluss an der Unterseite des Verdampfers und/oder am Verflüssiger anschließen.
3. Um die gesamte Feuchtigkeit aus dem System zu entfernen und eine völlig dichte Maschine zu gewährleisten, das System unter 500 Mikron setzen.
4. Wenn die Maschine ausgepumpt ist, mindestens eine Stunde lang eine Unterdruckverlustprüfung durchführen. Der Druck darf nicht mehr als um 150 Mikron ansteigen. Steigt der Druck um mehr als 150 Mikron an, ist entweder eine undichte Stelle vorhanden, oder es befindet sich immer noch Feuchtigkeit im System.

HINWEIS: Ist Öl im System vorhanden, ist dieser Test schwieriger durchzuführen. Das Öl ist aromatisch und erzeugt Dämpfe, durch die der Systemdruck ansteigt.

Kältemittelfüllung

Gilt die Maschine als dicht und frei von Feuchtigkeit, kann mit Hilfe der 5/8" Bördelanschlüsse an der Unterseite des Verdampfers und des Verflüssigers das Kältemittel eingefüllt werden. Siehe die Angaben zur Kältemittelbefüllung in Tabelle 1 und auf dem Typenschild der Maschine.

Empfohlene Serviceintervalle

Wir haben ein umfangreiches Servicenetzwerk von erfahrenen, qualifizierten Technikern aufgebaut, um unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden zu erfüllen. Trane bietet Ihnen alle Vorteile eines Kundendienstes direkt vom Hersteller, und wir setzen uns gemäß unserer Aufgabe dafür ein, dass dieser effizient ist.

Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre individuellen Anforderungen. Weitere Informationen zu Trane Wartungsverträgen erhalten Sie von Ihrem lokalen TRANE Vertriebsbüro.

Jahr	Inbetriebnahme	Inspektion	Jahreszeitbedingte Abschaltung	Jahreszeitbedingte Inbetriebnahme	Ölanalyse (2)	Schwingungsanalyse (3)	Jährliche Wartung	Vorbeugende Wartung	Rohranalyse (1)	Verdichter Erneuerung (4)
1	x	x	x	x		x		xx		
2			x	x	x		x	xxx		
3			x	x	x		x	xxx		
4			x	x	x		x	xxx		
5			x	x	x	x	x	xxx	x	
6			x	x	x	x	x	xxx		
7			x	x	x	x	x	xxx		
8			x	x	x	x	x	xxx		
9			x	x	x	x	x	xxx		
10			x	x	x	x	x	xxx	x	
über 10			jedes Jahr	jedes Jahr	jedes Jahr (2)	x	jedes Jahr	alle 3 Jahre	alle 3 Jahre	40.000 h

Dieser Zeitplan gilt für Geräte, die unter normalen Bedingungen für ca. 4.000 Stunden pro Jahr in Betrieb sind. Bei härteren Betriebsbedingungen muss ein individueller Zeitplan für das betreffende Gerät aufgestellt werden.

- (1) Eine Überprüfung der Wärmeaustauscherrohre ist bei aggressivem Wasser erforderlich. Gilt nur für Verflüssiger von wassergekühlten Geräten.
- (2) Planung gemäß des vorherigen Analyseergebnisses oder mindestens einmal im Jahr.
- (3) Jahr 1 definiert den Ausgangswert für das Gerät. Das darauffolgende Jahr basiert auf den Ergebnissen der Ölanalyse und dem Zeitplan gemäß der Schwingungsanalyse.
- (4) Empfohlen für 40.000 tatsächliche Betriebsstunden oder entsprechende 100.000 Stunden Gesamtbetrieb, je nachdem, was zuerst eintritt. Der Zeitplan hängt auch von den Ergebnissen der Öl-/Schwingungsanalyse ab.

Jahreszeitbedingte Inbetriebnahme oder Abschaltung wird hauptsächlich für Komfort-Klimaanlagen empfohlen, während jährliche und vorbeugende Wartung in erster Linie für Prozessanwendungen gedacht sind.

Weitere Services

Ölanalyse

Die Ölanalyse von Trane ist eine vorausschauende Maßnahme, die es ermöglicht, kleine Probleme zu erkennen, bevor sie sich zu großen auswachsen. Sie sorgt auch dafür, dass Störungen schneller erkannt werden und entsprechende Wartungsmaßnahmen ergriffen werden können. Oft stellt sich aber auch heraus, dass die Ölwechselintervalle deutlich verlängert werden können, wodurch die Betriebskosten und Umweltbelastungen verringert werden.

Schwingungsanalyse

Die Schwingungsanalyse ist erforderlich, wenn die Ölanalyse einen Verschleiß erkennen lässt und damit auf den Beginn einer möglichen Lager- oder Motorstörung hinweist. Die Ölanalyse von Trane ermöglicht die Identifizierung des Metalltyps von Partikeln im Öl. Zusammen mit der Vibrationsanalyse kann dann eindeutig festgestellt werden, von welcher schadhafte Komponente sie stammen.

Die Schwingungsanalyse sollte in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Anhand der beobachteten Entwicklung der Schwingungen können ungeplante Stillstandszeiten und die damit verbundenen Kosten vermieden werden.

Erneuerung der Verdichter

Um eine lange Lebensdauer der Trane-Verdichter zu gewährleisten, werden Systemöl und Schwingungen regelmäßig analysiert. Diese Tests liefern ein präzises Abbild des Zustands aller inneren Systemkomponenten. Und über einen längeren Zeitraum ermöglichen sie es, die Entwicklung der Verschleißerscheinungen am Gerät abzulesen. Unsere Experten erkennen daran, ob der Verdichter eine kleine Wartung oder eine Generalüberholung benötigt.

Systemmodernisierung

Dieser Service bietet einen Beratungsdienst.

Die Aufrüstung bzw. Modernisierung Ihrer Ausrüstung erhöht die Zuverlässigkeit des Geräts und kann zu einer Reduzierung der Betriebskosten beitragen, indem die Regler optimiert werden. Der Kunde erhält eine Liste der Lösungen/Empfehlungen für das System. Kosten für tatsächliche Aufrüstungen des Systems werden separat ausgewiesen.

Wasseraufbereitung

Dieser Service stellt alle erforderlichen Chemikalien zur korrekten Aufbereitung jedes Wassersystems für den betreffenden Zeitraum zur Verfügung.

Die Inspektionen werden in vereinbarten Zeitabständen durchgeführt, und der Kunde erhält nach jeder Inspektion einen schriftlichen Bericht von Trane Service First.

Diese Berichte weisen auf etwaige Korrosion, Ablagerungen und Algenbildung im System hin.

Kältemittelanalyse

Dieser Service umfasst eine gründliche Analyse auf Kontamination sowie Verbesserungsmöglichkeiten.

Es wird empfohlen, dass diese Analyse alle sechs Monate durchgeführt wird.

Jährliche Wartung des Kühlturms

Dieser Service umfasst die Inspektion und Wartung des Kühlturms mindestens einmal pro Jahr.

Darunter fällt auch eine Prüfung des Motors.

24-Stunden-Betrieb

Dieser Service umfasst Notrufe außerhalb der normalen Arbeitszeiten.

Dieser Service ist nur in Verbindung mit einem Wartungsvertrag verfügbar.

Trane Select-Vereinbarungen

Trane Select-Vereinbarungen sind Programme, die exakt auf Ihre Erfordernisse, Ihr Unternehmen und Ihre Anwendung abgestimmt sind. Es stehen vier verschiedene Abdeckungsstufen zur Verfügung. Von Plänen für präventive Wartung bis hin zu umfassenden Komplettlösungen: Sie können die Abdeckung wählen, die Ihren Erfordernissen am besten entspricht.

5-Jahres-Gewährleistung für Verdichtermotore

Dieser Service bietet eine 5-Jahres-Gewährleistung auf Ersatzteile und Reparatur von Verdichtermotoren.

Dieser Service ist nur für Geräte verfügbar, die von einem 5-Jahres-Wartungsvertrag abgedeckt sind.

Rohranalyse

- Wirbelstromprüfung zur Vorhersage von Rohrausfällen oder Verschleißerscheinungen

- Häufigkeit: alle 5 Jahre in den ersten 10 Jahren (abhängig von der Wasserqualität) und danach alle 3 Jahre.

Steigerung der Energieeffizienz

Mit Trane Building Advantage können Sie kostenwirksame Möglichkeiten zur Optimierung der Energieeffizienz Ihres derzeitigen Systems ermitteln und dabei unmittelbare Kosteneinsparungen bewirken. Energiemanagementlösungen sind nicht nur für neue Systeme oder Gebäude erhältlich. Trane Building Advantage hat auch Lösungen im Angebot, mit denen Sie bei Ihren bestehenden Systemen Energieeinsparungen erzielen können.



Notizen



Notizen



Trane bietet ein breites Portfolio modernster Steuerungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme, umfassende Dienstleistungen rund um das Baugewerbe und eine zuverlässige Ersatzteilversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter www.trane.com.

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält Trane sich das Recht vor, Konstruktionen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

© 2020 Trane Alle Rechte vorbehalten
RLC-SVX025B-DE April 2020
Ersetzt RLC-SVX021A-DE (Oktober 2016)

Wir verpflichten uns, nur umweltgerechte
Druckverfahren zur Abfallvermeidung einzusetzen.